

TABLICA STEROWNICZA
SMOKE MASTER CP

3x400V 0,56/1,88A 0,1/0,8 KM
WENTYLATOR STRUMIENIOWY
BYTOWO/POZAROWY

J-2/4

M

OBIEKT:

CEUE Uniwersytetu Ekonomicznego
ul. Fekarsowa 55
Poznan

Dokumentacja montazowa
RA01

/13.0	1	2
/13.1	3	4
/13.1	5	6
/13.1	7	8
/13.1	9	10
/13.1	11	12
/13.1	13	14
/13.1	15	16
/13.1	17	18
/13.1	19	20
/13.1	21	22
/13.1	23	24
/13.1	25	26
/13.1	27	28
/13.1	29	30
/13.1	31	32
/13.1	33	34
/13.1	35	36
/13.1	37	38
/13.1	39	40
/13.1	41	42
/13.1	43	44

/13.2	1	2
/13.2	3	4
/13.2	5	6
/13.2	7	8
/13.2	9	10
/13.2	11	12
/13.2	13	14
/13.2	15	16
/13.2	17	18
/13.2	19	20
/13.2	21	22
/13.2	23	24
/13.2	25	26
/13.2	27	28
/13.2	29	30
/13.2	31	32
/13.2	33	34
/13.2	35	36
/13.2	37	38
/13.2	39	40
/13.2	41	42
/13.2	43	44


/13.3	1	2
/13.3	3	4
/13.3	5	6
/13.3	7	8
/13.3	9	10
/13.3	11	12
/13.3	13	14
/13.3	15	16
/13.3	17	18
/13.3	19	20
/13.3	21	22
/13.3	23	24
/13.3	25	26
/13.3	27	28
/13.3	29	30
/13.3	31	32
/13.3	33	34
/13.3	35	36
/13.3	37	38
/13.3	39	40
/13.3	41	42
/13.3	43	44

Tablica: CP0120140021/01

Data: 06.06.14


Strona: 13 2 44

/13.9 A1.
 /13.9 A2.
 /13.9 A3.
 /14.3 C2.
 /15.0 E2.
 /15.0 PE.

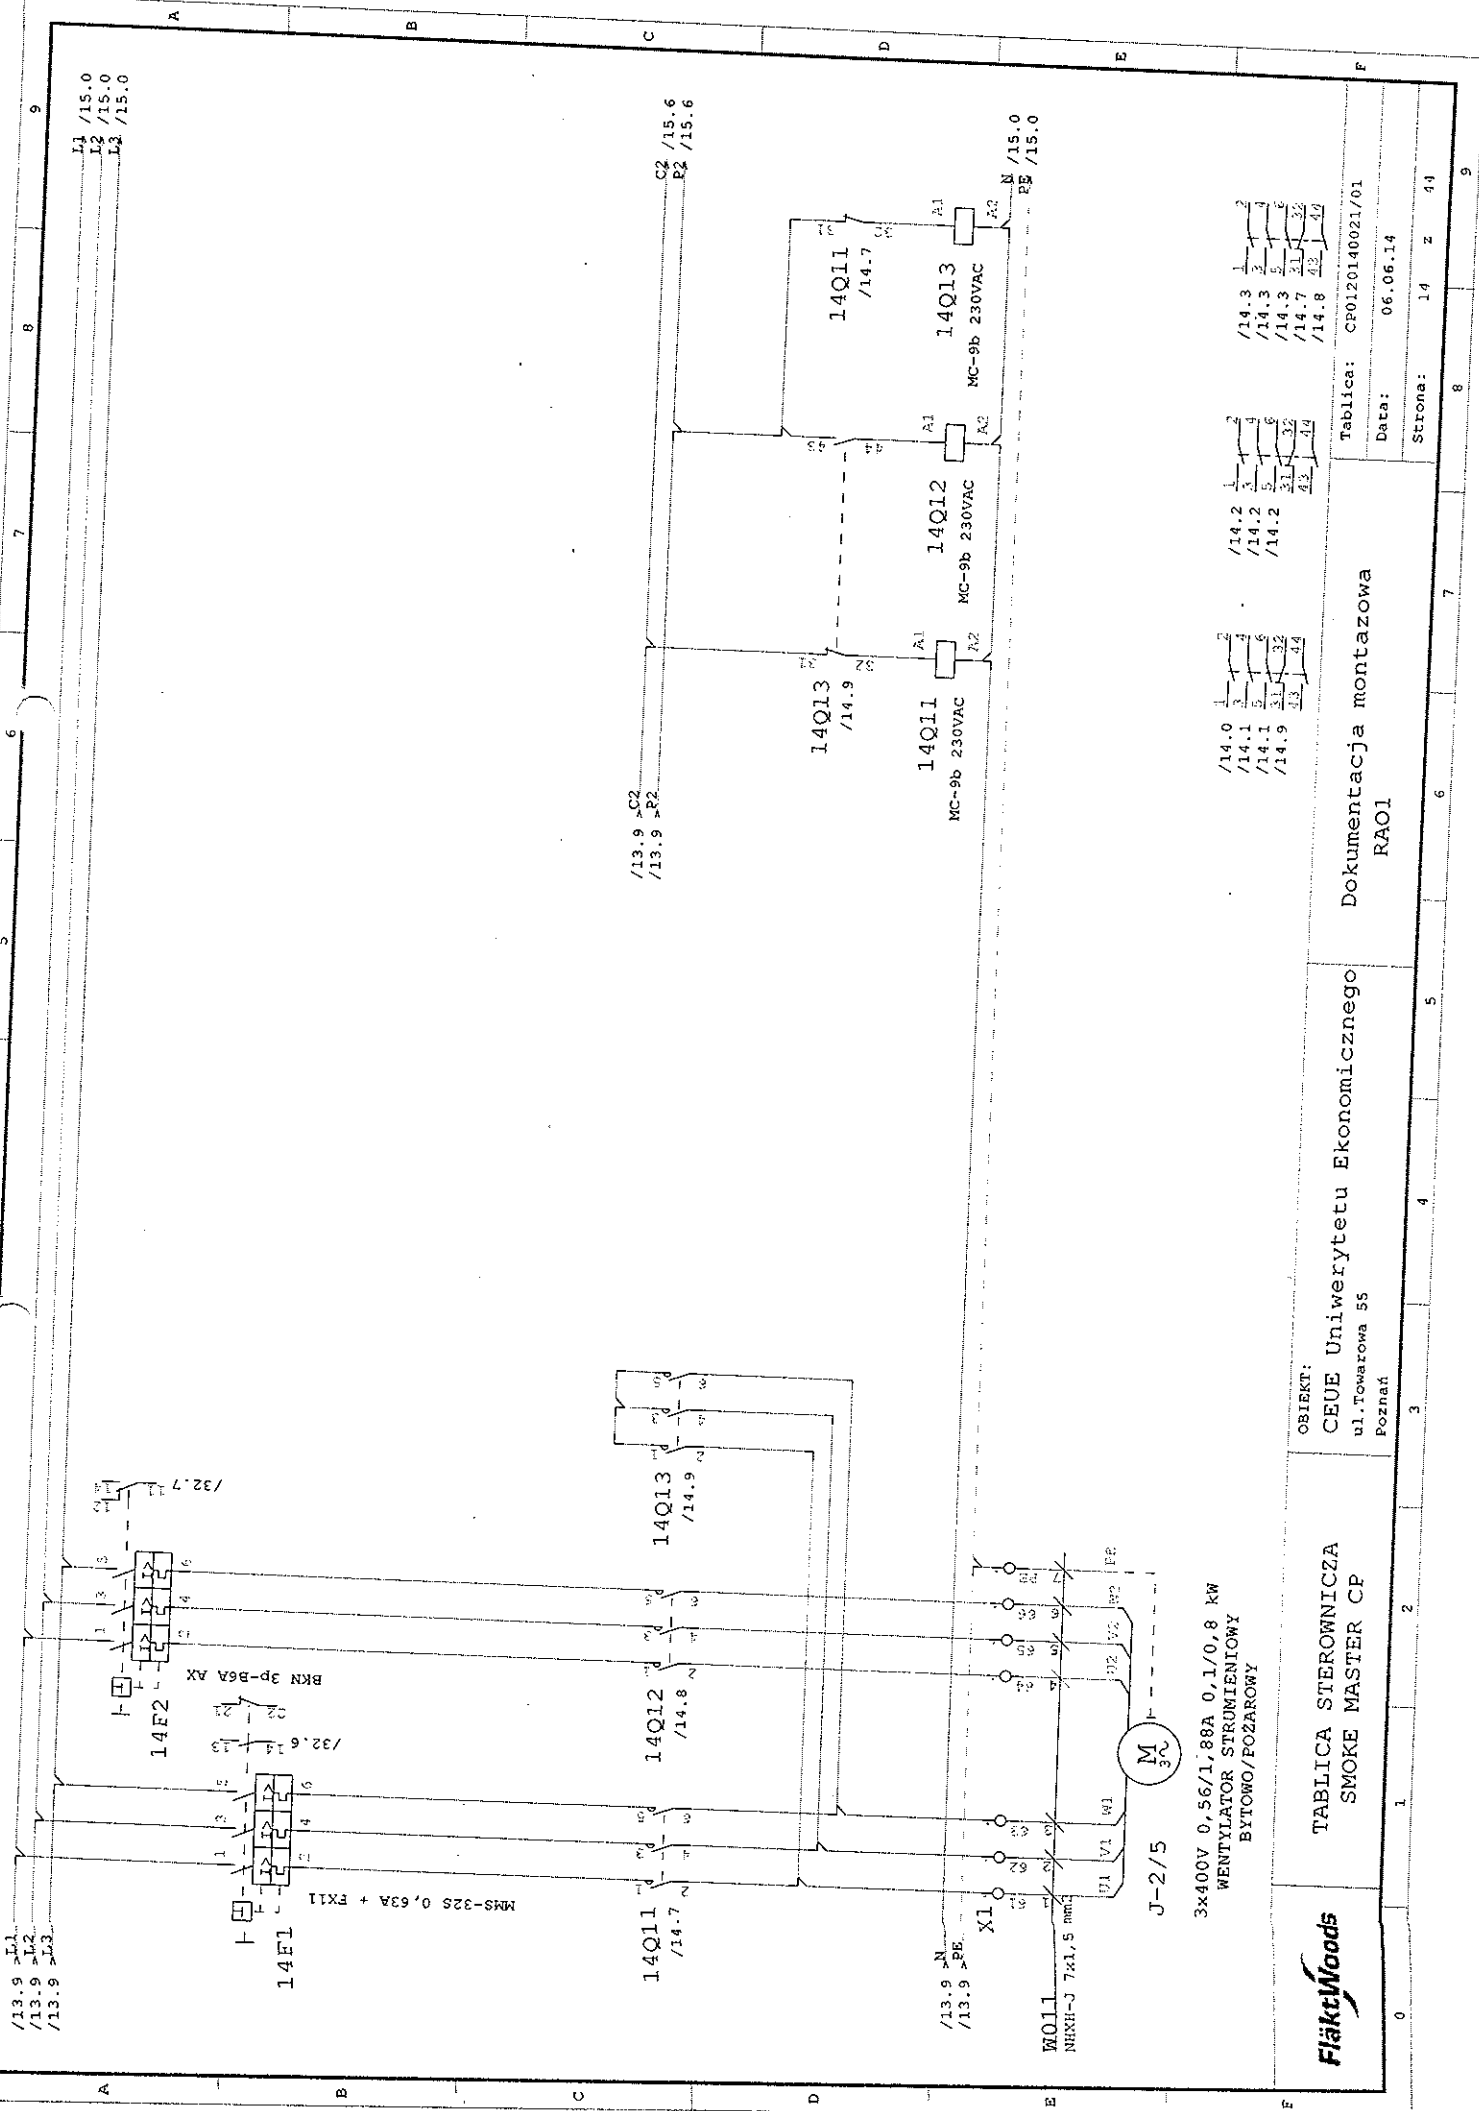

1	2	3	4	5	6	7	8	9
/14.0	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1
/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1
/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1
/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1
/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1
/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1
/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1
/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1
/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1	/14.1

FlaktWoods
TABLICA STEROWNICZA
SMOKE MASTER CP
Dokumentacja montażowa
RAO1
OBIEKT:
 CEUE Uniwersytetu Ekonomicznego
 ul. Towarowa 55
 Poznań
Tablica: CP0120140021/01
Data: 06.06.14
Strona: 14 z 44

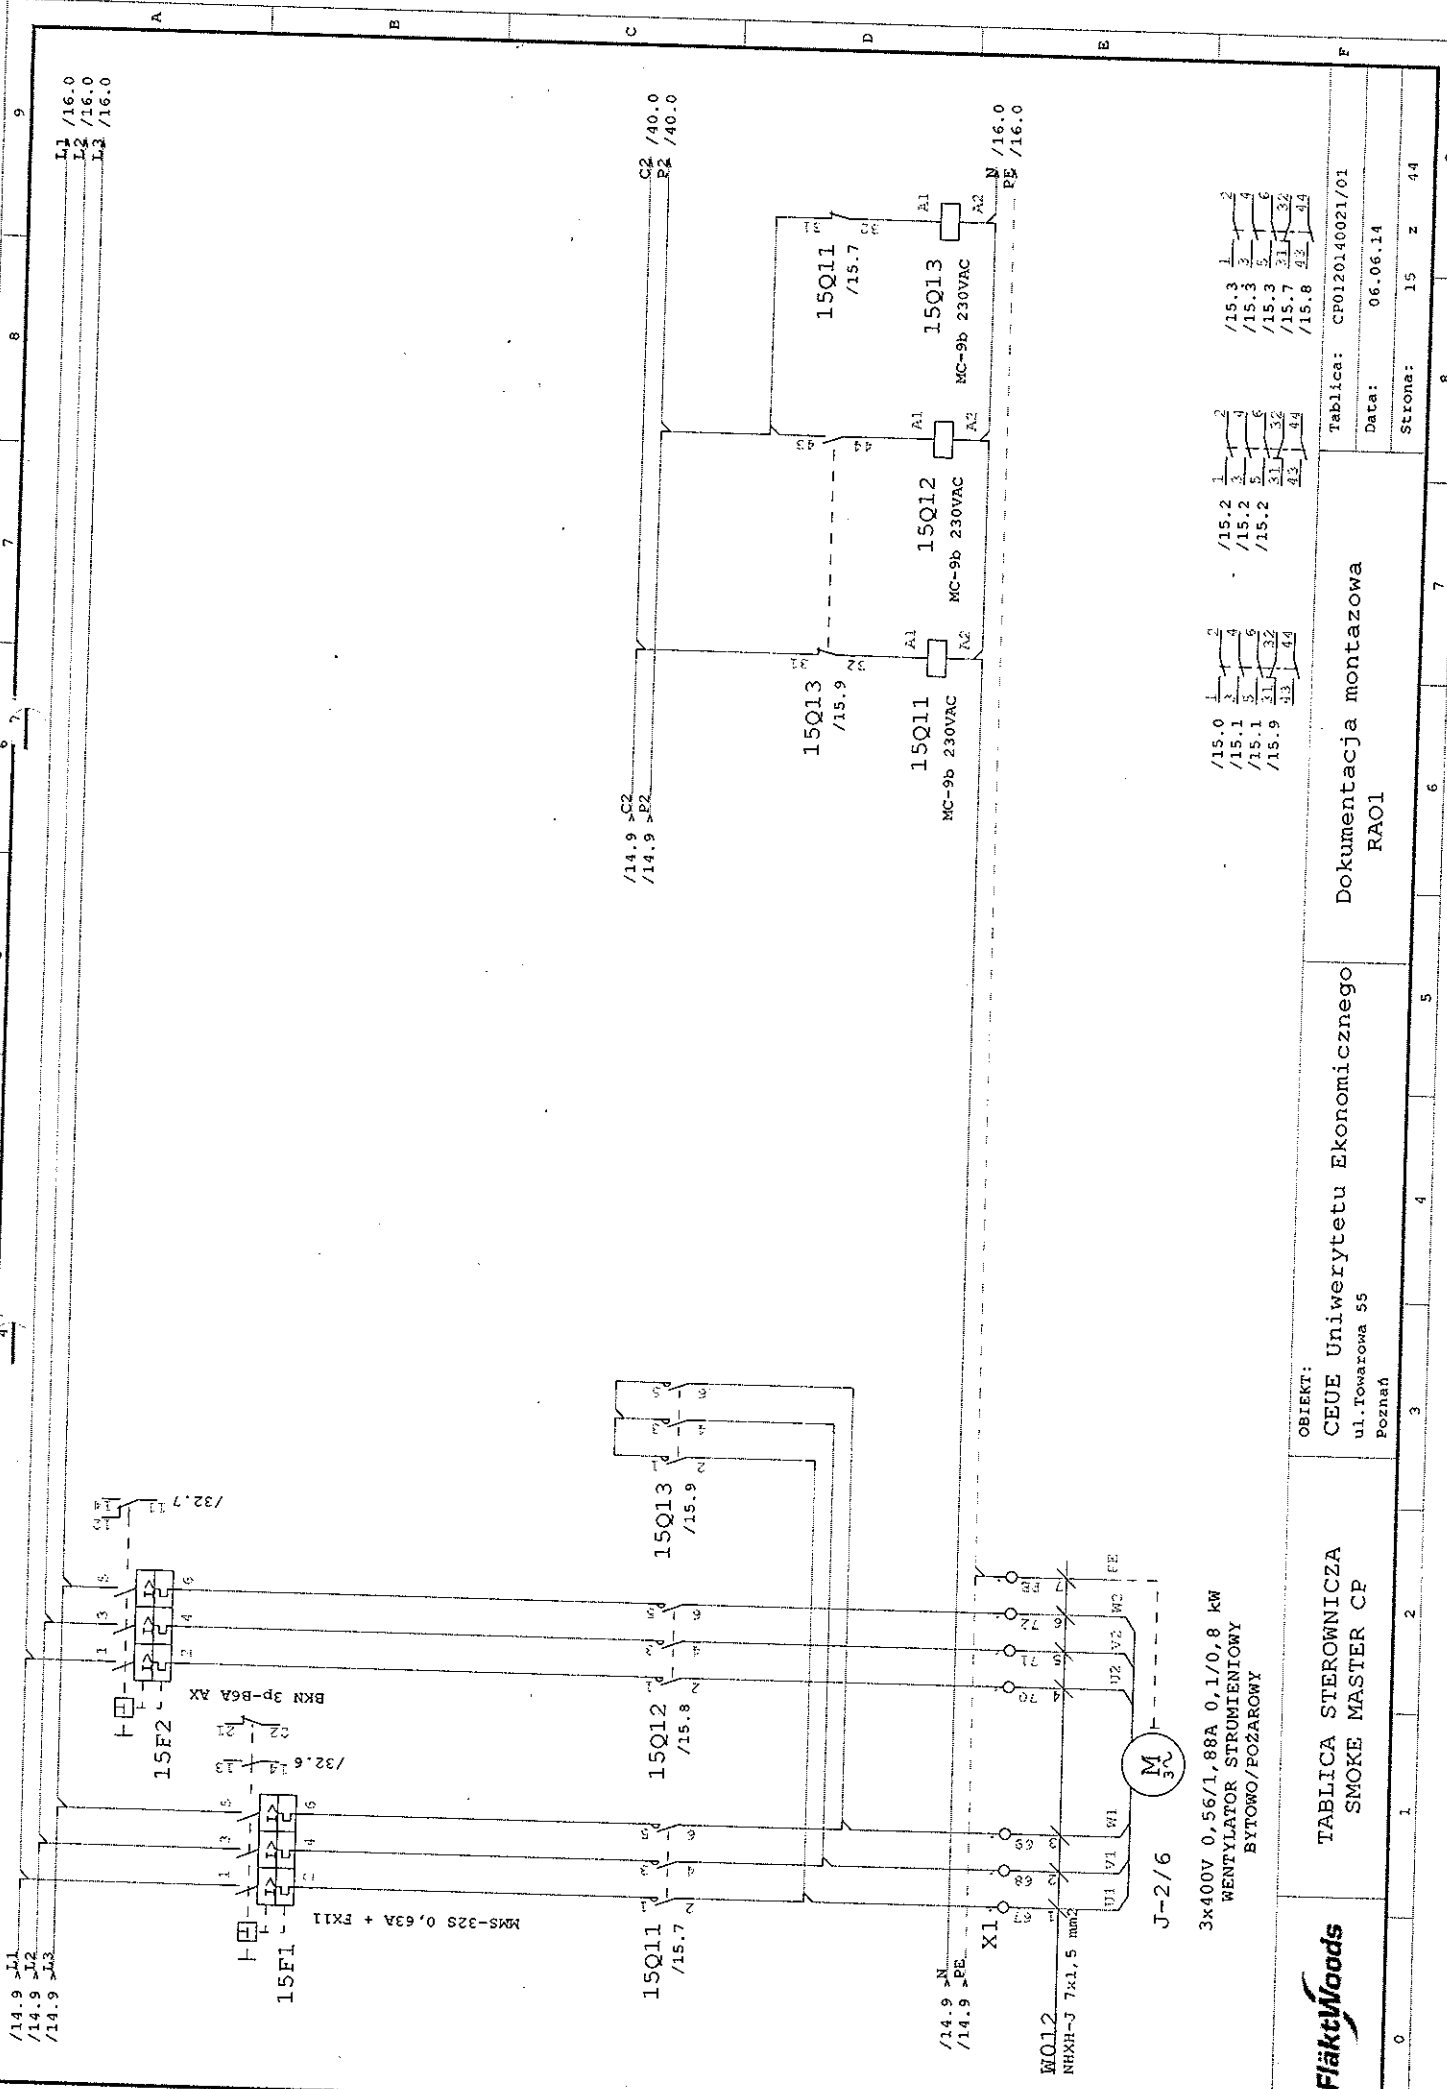

1	2	3	4	5	6	7	8	9
/15.0	/15.2	/15.3	/15.3	/15.3	/15.3	/15.3	/15.3	/15.3
/15.1	/15.2	/15.3	/15.3	/15.3	/15.3	/15.3	/15.3	/15.3
/15.1	/15.2	/15.3	/15.3	/15.3	/15.3	/15.3	/15.3	/15.3
/15.9	/15.9	/15.9	/15.9	/15.9	/15.9	/15.9	/15.9	/15.9
1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1

FlaktWoods
TABLICA STEROWNICZA
SMOKE MASTER CP
J-2/6
 3x400V 0,56/1,88A 0,1/0,8 kW
 WENTYLATOR STRUMIENIOWY
 BYTOWO/POZAROWY
OBIEKT:
 CEUE Uniwersytetu Ekonomicznego
 ul. Towarowa 55
 Poznań
Dokumentacja montażowa
RAO1
 Tablica: CP0120140021/01
 Data: 06.06.14
 Strona: 15 z 44