

Nazwa podmiotu opracowującego instrukcję:

Opracował:

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego




UNIWERSYTET EKONOMICZNY
W POZNANIU

Collegium Altum
Ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 61-895 Poznań

**Zatwierdzam i wprowadzam do
obowiązkowego stosowania**

Poznań, Wrzesień 2017 r.
miejscowość, data

.....
imię i nazwisko

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	0
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
		Wydanie	1
SPIS TREŚCI			

SPIS TREŚCI

1 Część I Informacje ogólne

- 1.1 Postanowienia ogólne
- 1.2 Przedmiot i zakres opracowania
- 1.3 Ogólna charakterystyka obiektów
- 1.4 Warunki zastane związane z przepisami ochrony przeciwpożarowej
- 1.5 Informacja o terminach aktualizacji instrukcji

2 Część II Warunki ochrony przeciwpożarowej

- 2.1 Charakterystyka i parametry obiektów
- 2.2 Podział obiektów na strefy pożarowe
- 2.3 Parametry pożarowe występujących substancji palnych
- 2.4 Zagrożenie wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych
- 2.5 Gęstość obciążenia ogniowego
- 2.6 Klasyfikacja pożarowa obiektów
- 2.7 Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe
- 2.8 Dojazdy do budynków i drogi pożarowe
- 2.9 Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę
- 2.10 Warunki techniczne ewakuacji
 - 2.10.1 Przewidywana liczba osób w budynkach
 - 2.10.2 Usytuowanie i sposób wydzielenia klatek schodowych
 - 2.10.3 Urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu i gazów pożarowych
 - 2.10.4 Wyjścia na zewnątrz budynku oraz rejony dla osób ewakuowanych
 - 2.10.5 Poziome drogi ewakuacyjne służące celom ewakuacji
 - 2.10.6 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
 - 2.10.7 Sposoby oznakowania dróg, kierunków i wyjść ewakuacyjnych
- 2.11 System sygnalizacji pożaru
- 2.12 Hydranty wewnętrzne
- 2.13 Gaśnice
 - 2.13.1 Dobór gaśnic i ich rozmieszczenie
 - 2.13.2 Rodzaje gaśnic
- 2.14 Przeciwpożarowy wyłączni prądu
- 2.15 Potencjalne źródła powstania pożaru i drogi jego rozprzestrzenienia się
 - 2.15.1 Nieostrożność ludzi
 - 2.15.2 Nieprawidłowa budowa, eksploatacja lub awarie instalacji i urządzeń elektrycznych
 - 2.15.3 Elektryczność statyczna
 - 2.15.4 Wady urządzeń mechanicznych
 - 2.15.5 Drogi rozprzestrzenienia się pożaru oraz czynniki wpływające na szybkość jego rozprzestrzeniania się

3 Część III Wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym

- 3.1 Wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice
- 3.2 Wymagana ilość środka gaśniczego
- 3.3 Harmonogram okresowych przeglądów technicznych

4 Część IV Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia

- 4.1 Podstawowe zasady postępowania na wypadek powstania pożaru

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	0
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
		Wydanie	1
SPIS TREŚCI			

- 4.2 Sposób alarmowania jednostek ochrony przeciwpożarowej
- 4.3 Wykaz telefonów alarmowych
- 4.4 Procedura postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia
- 4.5 Zasady użycia gaśnic

5 Część V Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

- 5.1 Zasady organizacyjne przy ustalaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych prac niebezpiecznych pożarowo
- 5.2 Wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo
- 5.3 Sposoby zabezpieczenia prowadzenia prac spawalniczych
- 5.4 Obowiązki osób związanych z pracami niebezpiecznymi pożarowo z ramienia kierownictwa
- 5.5 Obowiązki wykonawcy prac pożarowo niebezpiecznych

6 Część VI Warunki i organizacja ewakuacji ludzi

- 6.1 Środki i sposoby ogłaszania alarmu o niebezpieczeństwie
- 6.2 Sposób prowadzenia ewakuacji
 - 6.2.1 Zasady ogólne
 - 6.2.2 Organizacja ewakuacji
 - 6.2.3 Organizacja ewakuacji mienia

7 Część VII Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi

8 Część VIII Sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi


9 Część IX Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących stałymi użytkownikami obiektu

- 9.1 Postanowienia ogólne
- 9.2 Zadania i obowiązki dla poszczególnych stanowisk na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
 - 9.2.1 Zadania i obowiązki właściciela/zarządcy obiektu
 - 9.2.2 Zadania i obowiązki osoby na stanowisku kierowniczym
 - 9.2.3 Zadania i obowiązki pracownika ochrony
 - 9.2.4 Zadania i obowiązki pracowników w zakresie profilaktyki przeciwpożarowej bez względu na zajmowane stanowisko
 - 9.2.5 Zadania i obowiązki sprzątaczk
 - 9.2.6 Czynności zabronione

10 Część X Plany obiektów

11 Część XI Informacje i dokumenty uzupełniające

- 11.1 Załączniki
- 11.2 Dokumenty odniesienia
- 11.3 Terminologia
- 11.4 Karta zmian

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	1.1
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
	Część I	Wydanie	1
INFORMACJE OGÓLNE		PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	

1 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE


1.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 178, poz. 1380; j.t. Dz. U. z 2016 r. poz 191) osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach.

Ponadto właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności:

- 1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
- 2) wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach,
- 3) zapewnić konserwację i naprawy sprzętu oraz urządzeń ppoż., zgodnie z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie,
- 4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
- 5) przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
- 6) zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
- 7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Zapoznanie się z przedmiotowym opracowaniem i wynikającymi z niego obowiązkami powinno być potwierdzone podpisem pracownika na oświadczeniu, i winno być przechowywane w aktach osobowych pracownika. Postanowienia instrukcji obowiązują również pracowników przedsiębiorstw i firm prowadzących działalność lub wykonujących prace na terenie obiektu.

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	1.3
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
Część I		Wydanie	1
INFORMACJE OGÓLNE		PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	


1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest określenie szczegółowych wymagań zabezpieczenia przeciwpożarowego dla budynku Collegium Altum (ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Poznań) stosownie do ustaleń zawartych w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.


Zakres tematyczny instrukcji bezpieczeństwa pożarowego uwzględnia założenia ujęte w powyższym rozporządzeniu i obejmuje następujące zagadnienia:

- 1) Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem.
- 2) Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.
- 3) Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.
- 4) Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane.
- 5) Warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.
- 6) Sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji.
- 7) Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.
- 8) Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
 - a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
 - b) odległości od obiektów sąsiadujących,
 - c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
 - d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
 - e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 - f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 - g) podziału obiektu na strefy pożarowe,
 - h) warunków ewakuacji ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 - i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 - j) wskazania dojazdów do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 - k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 - l) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.
- 9) Wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych. W budynku Collegium Altum wyznaczonym miejscem do przechowywania niniejszej instrukcji jest centrum sterowania ruchem w hallu głównym oraz pomieszczenie obsługi urządzeń

 Część I	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	1.3
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
		Wydanie	1
INFORMACJE OGÓLNE		PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	

przeciwpożarowych na parterze obiektu, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ewakuacyjnej z klatki schodowej A do wyjścia 1.

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	1.3
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
Część I		Wydanie	1
INFORMACJE OGÓLNE		PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	


1.3 WARUNKI ZASTANE ZWIĄZANE Z PRZEPISAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

W związku z charakterystyką obiektu, w celu zapewnienia rozwiązań zamiennych lub ponadprogramowych, rekompensujących niezgodności z przepisami przeciwpożarowymi sporządzona została ekspertyza techniczna w zakresie ogólno-budowlanym oraz przeciwpożarowych. Na jej podstawie wydane zostały postanowienia: 183-1/2015, 183-2/2015, 183/2015 Wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z Postanowieniami PSP¹, wskazano poniżej niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, które nie zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami:

1. Pozostawienie szerokości biegu klatki schodowej „A”, która wynosi 0,98 m, natomiast szerokość spocznika wynosi – 1,14 m.
2. Pozostawienie szerokość drzwi wejściowych do klatki schodowej A, która wynosi 0,78 - 0,8 m.
3. Pozostawienie możliwości przeprowadzenia drogi ewakuacyjnej do wyjścia na zewnątrz budynku z klatek schodowych oraz z poziomych dróg komunikacji ogólnej przez hol, mogący spełniać także funkcje uzupełniające do funkcji wynikających z przeznaczenia budynku bez spełnienia wymagań określonych w warunkach technicznych
4. Pozostawienie istniejących oddzielenia p.poż. w formie drzwi zamykających przedsionek zarówno od strony kondygnacji jak i klatki schodowej „A” na wszystkich kondygnacjach budynku.
5. Pozostawienie szerokości biegu zewnętrznej klatki schodowej wynoszącej 1,0 m, szerokość spocznika 1,30 i 1,35 m.
6. Pozostawienie dźwigu D5 o wymiarach 1,75 m x 1,25 m i wysokości ok. 2,09 m jako dźwigu dla ekip ratowniczych, nie spełniającego wymagania WT i PN określone dla dźwigu pożarowego. Szyb dźwigu będzie zabezpieczony przed zadymieniem, zasilanie w energię elektryczną wykonane będzie w systemie E90, z przed przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
7. Pozostawienie przeszklonej obudowy klatek schodowych „C” i „D” nie posiadającej odporności ogniowej wymaganej dla obudowy przeciwpożarowej klatek schodowych (istniejąca klasa odporności ogniowej wynosi E60. Drzwi przeszklone oddzielające te klatki posiadają klasę odporności ogniowej E30).
8. Pozostawienie przekrycia dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m lub przyległego do ściany z otworami budynku wyższego, w pasie o szerokości 8m jako nierozprzestrzeniające ognia oraz w pasie tym: o konstrukcji dachu niższej od wymaganej R 30, przekrycie dachu o klasie odporności ogniowej niższej od RE30.
9. Pozostawienie niższej klasy odporności ogniowej głównej konstrukcji nośnej budynku i stropów między kondygnacyjnych.

¹ (Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum z roku 2015 oraz Postanowienie Wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP. nr 183-1/2011, 183-2/2015, 183/2015)

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	1.3
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
Część I		Wydanie	1
INFORMACJE OGÓLNE		PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	

10. Pozostawiona zostanie strefa pożarowa ZLI, ZLIII, obejmującej część kondygnacji II i III, oznaczona symbolem Z3 o powierzchni 3645 m².

11. Pozostawione zostaną wybrane ściany stanowiące udzielenie pożarowe stref i nie będących ścianami nośnymi w klasie EI 240 bez wymaganego parametru nośności ogniowej R.

12. Pozostawienie budynku bez wyposażenia w stałą instalację gaśniczą tryskaczową.

13. Pozostawione zostanie dojście do dźwigu dla ekip ratowniczych oraz dojście z budynku do drogi pożarowej o długości 70 m.

Zgodnie z Postanowieniami PSP², wskazano poniżej niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, które zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami:

1. Budynek będzie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Lokalizację przeciwpożarowego wyłącznika prądu planuje się umiejscowić w pobliżu pomieszczenia centrali DSO i SSP na parterze w pobliżu wyjścia 1.

2. Zastosowany będzie do ochrony poziomych dróg ewakuacyjnych i klatek schodowych, system zabezpieczenia przed ich zadymieniem zgodnie z wymaganiami przepisów.

3. Budynek będzie wyposażony w instalację DSO i zmodernizowany system sygnalizacji pożaru.

4. Budynek będzie wyposażony w sieć hydrantów wewnętrznych Ø25 z węzłem pósztywnym, z uwzględnieniem zasięgu gaszenia jak i wyposażenie w zawory hydrantowe Ø 52 zgodnie z wymaganiami.

5. Budynek będzie wyposażony w normatywne oświetlenie awaryjne.

6. Wykonane będą wszystkie prace w zakresie uszczelnienia przepustów i przejść instalacyjnych przez stropy i ściany oddzielenia przeciwpożarowych jak i elementy budowlane nie będące oddzieleniem mające cechy REI.

7. Szachty wentylacyjne i elektryczne będą wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej REI 120 i drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60

8. Pomieszczenia techniczne (np. rozdzielnie elektryczne, wentylatorownie, maszynownie dźwigów) będą wydzielone drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 120.

9. Garaż otwarty pod budynkiem będzie wydzielony od budynku przedsionkiem zamykanym drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60.


10. Magazyn książek na II i III piętrze będzie wydzielony drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 120.

11. Szerokości wyjścia z zewnętrznej klatki schodowej na dolny taras będzie dostosowana do wymiaru 1,2 m.

12. Dźwigi osobowe D1 – D4 będą wydzielone przedsionkiem z drzwiami o odporności ogniowej EI 60 na wszystkich kondygnacjach.


13. Dźwig D5 wydzielony będzie drzwiami EI 120 odporności ogniowej.

² (Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum z roku 2015 oraz Postanowienie Wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP. nr 183-1/2011, 183-2/2015, 183/2015)

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	1.3
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
	Część I	Wydanie	1
INFORMACJE OGÓLNE		PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	

14. Wykonane będą na poziomie kondygnacji od V do XVIII dojścia do zewnętrznej klatki schodowej B budynku. Dojścia te będą prowadzić bezpośrednio z dróg ewakuacyjnych korytarzem o szerokości minimalnej 1,4m. Drzwi wyjściowe na klatkę schodową B będą posiadać wymiar przejścia w świetle 0,9x2,0 m i będą otwierać się na zewnątrz budynku, zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Drzwi umożliwiające dojście do klatki schodowej będą oznakowane.


15. Klatka schodowa zewnętrzna będzie zabezpieczona do klasy odporności ogniowej R60 i wyposażona będzie w instalację oświetlenia ewakuacyjnego. Na najwyższej kondygnacji będzie przekryta w formie zadaszenia, wykonanego z materiału nie palnego, boki zabezpieczone będą siatką.

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	1.3
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
Część I		Wydanie	1
INFORMACJE OGÓLNE		OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW	


1.4 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Collegium Altum jest obiektem wolnostojącym na działce o powierzchni ok. 4000 m² u zbiegu ulic Powstańców Wielkopolskich i Kościuszki w Poznaniu. Działka leży w ścisłym centrum Poznania w towarzystwie zabudowy śródmiejskiej. Powierzchnia zabudowy wynosi 2808 m². Wejście główne do budynku usytuowane jest od strony ulicy Powstańców Wielkopolskich od strony południowej. Wjazd na teren parkingu otwartego usytuowanego poniżej terenu otaczającego terenu znajduje się w północno-wschodnim narożniku obiektu. Budynek składa się z czterokondygnacyjnej, podpiwniczonej części niskiej oraz siedemnastokondygnacyjnej części wysokiej. Budynek podpiwniczony, na poziomie piwnicy zlokalizowano garaż otwarty oraz pomieszczenia techniczne. Budynek przykryty stropodachami płaskimi. Budynek pełni funkcję dydaktyczną. Przedostatnie piętro +19 pełni funkcje magazynowe. Na ostatniej kondygnacji zlokalizowano maszynownię dźwigów, wentylatorownię oraz warsztaty działające na rzecz utrzymania budynku. W części niskiej mieszczą się między innymi: czytelnia, szatnia, bar, księgarnia a także pomieszczenia banku (wydzielone w odrębną strefę i nie objęte niniejszą instrukcją) oraz administracja budynku. W części wysokiej obiektu zlokalizowano księgozbiory obejmujące trzy piętra: 2, 3 i 4. W budynku mieszczą się ponadto sale wykładowe łącznie na ok. 900 miejsc oraz sale seminaryjne na ok. 200 miejsc. Główną konstrukcję nośną budynku stanowią słupy stalowe oparte na siatce o wymiarach 6,0 x 6,0 metra. Stal pokryta jest warstwą Krzemizolu M, materiału podobnego do betonu o grubości ok. 3,5 cm. Część wysoka posadowiona jest na ruszcie żelbetowym na palach. Część niska fundamentowana jest bezpośrednio na gruncie na stropach żelbetonowych. Ściany osłonowe budynku wykonane są z cegły oraz siporexu, obłożonych blachą falistą o łącznej grubości 24 cm. Ściany działowe o grubości 6,5 i 12,0 cm wykonane są z cegły ceramicznej oraz siporexu, dwustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Ściany w piwnicy – żelbetowe. Stropy między kondygnacyjne w części wysokiej wykonano z płyt żerańskich. W części niskiej stropy wykonane są z płyt żerańskich. W wybranych fragmentach obiektu (część stropów trzonu głównego części wysokiej oraz szacht wentylacyjny) zastosowano stropy Ackermana. Część wysoka obiektu wyposażona jest w dwie klatki schodowe: wewnętrzną monolityczną (klatka schodowa A) łączącą piętra od -1 do +20 oraz zewnętrzną stalową (klatka schodowa B) łączące piętra od 0 do +18. Część niska mieści dwie klatki schodowe: klatka schodowa D usytuowana w przestrzeni hallu głównego łącząca piętra od -1 do +3 oraz klatka schodowa C łącząca piętra od 0 do +3. Budynek został wyposażony w pięć dźwigów osobowych łączących piętra części wysokiej i schodzących do poziomu parteru. Dodatkowo dwa niezależne dźwigi osobowe obsługują część niską. Ponadto w budynku występują dodatkowe schody łączące poziomy użytkowe części niskiej oraz schody obsługowe ażurowe w magazynie książek a także dźwigi techniczne dla transportu książek między magazynem a czytelnią. Budynek, w części niskiej wyposażono w dwa pionowe dźwigi towarowych oznaczonych na rysunkach jako DT1 (dźwig towarowy czytelnia) oraz DT2 (dźwig towarowy zaplecza baru łączący kondygnacje piwnicy i 1 piętra).

Charakterystyczne dane liczbowe	
Wysokość budynku	82 m + maszt antenowy 25m
Kubatura budynku	ok. 84 000 m ³
Powierzchnia całkowita budynku	ok. 29 000 m ²
Powierzchnia użytkowa budynku objęta opracowaniem	ok. 24 232 m²
Powierzchnia garażu	ok. 900 m ²

 Część I	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	1.3
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
		Wydanie	1
INFORMACJE OGÓLNE		OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW	

Powierzchnia piwnicy	ok. 963 m ²
Powierzchnia użytkowa parteru	ok. 1670 m ²
Powierzchnia użytkowa parteru po wyłączeniu pow. banku	ok. 1222 m ²
Powierzchnia użytkowa 1 piętra	ok. 1454 m ²
Powierzchnia użytkowa po wyłączeniu pow. banku	1000 m ²
Powierzchnia użytkowa 2 piętra	ok. 2028 m ²
Powierzchnia użytkowa 3 piętra	ok. 2262 m ²
Powierzchnie pięter od 4 do 18 w części wysokiej budynku	Po ok. 546 m ² każda kondygnacja
Powierzchnie pięter od 19 do 20 w części wysokiej budynku	Po ok. 546 m ² każda kondygnacja
Ilość kondygnacji naziemnych	21 naziemnych


 Część I	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	1.4
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
		Wydanie	1
INFORMACJE OGÓLNE		INFORMACJA O TERMINACH AKTUALIZACJI INSTRUKCJI	

1.5 INFORMACJA O TERMINACH AKTUALIZACJI INSTRUKCJI

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Przegląd i drobne aktualizacje *Instrukcji* będą dokonywane w postaci wpisu w *Karcie aktualizacji*, natomiast poważniejsze zmiany będą dokonywane poprzez opracowanie nowego wydania Instrukcji / Karty.

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest aktualizacją związaną z końcem drugiego etapu inwestycji polegającej na dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	2.1
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
	Część II	Wydanie	1
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ		CHARAKTERYSTYKA I PARAMETRY OBIEKTÓW	


2 CZĘŚĆ II WARUNKI OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ

2.1 CHARAKTERYSTYKA I PARAMETRY OBIEKTU

Charakterystyczne dane liczbowe	
Wysokość budynku	82 m + maszt antenowy 25m
Rodzaj budynku	Wysokościowy WW
Kubatura budynku	ok. 84 000 m ³
Powierzchnia całkowita budynku	ok. 29 000 m ²
Powierzchnia użytkowa budynku objęta opracowaniem	ok. 24 232 m²
Powierzchnia garażu	ok. 900 m ²
Powierzchnia piwnicy	ok. 963 m ²
Powierzchnia użytkowa parteru	ok. 1670 m ²
Powierzchnia użytkowa parteru po wyłączeniu pow. banku	ok. 1222 m ²
Powierzchnia użytkowa 1 piętra	ok. 1454 m ²
Powierzchnia użytkowa po wyłączeniu pow. banku	1000 m ²
Powierzchnia użytkowa 2 piętra	ok. 2028 m ²
Powierzchnia użytkowa 3 piętra	ok. 2262 m ²
Powierzchnie pięter od 4 do 18 w części wysokiej budynku	Po ok. 546 m ² każda kondygnacja
Powierzchnie pięter od 19 do 20 w części wysokiej budynku	Po ok. 546 m ² każda kondygnacja
Ilość kondygnacji	21 naziemnych , 1 podziemna

Na podstawie § 209 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (DZ.U. 2002 r. Nr 75, poz. 690) pomieszczenia eksploatowane w budynku klasyfikujemy w następujący sposób:

- Pomieszczenia biurowe, sale dydaktyczne- ZL III
- Audytoria i sale dydaktyczne gdzie przebywa więcej niż 50 osób (sala dydaktyczna kondygnacja 0, czytelnia 2 i 3 piętro) - ZL I
- Pomieszczenia techniczne, magazynowe i część garażowa, o zróżnicowanej gęstości obciążenia ogniowego – PM. Gęstość obciążenia ogniowego w części technicznej i magazynowej budynku wynosi do 500 MJ/m², na piętrach 2,3,4 zlokalizowano księgozbiór mieszczący się w jednej strefie pożarowej PM o obciążeniu ogniowym do 1000 MJ/m²,


	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	2.1
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
	Część II	Wydanie	1
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ		CHARAKTERYSTYKA I PARAMETRY OBIEKTÓW	

Budynek jest wyposażony w następujące instalacje:

- elektryczna,
- teleinformatyczna
- grzewcza (centralne ogrzewanie sieciowe),
- wodociągowa,
- wentylacyjna,
- klimatyzacyjna,
- kanalizacyjna,
- odgromowa,
- kontrola dostępu (w wybranych częściach obiektu)
- telewizja przemysłowa


urządzenia przeciwpożarowe:

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
- instalacja wodociągowa przeciwpożarowa (hydranty DN25 i DN 33, zawory hydrantowe 52),
- instalacja do usuwania dymu uruchamiana automatycznie,
- Instalacje różnicowania ciśnienia
- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
- system sygnalizacji pożarowej (ochrona całkowita)
- System DSO
- Klapy przeciwpożarowe
- Kurtyny dymowe
- Bramy przeciwpożarowe

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		Karta	2.2
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16		Data wydania	Wrzesień 2017
	Część II		Wydanie	1
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ		PODZIAŁ OBIEKTÓW NA STREFY POŻAROWE		

2.2 PODZIAŁ OBIEKTÓW NA STREFY POŻAROWE

PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE			
Symbol strefy	Piętro	Opis strefy	Łączna powierzchnia strefy
STREFY POŻAROWE PIWNICY			
PM	-1	Pomieszczenia techniczne PM, wentylatorownia, węzeł cieplny (wydzielony w ramach strefy PM1), maszynownia dźwigu D6, niepołączona z szybem (wydzielony w ramach strefy PM1), rozdzielnia teleinformatyczna (wydzielony w ramach strefy PM1) obciążenie ogniowe nie większe niż 500 MJ/m²	583,47
PM	-1	Hydroforownia – PM obciążenie ogniowe nie większe niż 500 MJ/m²	66,17
PM	-1	Rozdzielnie elektryczne, PM obciążenie ogniowe nie większe niż 500 MJ/m²	66,17
PM	-1	Wentylatorownia p.poż. PM obciążenie ogniowe nie większe niż 500 MJ/m²	9,34
PM	-1	Wentylatorownia p.poż. PM obciążenie ogniowe nie większe niż 500 MJ/m²	18,14
PM	-1	Garaż otwarty- PM	1868,52
STREFY POŻAROWE CZĘŚCI NISKIEJ I WYSOKIEJ			
ZL-WBK	Od 0 do 1	Wydzielona powierzchnia bankowa poza zakresem inwestycji łączna powierzchnia strefy: 816 m ². (scenariusz obejmuje działanie systemów podczas alarmy w strefie pożarowej banku)	818,09
ZL	Od 0 do 1	ZLI, ZLIII: Parter z pierwszym piętrem i antresolą. Na parterze pomieszczenia administracyjne, jedna amfiteatralna sala wykładowa, pomieszczenia pomocnicze. Na piętrze bar z zapleczem kuchennym oraz pomieszczenia administracyjno - dydaktyczne. W ramach strefy wydzielone zostają następujące pomieszczenia:szatnia, zaplecze kuchenne baru wraz z częścią gospodarczą mieszczącą się na kondygnacji -1, połączona szybem dźwigu towarowego, księgarnia (poziom antresoli)	2026,37
ZL	0	Wydzielone pomieszczenie centrali DSO, SSP	13,20
ZL	2, 3	2,3 piętro – czytelnia z pomieszczeniami biurowo – dydaktycznymi	3645,38
PM	2,3,4	2,3,4 piętro – księgozbiory, każdy poziom z antresolą PM obciążenie ogniowe nie większe niż 1000 MJ/m²	1856,45
PM	0	Rozdzielnia elektryczna parter	73,04
ZL	Od 5 do 18	Piętra o charakterze biurowo – dydaktycznym, sale wykładowe (do 50 osób).Każda kondygnacja stanowi osobną strefę	Każda po 550
POMIESZCZENIA TECHNICZNE NA KONDYGNACJI 19 I 20			
PM	19, 20	Pomieszczenia techniczne na kondygnacjach 19,20	830
PM	20	Pomieszczenia techniczne na kondygnacji 20	165
WYDZIELENIA W STREFIE			
WINDY D1-D4	Od -1 do 20	Szyb dźwigowy z podszybiem, maszynownią i przedsionkami	-----

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	2.2
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
	Część II	Wydanie	1
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ		PODZIAŁ OBIEKTÓW NA STREFY POŻAROWE	

PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE


Symbol strefy	Piętro	Opis strefy	Łączna powierzchnia strefy
WINDA DLA EKIP RAT.	Od -1 do 20	Szyb windy dla ekip straży pożarnej D5 wydzielony pożarowo wraz z podszybiem w piwnicy i maszynownią na kondygnacji XX	-----
WINDA D6	Od 0 do 3	Szyb dźwigowy D6 - łączy kondygnacje od poziomu parteru do 3p	-----
DT2	Od -1 do 2	Szyb windy towarowej DT2 wraz z pomieszczeniami pomocniczymi	-----

WYDZIELENIA W STREFIE SZACHTY INSTALACYJNE

IS	Od -1 do 20	Szacht wentylacyjny – pionowy, prowadzony przez wszystkie kondygnacje.	-----
IE	Od -1 do 20	Szacht elektryczny rozdzielnie elektryczne na każdej kondygnacji - pionowy, prowadzony przez wszystkie kondygnacje.	-----

WYDZIELENIA W STREFIE KLATKI SCHODOWE

KLATKA A	-1-20	Klatka schodowa A wraz z przedsionkiem przeciwpożarowych zabezpieczonym przed zadymieniem, przynależna do strefy ZL1	-----
KLATKA C	0-3	Klatka schodowa C	-----
KLATKA D	0-3	Klatka schodowa D	-----

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	2.3
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16	Data wydania	Wrzesień 2017
	61-895 Poznań	Wydanie	1
Część II	PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH		
WARUNKI OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ			

2.3 PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Zagrożenie pożarowe związane jest z właściwościami fizykochemicznymi stosowanych materiałów palnych, ich stanem skupienia, hermetycznością układów, rodzajem i ilością instalacji itd. Dlatego zagrożeniem pożarowym nazywa się wszystkie czynniki i okoliczności, które stwarzają sprzyjające warunki do powstania pożaru i jego rozprzestrzeniania się, a także tworzenia się gazów i dymów toksycznych zagrażających życiu ludzi.


W budynku znajdować się będą następujące materiały palne:

- materiały wykonane z drewna i materiałów drewnopochodnych (poręcze, okładziny ścienne, meble),
- materiały włókiennicze takie jak obicia mebli tapicerowanych,
- materiały papiernicze takie jak artykuły piśmiennicze, opakowania kartonowe,
- tworzywa sztuczne, takie jak sprzęt i akcesoria biurowe, sprzęt komputerowy, sprzęt RTV, izolacje przewodów elektrycznych,
- wszelkiego rodzaju materiały wykończenia wnętrz,
- materiały biurowe: papier, kartony, itp.,
- artykuły spożywcze takie jak tłuszcze i alkohole.

Powyższe substancje zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia [3] nie stanowią materiałów niebezpiecznych pożarowo.

Ponadto w części podziemnej w obrębie zewnętrznego garażu będą znajdować się samochody, w związku z tym w obiekcie występować będzie benzyna. Ciecz jest mieszaniną lekkich węglowodorów alifatycznych, cykloalkanów, węglowodorów aromatycznych i nienasyconych. Substancja jest łatwo zapalna i wybuchowa. Pary benzyn są cięższe od powietrza, rozprzeczają się i kumulują przy powierzchni ziemi, w naturalnych zagłębieniach oraz dolnych kondygnacjach w pomieszczeniach.

Powyższa substancja jest cieczą palną o temp. zapłonu niższej niż 55°C i zgodnie z § 2.1 rozporządzenia [2] stanowi materiał niebezpiecznych pożarowo.

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	2.3
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
Część II		Wydanie	1
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ		PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH	

Właściwości pożarowe w/w materiałów przedstawiają się następująco:

- Drewno (artykuły i wyroby z drewna)

Artykuły z drewna należą do materiałów palnych. Temperatura zapalenia się drewna wynosi w zależności od gatunku od 300 – 600 °C. Drewno pali się powierzchniowo. Łatwość zapalenia oraz szybkość spalania uzależniona jest od gatunku oraz stopnia rozdrobnienia drewna.

- Włókna syntetyczne (artykuły i wyroby)

Temperatura zapalenia się materiałów z włókien syntetycznych uzależniona jest od rodzaju włókien. Włókna syntetyczne zapalają się po przekroczeniu temperatury topnienia.

Temperatura topnienia włókien syntetycznych wynosi:

włókna poliamidowe 200°C

włókna poliestrowe 260°C

włókna polichlorowinyłowe 70 – 80°C

- Tworzywa sztuczne (wyroby i materiały) – polipropylen, polietylen, polistyren.

Temperatura zapalenia się tworzyw sztucznych uzależniona jest od surowców oraz metod produkcji 120 – 600°C. Spalanie tworzyw sztucznych jest to wieloetapowy proces obejmujący termodestrukcję, zapłon mieszaniny gazowej rozchodzenie się płomieni, emisję ciepła i dymu wraz substancjami toksycznych oraz możliwość samowygaszenia. Większość tworzyw sztucznych spala się bardzo szybko powodując gwałtowny rozwój pożaru, intensywny wzrost temperatury i niezwykle silne wydzielanie się dymu oraz substancji trujących. Tworzywa sztuczne przechodzą ze stanu stałego w stan płynny przy stosunkowo niskich temperaturach. Ściekając palącymi się kroplami mogą spowodować rozprzestrzenianie się pożaru. Temperatury samozapłonu (zapalenia) i zapłonu palnej fazy gazowej uzyskanej z wybranych materiałów polimerowych

Polimer	Temperatura zapłonu [K]	Temperatura samozapłonu [K]
Polipropylen	593	623
Polietylen	613	623
Polistyren	623	763
Termopolimer ABS	663	753
Poli(chlorek winylu)	663	723


- Papier (wyroby papiernicze)

Wyroby papiernicze zaliczamy do materiałów palnych. Intensywność palenia tych materiałów uzależniona jest od rodzaju surowca oraz warunków składowania. Złożone luźno są bardziej podatne na zapalenie. Papier składowany w balach lub stosach ścisłych jest trudno zapalny. W wyrobach z masy papierowej temperatura zapalenia uzależniona jest od takich składników jak: substancje usztywniające, impregnujące itp.

- Benzyna

Wysoce łatwo palna, szkodliwa ciecz. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować. Środki gaśnicze to proszki gaśnicze, CO₂, prądy wody rozproszone, piany.

Podczas stosowania nie jeść, nie pić, nie palić, unikać kontaktu z cieczą, unikać wdychania par, przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować środki ochrony indywidualnej, pracować w dobrze

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	2.3
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16	Data wydania	Wrzesień 2017
	61-895 Poznań	Wydanie	1
Część II			
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ		PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH	

wentylowanych pomieszczeniach, nie używać iskrzących narzędzi, unikać wyładowań elektrostatycznych; unikać działania na substancję otwartego ognia i wysokiej temperatury.

Zapewnić skuteczną wentylację; w miejscu, w którym jest możliwa emisja par przewidzieć wentylację wyciągową. Wywiewniki wentylacji ogólnej w górnej części pomieszczenia oraz przy podłodze. Instalacje wentylacyjne muszą odpowiadać warunkom ustalonym ze względu na niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu. Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występującego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynności wykonywanych przez pracownika, na podstawie katalogu "Środki ochrony indywidualnej" wydawanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.

Właściwości fizykochemiczne przedstawia poniższa tabela.

Substancje	Temperatura zapłonu °C	Temperatura samozapłonu °C	DGW %V/V	GGW %V/V	Gęstość wzgl. powietrza	Gęstość w temp. 15 °C (g/cm ³)
Benzyna ekstrakcyjna	- 51	350	0,76	7,6	3,8	0,72-0,775


- **Tłuszcze i oleje spożywcze**

Tłuszcze spożywcze w czasie ich użytkowania mają wysoką temperaturę, co utrudnia ich gaszenie, po ugaszeniu może dojść do ponownego zapłonu, gdy znów dotrze do nich tlen z powietrza. Niebezpieczeństwo pożarów tej grupy wynika również z tego, że przy próbie ugaszenia takiego pożaru wodą może nastąpić wyrzut palącego się tłuszczu, co gwałtownie może powiększyć strefę spalania.

Podczas wykonywania czynności związanych z obróbką termiczną produktów spożywczych należy zachować szczególną ostrożność. Nie należy pozostawiać włączonych urządzeń kuchennych bez dozoru, nie należy umieszczać przewodów elektrycznych i przedmiotów łatwopalnych, takich jak ścierki, rękawice kuchenne i luźne części odzieży w pobliżu kuchenki i opiekacza. Nie należy używać zapalek i zapalniczek, powinno się stosować bezpieczniejsze zapalarki iskrowe. Należy regularnie czyścić urządzenia i przyrządy służące do obróbki termicznej produktów spożywczych. Pożary tłuszczów należy gasić pianą, proszkiem i dwutlenkiem węgla.


- **Alkohole**

Ciecze palne pod wpływem wysokiej temperatury ulegają zapaleniu, gdy pod wpływem ogrzania ich do temperatury palenia utworzy się nad zewnętrzną warstwą mieszanina par z powietrzem. Dalszy proces palenia przebiega samorzutnie, ponieważ górna warstwa cieczy, paląc się, nagrzewa warstwy głębsze i powoduje ich parowanie. Pożar cieczy palnych w wyniku parowania i łączenia się z powietrzem może spowodować powstanie mieszanki wybuchowej. Niebezpieczne jest zarówno wyciekanie palącego się płynu, jak i płynu jeszcze się niepalącego, ponieważ w każdej chwili ogień może go zapalić, powodując rozprzestrzenianie się pożaru.

 Część II	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	2.4
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16	Data wydania	Wrzesień 2017
	61-895 Poznań	Wydanie	1
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ		ZAGROŻENIE WYBUchem POMIESZCZEŃ I PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH	

2.4 ZAGROŻENIE WYBUchem POMIESZCZEŃ I PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH

W budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem. Również w pomieszczeniach lub przestrzeniach zewnętrznych nie występują strefy kwalifikowane do zagrożonych wybuchem. Należy jednak pamiętać, że mieszaniny benzyny mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe, dlatego konieczne jest utrzymywanie instalacji w należytym stanie technicznym (wykonywać regularnie przeglądy techniczne instalacji elektrycznej i wentylacji, stosować wyłącznie sprawne urządzenia), oraz bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa pożarowego.


	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	2.5
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
	Część II	Wydanie	1
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ		GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO	

2.5 GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO

Dla budynków charakteryzowanych kategorią zagrożenia ludzi ZL gęstości obciążenia ogniowego nie wyznacza się.

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego dla garaży i pomieszczeń technicznych wynosi do 500 MJ/m².

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego dla pomieszczeń księgozbioru wynosi do 1000 MJ/m².

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		Karta	2.6
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16		Data wydania	Wrzesień 2017
	Część II		Wydanie	1
WARUNKI OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ		KLASYFIKACJA POŻAROWA OBIEKTÓW		

2.6 KLASYFIKACJA POŻAROWA OBIEKTU

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku.

W świetle wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej, istniejący budynek, winien spełniać wymagania klasy A odporności pożarowej. Poszczególne elementy budowlane powinny spełniać klasę odporności ogniowej wymagane dla klasy A, zgodnie z poniższą tabelą:

Klasa odporności pożarowej budynku	Klasa odporności ogniowej elementów budynku ^{5) *)}					
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop ¹⁾	ściana zewnętrzna ^{1), 2)}	ściana wewnętrzna ¹⁾	przekrycie dachu ³⁾
1	2	3	4	5	6	7
„A”	R 240	R 30	REI 120	EI 120 (o↔i)	EI 60	RE 30

*) Z zastrzeżeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

(--) - nie stawia się wymagań


Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

Wymagania nie dotyczą naswietli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4.

Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30.

Nie wszystkie elementy budynku posiadają wymaganą klasę odporności ogniowej. Stan ten został dopuszczony, pod warunkiem zastosowania rozwiązań ponadstandardowych lub zamiennych dopuszczony w postanowieniu PSP.


	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		Karta	2.7
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań		Data wydania	Wrzesień 2017
	Część II		Wydanie	1
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ		USYTUOWANIE BUDYNKÓW Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE		

2.7 USYTUOWANIE BUDYNKÓW Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

Minimalne odległości między obiektami

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM $Q[\text{MJ}/\text{m}^2]$	Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM $Q[\text{MJ}/\text{m}^2]$				
	ZL	IN	PM		
			$Q \leq 1000$	$1000 < Q \leq 4000$	$Q > 4000$
ZL	8	8	8	15	20
IN	8	8	8	15	20
PM $Q \leq 1000$	8	8	8	15	20
PM $1000 < Q \leq 4000$	15	15	15	15	20
PM $Q > 4000$	20	20	20	20	20

Budynek stanowi zabudowę wolno stojącą w ścisłym centrum miasta. Zachowane są wymagania związane z odległościami pomiędzy ścianami zewnętrznymi.

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	2.8
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16	Data wydania	Wrzesień 2017
	61-895 Poznań	Wydanie	1
Część II	WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ		
		DOJAZDY DO BUDYNKÓW I DROGI POŻAROWE	


2.8 DOJAZDY DO BUDYNKÓW I DROGI POŻAROWE

Dla przedmiotowego budynku zgodnie z § 12.1 rozporządzenia [4], należącego do grupy wysokości wysokościowy, zawierającego strefę pożarową ZL III, ZLI jest wymagana droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającej dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu o każdej porze roku.

Dojazd pożarowy do obiektu zapewniają istniejące ciągi komunikacyjne tj. ulica Powstańców Wielkopolskich, spełniająca normatywne parametry. Droga ta zapewnia dojazd do głównego wejścia do budynku dydaktycznego. Pomiędzy drogą a ścianą budynku nie występują stałe elementy zagospodarowania terenu o wysokości przekraczającej 3 m lub drzewa.

Zgodnie z § 12 ust. 4 i 5 z budynku musi być zapewnione dojście do drogi pożarowej którego długość jest nie większa niż 50m. Dodatkowy dojazd i dojście do wyjścia prowadzącego do pomieszczenia dla straży pożarnej prowadzić będzie przez sięgacz prowadzący od ul. Powstańców Wielkopolskich do wyjścia nr 1, skąd prowadzić będzie droga ewakuacji z części wysokiej obiektu.


Przebieg drogi pożarowej zaznaczony został w części graficznej instrukcji.

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	2.9
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16	Data wydania	Wrzesień 2017
	61-895 Poznań	Wydanie	1
Część II			
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ		PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ	

2.9 PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

Zapotrzebowanie wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla stref pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL wynosi 20 dm³/s, łącznie z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm. Wymaganą ilość wody zapewnia sieć hydrantów miejskich zlokalizowanych w ulicy Powstańców Wielkopolskich.

Lokalizacja hydrantów przedstawiona jest na planie sytuacyjnym.

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	2.10
		Data wydania	Wrzesień 2017
	Część II	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Wydanie
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ		WARUNKI TECHNICZNE EWAKUACJI	

2.10 WARUNKI TECHNICZNE EWAKUACJI

Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie, powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniające możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, a także powinny być zapewnione stosowne techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego. Ewakuacja powinna odbywać się drogami komunikacji ogólnej.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, powinno być zapewnione przejście, zwane dalej "przejściem ewakuacyjnym". Przejścia nie powinny prowadzić łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia.


Dla prowadzenia skutecznej ewakuacji z budynku przyjęto założenie, że podstawowym i wydzielonym obszarem w przestrzeni budynku warunkującym podjęcie odpowiednich i skutecznych działań w przypadku powstania pożaru jest strefa pożarowa. Ewakuacja ludzi z budynku oparta jest o strategię tzw. strefy wydzielonej, którą tworzą główne strefy pożarowe na poszczególnych kondygnacjach i częściach budynku.

2.10.1 Przewidywana liczba osób w budynkach

W pomieszczeniach, dla których liczba użytkowników nie wynika to bezpośrednio ze sposobu ich zagospodarowania, liczbę tą przyjęto w odniesieniu do powierzchni tych pomieszczeń, zgodnie z § 236 ust. 6 warunków technicznych.

Przyjęta maksymalna liczba użytkowników mogących jednocześnie przebywać na poszczególnych kondygnacjach budynku części wynosi:

PIĘTRO	LICZBA OSÓB
0	192
1	91
2	224
3	250
4	0
5	109
6	111
7	82
8	126
9	136
10	89
11	90
12	130
13	101
14	89
15	90
16	87
17	99

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	2.10
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
	Część II	Wydanie	1
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ		WARUNKI TECHNICZNE EWAKUACJI	
18	82		
RAZEM W BUDYNKU	2178		

2.10.1 Usytuowanie i sposób wydzielenia klatek schodowych

W budynku istnieją 4 klatki schodowe:


- Klatka schodowa A, wewnętrzna łącząca wszystkie kondygnacje użytkowe od -1 do +20, obudowana ścianami pełnymi, zamykana drzwiami bez wymaganej klasy odporności ogniowej. Klatka usytuowana w trzpieniu nośnym części wysokiej w jej centralnym punkcie. Klatka posiada wymiary biegów i spoczników oraz przedsionku o wymiarach niezgodnych z obowiązującymi przepisami. Stan ten został ujęty w ekspertyzie technicznej oraz w odstępstwie od obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Klatka wyposażona w system różnicowania ciśnienia. Klatka nie posiada przedsionka wyposażonego w system różnicowania ciśnienia. Klatka A służy do ewakuacji użytkowników przebywających głównie na piętrach od +2 do +20. Dojście do klatki schodowej prowadzi na poszczególnych kondygnacjach z korytarza przez przedsionki, wyjście z klatki schodowej prowadzi obudowaną, wydzieloną pożarowo drogą ewakuacji do wyjścia nr 1, następnie do drogi pożarowej.
- Klatka schodowa B: klatka zewnętrzna stalowa nieobudowana, mieszcząca się przy wschodniej elewacji obiektu. Klatka służy jako dodatkowa droga ewakuacji z części wysokiej obiektu. Do klatki prowadzą dojścia z korytarza poszczególnych kondygnacji. Wyjście z klatki prowadzi bezpośrednio do drogi pożarowej, nie przebiega przez strefę pożarową budynku.
- Klatka schodowa C: klatka wewnętrzna obudowana łącząca piętra od 0 do +3 części niskiej obiektu. Klatka usytuowana w północno-zachodnim narożniku obiektu. Klatka na piętrach od +2 do +3 posiada obudowę bez pełnej wymaganej klasy odporności ogniowej. Klatka wyposażona w system różnicowania ciśnienia. Wyjście z klatki bezpośrednio na zewnątrz obiektu (wyjście 3)
- Klatka schodowa D: klatka wewnętrzna obudowana wewnętrzna łącząca piętra od 0 do +3 części niskiej obiektu. Klatka usytuowana w części południowej obiektu w centralnej części hallu głównego. Klatka na piętrach od +2 do +3 posiada obudowę bez pełnej wymaganej klasy odporności ogniowej. Klatka wyposażona w system różnicowania ciśnienia. Wyjście z klatki schodowej prowadzi do wyjścia nr 2 przez hall główny (hall wyposażony w system oddymiający)

Łączną szerokość użytkową biegów oraz łączną szerokość użytkową spoczników w klatkach schodowych, stanowiących drogę ewakuacyjną, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać równocześnie na kondygnacji, na której przewiduje się obecność największej ich liczby, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,2 m – bieg; 1,5 m – spocznik.

Klatki schodowe w poszczególnych budynkach zaznaczone zostały na schematach w części graficznej.

2.10.2 Urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu i gazów pożarowych

Instalacje różnicy ciśnień oraz instalacje do usuwania dymu.

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	2.10
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
	Część II	Wydanie	1
WARUNKI OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ		WARUNKI TECHNICZNE EWAKUACJI	

Instalacja występująca w obiekcie zapewnia w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi, na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych, iż nie wystąpi zadymienie lub temperatura uniemożliwiająca bezpieczną ewakuację.

W wymiarowaniu i pracy instalacji wentylacji pożarowej przyjęto, iż pożar w jednym czasie może pojawić się tylko na jednej kondygnacji, w jednej przestrzeni. W związku z powyższym instalacje pracują na rzecz kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w ramach jednej kondygnacji. Na pozostałych kondygnacjach instalacje wentylacji pożarowej są odcięte (zamknięte kłapy wentylacji pożarowej, wyłączone instalacje, które nie biorą udziału w scenariuszu przeciwpożarowym na danej kondygnacji, itd.).

Zakres wentylacji pożarowej:

- Przestrzeń chroniona przed zadymieniem:
 - Klatka schodowa A w osiach 12 ÷ 13/G ÷ H;
 - Szyb windy D5 /docelowo na potrzeby ekip ratunkowych/ w osiach 11 ÷ 12/G ÷ H;
 - Szyby windy D1 ÷ D4 wraz z przedsionkiem (pośrednie zabezpieczenia) w osiach 11 ÷ 13/F ÷ G;
 - Szyb windy D6 w osiach 10 ÷ 11/F ÷ G w przestrzeni pięter – 0 ÷ III;
 - Klatka schodowa C w części niskiej, w osiach 1 ÷ 2/C ÷ D;
 - Klatka schodowa D w części niskiej, w osiach 10 ÷ 11/B ÷ E;
- Przestrzeń objęta oddymianiem:
 - Parter (poziom 0) – korytarz w osiach 6 ÷ 12/H ÷ I oraz 8' ÷ 11/E ÷ I;
 - Parter/I piętro – hol wejściowy w osiach 0 ÷ 4/A ÷ F;
 - I piętro – korytarz w osiach 6' ÷ 12/H ÷ I;
 - II piętro – korytarz w osiach 6' ÷ 10/ H ÷ I;
 - III piętro – korytarz w osiach 6' ÷ 10/H ÷ I;

Zabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej A,

Klatka schodowa A prócz zapewnienia bezpiecznej ewakuacji, utrzymuje bezpieczną strefę przed zadymieniem na potrzeby ekip ratunkowych. Układy zwymiarowane będą tak, aby zapewnić klasę B wg normy PN-EN 12101-6 (docelowo)

System różnicy ciśnień klatki schodowej A oznaczony został symbolem: NP.1.1, NP1.2, NP1.3


Zabezpieczenie przed zadymieniem szybu windy D5

System różnicy ciśnień dla szybu windy D5 oznaczony został symbolem: NP6.1, NP6.2

Zabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej C

Klatka schodowa C zabezpieczona jest przed zadymieniem poprzez utrzymanie kryteriów ciśnienia i prędkości zgodnie z klasą C normy PN-EN 12101-6. System oznaczony jako system NP3.

Zabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej D

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	2.10
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16	Data wydania	Wrzesień 2017
	61-895 Poznań	Wydanie	1
Część II	WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ		
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ		WARUNKI TECHNICZNE EWAKUACJI	

Klatka schodowa D zabezpieczona jest przed zadymieniem poprzez utrzymanie kryteriów ciśnienia i prędkości zgodnie z klasą C normy PN-EN 12101-6. System oznaczony jako system NP2.

Zabezpieczenie przed zadymieniem szybów windowych wind D1 ÷ D4

Windy D1 ÷ D4 nie bierze udziału w realizacji scenariusza przeciwpożarowego. Przy załączeniu alarmu pożarowego zadaniem wind jest zjechanie na poziom 0 i otwarcie drzwi wyjściowych. Szyby Windowe D1-D4 zabezpieczone zostają instalacją różnicy ciśnień. System oznaczono jako NP5

Zabezpieczenie przed zadymieniem szybu windowego windy D6

Winda D6 zapewnia komunikację pomiędzy piętrami 0 ÷ III. Winda D6 nie bierze udziału w realizacji scenariusza przeciwpożarowego. Przy załączeniu alarmu pożarowego zadaniem windy będzie zjechanie na poziom 0 i otwarcie drzwi wyjściowych.

Oddymianie korytarza ewakuacyjnego na parterze

Na parterze oddymiany jest korytarz zlokalizowany w osiach 6 ÷ 12/H ÷ I oraz 8' ÷ 11/E ÷ I. Oddymianie korytarza zapewniają dwie instalacje O1 (16.700 m³/h) oraz O2 (16.700 m³/h). Instalacje oddymiania wyposażona jest w wentylatory kanałowe oddymiające F600 120. Wentylator linii O1 oznaczony jako SEF O1 zamontowany jest na dachu części wysokiej. Wentylator linii O2, oznaczony jako SEF O2 zamontowany jest na dachu części niskiej. Napływ powietrza kompensacyjnego z instalacji: NP3 (7.340 m³/h), NP4 (maksymalnie 20.000 m³/h); NP7 (6.000 m³/h).

Oddymianie holu wejściowego parter/I piętro

Hol wejściowy do budynku wyposażony jest w instalację oddymiania mechanicznego o wydajności maksymalnej do 25.000 m³/h. Zadymione powietrze odprowadzane jest z górnej przestrzeni podstropowej holu (poziom + I) instalacją mechaniczną O3. Równomierność poboru dymu zapewnia 6 równo rozłożonych punktów wyciągowych. Przepływ zapewnia wentylator kanałowy oddymiający F600 120, oznaczony jako SEF O3. Wentylator zamontowany jest na dachu niskiej części budynku. Napływ powietrza kompensacyjnego realizowany jest w wyniku otwarcia drzwi zewnętrznych.

Oddymianie korytarza ewakuacyjnego – I piętro


Na I piętrze oddymiany jest korytarz zlokalizowany w osiach 6' ÷ 10/H ÷ I. Oddymianie korytarza zapewnia instalacja O2 wyposażona w dwa punkty wyciągowe każdy o wydajności 11.020 m³/h. Instalacja oddymiania wyposażona jest w wentylator kanałowy oddymiający F600 120. Wentylator linii O2 oznaczony jako SEF O2, zamontowany jest na dachu części niskiej. Napływ powietrza kompensacyjnego z instalacji NP3 (5.540 m³/h) i NP4 (maksymalnie 16.500 m³/h – transfer klapami przeciwpożarową transferową lub poprzez otwarte drzwi – korytarz/przedśionek przeciwpożarowy).

Oddymianie korytarza ewakuacyjnego – II piętro

Korytarz /dojście ewakuacyjne/ w osiach 6' ÷ 10/H ÷ I oddymiany jest instalacją O2, wyposażoną w jeden punkt wyciągowy, o wydajności 5.540 m³/h. Napływ powietrza kompensacyjnego z instalacji NP3 (5.540 m³/h) – transfer klapą przeciwpożarową transferową lub poprzez otwarte drzwi klatki schodowej C

Oddymianie korytarza ewakuacyjnego – III piętro

Korytarz /dojście ewakuacyjne/ w osiach 6' ÷ 10/H ÷ I oddymiane jest instalacją O2, wyposażoną w jeden punkt wyciągowy, o wydajności 5.540 m³/h. Napływ powietrza kompensacyjnego z instalacji NP3 (5.540 m³/h) – transfer klapą przeciwpożarową transferową lub poprzez otwarte drzwi klatki schodowej C

 Część II	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Karta	2.10
		Data wydania	Wrzesień 2017
		Wydanie	1
WARUNKI OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ		WARUNKI TECHNICZNE EWAKUACJI	

2.10.3 Wyjścia na zewnątrz budynku

Z budynku prowadzą cztery wyjścia ewakuacyjne. Dwa z nich prowadzą bezpośrednio lub wydzielonymi drogami ewakuacji z klatek schodowych A i C na zewnątrz budynku.

Z klatki schodowej D droga ewakuacji prowadzi przez hall główny (zabezpieczony systemem oddymiającym), następnie na zewnątrz obiektu wyjściami nr 2 do drogi pożarowej.

Z części wysokiej obiektu prowadzą drzwi ewakuacyjne o szerokości 0,9 m stanowiące dostęp z korytarzy części wysokiej na zewnętrzną klatkę schodową B.

Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku prowadzących na zewnątrz budynku powinna być nie mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej.

Szerokości wyjść ewakuacyjnych wynosi minimum 1,2 m.

2.10.4 Poziome drogi ewakuacyjne służące celom ewakuacji

Przejścia

Maksymalna dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego w budynku na podstawie § 237 ust. 1 rozporządzenia [5] wynosi w strefach pożarowych ZL - **40 m**, a w strefach pożarowych PM o gęstości obciążenia ogniowego $Q < 500 \text{ MJ/m}^2$ – **100 m**.

Długości przejść ewakuacyjnych, mierzone od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej, albo na zewnątrz budynku, nie przekraczają dopuszczalnych 40 m w strefach pożarowych ZL i 100 m w strefach pożarowych PM. Przejścia prowadzą przez nie więcej niż trzy pomieszczenia.


Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono służy, przyjmując, co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m. Uwzględniając szacunkową ilość osób w pomieszczeniach na poszczególnych kondygnacjach – powyższy warunek jest spełniony.

Drzwi:

Szerokość drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji są one przeznaczone, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi powinna wynosić 0,9 m w świetle ościeżnicy. Wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami. Kierunek otwierania drzwi powinien być zgodny z kierunkiem ewakuacji. Zabrania się stosowania do celów ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych.

W związku z tym, że w budynku, na piętrach +2 oraz +3 gdzie potencjalnie może przebywać największa osób istnieją dwa kierunki ewakuacji, maksymalną liczbę osób na kondygnacji podzielono na dwa. Liczba osób przypadająca na jeden kierunek ewakuacji na kondygnację wynosi 125. Na tej podstawie określono minimalną szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej na kondygnacjach nadziemnych, wynosi ona 0,9 m i nie została przekroczona.

W części wysokiej obiektu przewiduje się największa ilość osób na piętrze +9 wynoszącą 136 osób. Na kondygnacji tej istnieją dwa kierunki ewakuacji, maksymalną liczbę osób na kondygnacji podzielono na dwa. Liczba osób przypadająca na jeden kierunek ewakuacji na kondygnację wynosi 68. Na tej podstawie określono minimalną szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej na kondygnacjach

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	2.10
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16	Data wydania	Wrzesień 2017
	61-895 Poznań	Wydanie	1
Część II	WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ		
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ		WARUNKI TECHNICZNE EWAKUACJI	

nadziemnych, wynosi ona 0,9 m. Drzwi prowadzące na wewnętrzną klatkę schodową A posiadają szerokość mniejszą niż wymaganej 0,9 m (element ujęty w odstępie od obowiązujących przepisów) łączną szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim równocześnie, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób – 0,8 m.

W salach wykładowych w części wysokiej obiektu przebywać będzie maksymalnie 56 osób w pomieszczeniu. Z sal tych prowadzą po dwa wyjścia ewakuacyjne każde o szerokości min 0,9 m.

Z sali wykładowej na parterze oraz w czytelnicy na piętrze +2 oraz +3 gdzie planuje się przebywanie więcej niż 50 osób występują min dwa wyjścia ewakuacyjne o szerokości min 0,9m każde.

Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób, z korytarzy do klatek schodowych, z klatek schodowych na poziomie drogi ewakuacyjnej, oraz z poziomych dróg ewakuacyjnych budynku i z ewentualnych pomieszczeń o charakterze elektrycznym (np. rozdzielnia elektryczna, trafostacja), muszą się otwierać na zewnątrz.

Drzwi służące do ewakuacji o wymaganej odporności ogniowej lub dymoszczelności (np. na granicy stref pożarowych czy dymowych), które podczas normalnej eksploatacji będą w pozycji otwartej (zastosowane trzymaki elektromagnetyczne), muszą zostać wyposażone w urządzenia, zapewniające samoczynne zamykanie otworu w razie pożaru (sterowane SSP). W przypadku zastosowania w budynku systemu kontroli dostępu, drzwi które służą do ewakuacji w normalnych warunkach zamknięte w systemie instalacji kontroli dostępu, muszą być w razie pożaru automatycznie zwolnione z zamknięć i posiadać możliwość otwierania ręcznego, bez użycia kart kodowych.

Poziome drogi ewakuacyjne

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych oblicza się przyjmując 0,6 m szerokości na 100 osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji, lecz nie mniej niż 1,4 m. Szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej może być zmniejszona do 1,2 m, jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób.


Wysokość dróg ewakuacyjnych nie może być mniejsza niż 2,2 m, natomiast wysokość przejścia, drzwi, lub lokalnego obniżenia – 2 m.

Dojścia:

Dopuszczalna długość dojsć ewakuacyjnych, od wyjścia z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną do wyjścia na zewnątrz budynku albo do wyjścia do innej strefy pożarowej, mierzona wzdłuż osi dojścia, wynosi : przy jednym dojściu - 30 m (nie więcej niż 20 w poziomie), przy wielu dojściach - 60 m; dla budynku ZL III. W całym obiekcie są zapewnione są wymagane długości dróg ewakuacji z uwzględnieniem występowania systemu oddymiającego uruchamianego automatycznie.

2.10.5 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Budynek wyposażono w oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne i kierunkowe. Na drogach ewakuacyjnych należy zapewniono natężenie oświetlenia 10 lux w osi korytarzy i 5 lux (natężenie większe od normatywnego w ramach rozwiązań ponadprogramowych) w miejscach umieszczenia sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych w pomieszczeniach i przestrzeniach otwartych. Czas działania oświetlenia -1h po zaniku oświetlenia podstawowego.

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		Karta	2.10
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań		Data wydania	Wrzesień 2017
	Część II		Wydanie	1
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ		WARUNKI TECHNICZNE EWAKUACJI		

2.10.6 Sposoby oznakowania dróg, kierunków i wyjść ewakuacyjnych

Budynek został oznakowany w zakresie dróg, kierunków i wyjść ewakuacyjnych, znakami bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującą Polską Normą PN-92/N-01256.02 „Ewakuacja”.

Nie wszystkie zastosowane w budynku znaki nie są aktualne. Oznaczenie kierunków ewakuacji było poprawne w momencie ich wykonywania, dlatego nie jest konieczna zmiana znakowania do czasu, aż znaki zostaną zużyte. Należy jednak pamiętać, aby wymieniając znaki zastosować znaki zgodne z obowiązującymi normami.


Oznakowania znakami zgodnymi z PN dot. znaków bezpieczeństwa wymagają ponadto:






- miejsca zbiórki do ewakuacji,
- miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych,
- miejsca usytuowania gaśnic zaworów i hydrantów wewnętrznych,
- miejsce usytuowania ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP-ów),
- miejsce uruchamiania systemów wentylacji pożarowej
- miejsce usytuowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego


W części graficznej instrukcji znajduje się schemat rozmieszczenia znaków bezpieczeństwa.




Znaki ewakuacyjne:


Nr.	Znak ewakuacyjny	Znaczenie (nazwa) znaku ewakuacyjnego	Kształt i barwa	Znaczenie
1		Znak wskazuje kierunek do wyjścia, które może być wykorzystane w przypadku zagrożenia. Strzałki krótkie – dostosowania z innymi znakami.	Znak kwadratowy lub prostokątny. Tło: zielone Symbol: biały fosforescencyjny.	Kierunek drogi ewakuacyjnej.
2		Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego. Do podania informacji o kierunku stosowany jest znak ze strzałką (poz.1)	Znak kwadratowy Tło: zielone Symbol: biały fosforescencyjny i zielony	Drzwi ewakuacyjne. Przy stosowaniu ze znakiem uzupełniającym (poz.1.) - kierunek do wyjścia ewakuacyjnego.
3		Znak stosowany do oznakowania wyjść używanych w przypadku zagrożenia.	Znak prostokątny Tło: zielone Napis: biały fosforescencyjny.	Wyjście ewakuacyjne

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		Karta	2.10
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań		Data wydania	Wrzesień 2017
	Część II		Wydanie	1
WARUNKI OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ			WARUNKI TECHNICZNE EWAKUACJI	

4		Znak stosowany łącznie ze znakiem nr2 na przesuwnych drzwiach wyjścia ewakuacyjnego, jeśli są one dozwolone. Strzałka powinna wskazywać kierunek otwierania drzwi przesuwnych.	Znak kwadratowy lub prostokątny Tło: zielone Symbol: biały fosforescencyjny	Przesunąć w celu otwarcia
5		Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej do wyjścia; może kierować w lewo lub w prawo.	Znak prostokątny Tło: zielone Symbol: biały fosforescencyjny	Kierunek drogi do wyjścia ewakuacyjnej
6		Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej schodami w dół na lewo lub prawo.	Znak prostokątny Tło: zielone Symbol: biały fosforescencyjny	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół
7		Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej schodami w górę na lewo lub prawo.	Znak prostokątny Tło: zielone Symbol: biały fosforescencyjny	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę
8		Znak jest umieszczany na drzwiach dla wskazania kierunku otwierania.	Znak kwadratowy lub prostokątny Tło: zielone Symbol: biały fosforescencyjny	Pchać, aby otworzyć

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		Karta	2.10
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16		Data wydania	Wrzesień 2017
	61-895 Poznań		Wydanie	1
Część II				
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ		WARUNKI TECHNICZNE EWAKUACJI		

9		Znak jest umieszczany na drzwiach dla wskazania kierunku otwierania.	Znak kwadratowy lub prostokątny Tło: zielone Symbol: biały fosforescencyjny	Ciągnąć, aby otworzyć
10		Znak jest umieszczany na w miejscu zbiórki do ewakuacji	Znak kwadratowy lub prostokątny Tło: zielone Symbol: biały fosforescencyjny	Miejsce zbiórki do ewakuacji
11		Znak jest umieszczany przy wejściu do windy osobowej	Znak prostokątny Tło: czerwone Symbol: biały fosforescencyjny	Nie używać dźwigu w przypadku pożaru.

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	2.11
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
	Część II	Wydanie	1
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ		SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU	

2.11 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

System sygnalizacji pożaru jest zainstalowany we wszystkich pomieszczeniach na wszystkich kondygnacjach poza pomieszczeniami wyłączonymi z alarmowania, jest to, więc ochrona całkowita. Obszary wyłączone z alarmowania: pomieszczenia niedostępne dla osób, wybrane sanitariatów

Działanie w razie alarmu

W obiekcie projektuje się dwustopniową organizację alarmowania:

ALARM I STOPNIA

Czynności systemowe wywołane przez uaktywnienie jednej czujki dymowej (alarm I-ego stopnia):

- bezzwłoczna transmisja sygnału alarmowego do centrali systemu sygnalizacji pożaru,
- emisja sygnału alarmowego w centrali systemu sygnalizacji pożaru,
- lokalizacja źródła alarmu jest wyświetlana na wyświetlaczu systemu sygnalizacji pożaru, oraz na panelu systemu zarządzania obiektem
- lokalizacja źródła alarmu jest drukowana na drukarce podłączonej do systemu sygnalizacji pożaru.


Odbiór sygnału alarmu I stopnia musi zostać potwierdzony przez personel obsługujący CSP. Po upływie 60 s, w przypadku braku potwierdzenia odebrania sygnału następuje przejście systemu w tryb alarmu II stopnia. Po potwierdzeniu odbioru sygnału alarmowego I stopnia następuje weryfikacja zagrożenia. Brak reakcji obsługi po upływie maksymalnie 8 minut- czas t_2^* powoduje automatyczne uruchomienie alarmu II-ego stopnia.

* czas t_2 został ustalony w oparciu o próbę badawczą z dnia 27.10.2016 r. w warunkach naturalnych. Ustalony został na stan inwestycji do etapu 2a. Po realizacji inwestycji w etapie 2b należy niniejszą informację zweryfikować.

ALARM II STOPNIA BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ZAGROŻENIA

Czynności systemowe wywołane przez uaktywnienie tylko przycisku/przycisków ROP (bez względu na lokalizację)

- emisja sygnału w pomieszczeniach ochrony obiektu,
- bezzwłoczne sprowadzenie na poziom parteru wind i unieruchomienie ich w tej pozycji z otwartymi drzwiami.
- Priorytetowe wezwanie dźwigu dla straży pożarnej na poziom parteru i pozostawienie go z otwartymi drzwiami, zgodnie z wytycznymi PN-EN 81-72
- automatyczne zamknięcie wszystkich klap pożarowych odcinających na wentylacji bytowej w przegrodach
- automatyczne przekazanie komunikatu przez system UTA do jednostki PSP

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	2.11
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16	Data wydania	Wrzesień 2017
	61-895 Poznań	Wydanie	1
Część II			
WARUNKI OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ		SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU	

- Automatyczny sygnał z pozycji SSP do systemu kontroli dostępu, natychmiastowe zwolnienie zamknięć drzwi ewakuacyjnych
- Automatyczne Otwarcie drzwi przesuwnych głównych, pozostawienie ich w pozycji otwartej
- zamknięcie bram i kurtyn przeciwpożarowych oraz kurtyn dymowych
- Włączenie oświetlenia awaryjnego

Instalacja DSO:

Z centrali SSP przekazany zostanie sygnał do systemu DSO. System DSO w pierwszej fazie alarmu nie zostaje uruchomiony w trybie ewakuacji strefowej. W całym obiekcie ogłoszony jest kod alarmowy dla obsługi obiektu o konieczności przygotowania się do ewakuacji.

Instalacja wentylacji pożarowej oraz różnicowania ciśnienia:


- Wyłączenie urządzeń wentylacji bytowej, klimatyzacji oraz zamknięcie kłapy przeciwpożarowe odcinające na przewodach wentylacji bytowej
- Uruchomienie instalacji różnicowania ciśnienia klatek schodowych A, C, D
- Uruchomienie instalacji różnicowania ciśnienia w szybach windowych D1, D2, D3, D4, D5, D6

Podczas uruchomienia alarmu II stopnia bez potwierdzenia automatycznego lokalizacji zagrożenia centrala SSP po wykonaniu czynności wg punktu 7.2 oczekuje na sygnał potwierdzający lokalizację zagrożenia (sygnał z czujki SSP). Po otrzymaniu sygnału potwierdzającego lokalizację zagrożenia system SSP przekazuje informację do systemów DSO oraz systemów różnicowania ciśnienia o wystawieniu systemu do danej strefy ewakuacji.

ALARM II STOPNIA Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI ZAGROŻENIA

Czynności systemowe wywołane przez aktywację przycisku ROP + jednej czujki dymowej w danej strefie detekcji lub dwóch czujek dymowych (koincydencja dwóch czujek) w danej strefie pożarowej

- emisja sygnału w pomieszczeniu ochrony obiektu,
- bezzwłoczne sprowadzenie na poziom parteru wind i unieruchomienie ich w tej pozycji z otwartymi drzwiami.
- Priorytetowe wezwanie dźwigu dla straży pożarnej na poziom parteru i pozostawienie go z otwartymi drzwiami, zgodnie z wytycznymi PN-EN 81-72
- automatyczne zamknięcie wszystkich kłap pożarowych na wentylacji bytowej w przegrodach.
- automatyczne przekazanie komunikatu przez system UTA do oddziału PSP
- Automatyczny sygnał z pozycji SSP do systemu kontroli dostępu, natychmiastowe zwolnienie zamknięć drzwi ewakuacyjnych
- Automatyczne Otwarcie drzwi przesuwnych głównych, pozostawienie ich w pozycji otwartej

 Część II	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Karta	2.11
		Data wydania	Wrzesień 2017
		Wydanie	1
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ		SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU	

- zamknięcie bram i kurtyn przeciwpożarowych oraz kurtyn dymowych
- Włączenie oświetlenia awaryjnego.

Instalacja DSO

- z SSP przekazany zostanie sygnał do systemu DSO. Komunikaty systemu DSO o ewakuacji będą nadawane w strefach, w których zgodnie ze scenariuszem ewakuacji jest ona konieczna w zależności od umiejscowienia źródła pożaru (ewakuacja strefowa). W pozostałych strefach nadawane będą komunikaty o zagrożeniu oraz o ewakuacji po wyznaczonym odstępie czasowym.


Instalacja wentylacji pożarowej oraz różnicowania ciśnienia:

- Wyłączenie urządzenia wentylacji bytowej, klimatyzacji oraz zamknąć klapy przeciwpożarowe odcinające
- Uruchomienie instalacji różnicowania ciśnienia klatek schodowych
- Uruchomienie instalacji różnicowania ciśnienia w szybach windowych
- Uruchomienie instalacji do usuwania dymu (system upustowy) drogi ewakuacji poziomej na kondygnacji objętej pożarem

Przegląd i konserwacja

Zakres czynności konserwacyjnych instalacji systemu sygnalizacji pożaru podaje producent systemu. Dla projektowanego systemu zaleca się czasookresy obsługi w intensywności:

- obsługa codzienna,
- obsługa miesięczna,
- obsługa kwartalna,
- obsługa roczna.

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	2.12
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
Część II		Wydanie	1
WARUNKI OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ		HYDRANTY WEWNĘTRZNE	

2.12 HYDRANTY WEWNĘTRZNE

Hydrant wewnętrzny to urządzenie przeciwpożarowe umieszczone na sieci wodociągowej wewnętrznej, umożliwiające podanie strumienia wody na ognisko pożaru. Hydrant wyposażony jest w jeden lub dwa odcinki węża i prądownicę wodną, umieszczone w szafce hydrantowej.




Hydrantów wewnętrznych używa się do gaszenia pożarów grupy A, tj. ciał stałych oraz do chłodzenia powierzchni przedmiotów znajdujących się w sąsiedztwie źródła ognia.

Zabrania się gaszenia przy pomocy hydrantów urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem.

Uruchamianie hydrantu wewnętrznego:

- otworzyć szafkę hydrantową
- rozwinąć wąż tłoczny
- otworzyć zawór hydrantu
- skierować strumień wody na ognisko pożaru.

Obiekt został wyposażony w wewnętrzną sieć hydrantową z węzami półsztywnymi 33 oraz 25 w. Instalacje powinny uwzględnić możliwość jednoczesnego poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów.

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	2.13
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16	Data wydania	Wrzesień 2017
	61-895 Poznań	Wydanie	1
Część II			
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ		GAŚNICE	

2.13 GAŚNICE

2.13.1 Dobór gaśnic i ich rozmieszczenie

Obiekt powinien być wyposażony w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich, dotyczących gaśnic lub w gaśnice przewoźne.

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie, tj.:

- 1) A – materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli,
- 2) B – cieczy i materiałów stałych topiących się,
- 3) C – gazów,
- 4) D – metali,
- 5) F – tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.


Podręczny sprzęt gaśniczy przeznaczony jest do gaszenia pożarów w początkowej fazie ich rozwoju przez użytkowników budynku.

Przy rozmieszczaniu oraz ustalaniu rodzaju gaśnic należy stosować następujące zasady:

- 1) sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wejściach i klatkach schodowych, przy przejściach i korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń,
- 2) oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z PN ISO 7010:2006,
- 3) do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m,
- 4) sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła,
- 5) odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30m,
- 6) w obiektach wielokondygnacyjnych o powtarzalnym układzie kondygnacji, sprzęt należy umieszczać w tych samych miejscach na poszczególnych piętrach, o ile na to pozwalają warunki.

Przy doborze rodzaju środka gaśniczego należy brać pod uwagę następujące zasady:

- 1) do gaszenia pożarów grupy A (w których występuje zjawisko spalania żarowego, np. drewna, papieru, tkanin) stosuje się gaśnice płynowe, pianowe lub proszkowe ABC,
- 2) do gaszenia pożarów grupy B (cieczy palnych i substancji stałych, topiących się np. benzyn, alkoholi, olejów, tłuszczów, lakierów) stosuje się zamiennie gaśnice płynowe, pianowe, śniegowe lub proszkowe.
- 3) do gaszenia pożarów grupy C (gazów palnych, np. propanu, acetyleny, gazu ziemnego) stosuje się zamiennie gaśnice proszkowe lub śniegowe.
- 4) do gaszenia pożarów grupy D (metali lekkich, np. magnezu, sodu, potasu, litu) stosuje się gaśnice proszkowe do tego celu przeznaczone.
- 5) do gaszenia pożarów grupy F (tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych) – obecnie dopuszczenie do stosowania posiada gaśnica pianowa GWG-2x AF, specjalna gaśnica do zwalczania pożarów łatwopalnych środków gotujących w gastronomii i kuchniach domowych. Można nią również gasić pożary ciał stałych (grupa A), tj. wyposażenie biur, mieszkań, hoteli itp., a także urządzenia elektryczne pod napięciem do 1000 V w zakresie temperatur stosowania od -20oC do +60oC.

 Część II	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Karta	2.13
		Data wydania	Wrzesień 2017
		Wydanie	1
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ		GAŚNICE	

- 6) do gaszenia pożarów poszczególnych grup z indeksem E (urządzeń elektrycznych pod napięciem i innych materiałów znajdujących się w pobliżu tych urządzeń) stosuje się zamiennie gaśnice śniegowe lub proszkowe (aktualnie zabronione jest używanie gaśnic halonowych ze względu na ochronę środowiska – w zastępstwie można stosować tzw. zamienniki halonów).

2.13.2 Rodzaje gaśnic

Gaśnice proszkowe



Gaśnice i agregaty proszkowe cechuje wysoka skuteczność gaśnicza proszków, opierająca się przede wszystkim na ich działaniu inhibitującym (przerywającym) proces palenia, będącym reakcją chemiczną. Proszki grupy ABC przeznaczone są do gaszenia pożarów materiałów stałych, cieczy i gazów palnych oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem. Gaśnice i agregaty proszkowe stosuje się przede wszystkim tam, gdzie zachodzi obawa uszkodzenia materiałów i urządzeń szczególnie cennych, które przy stosowaniu innych środków gaśniczych, a zwłaszcza wody i piany mogą ulec zniszczeniu.

Sposób użycia gaśnicy proszkowej: wyciągnąć zawleczkę; nacisnąć dźwignię zaworu; skierować strumień środka gaśniczego do ogniska pożaru.

Gaśnica proszkowa


Przeznaczona jest do gaszenia pożarów grupy A, B i C




Obsługa gaśnicy:

1. Wyciągnąć zabezpieczenie

2. Wyjąć wąż z uchwytem, skierować na źródło ognia, nacisnąć dźwignię



	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	2.13
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
Część II		Wydanie	1
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ		GAŚNICE	

Gaśnice śniegowe



Gaśnice i agregaty śniegowe przeznaczone są do gaszenia w zarodku pożarów cieczy palnych, gazów (np. metan, propan, acetylen) oraz pożarów instalacji i urządzeń znajdujących się pod napięciem. Działanie gaśnicze dwutlenku węgla polega na silnym oziębieniu palących się materiałów oraz zmniejszeniu stopnia nasycenia mieszaniny palnej tlenem.


Zabrania się gaszenia tymi gaśnicami palącej się na człowieku odzieży.

Sposób użycia gaśnicy śniegowej: uruchomienie gaśnicy śniegowej następuje przez uruchomienie zaworu szybko otwieralnego. Strumień środka gaśniczego skierować do ogniska pożaru.

Gaśnice płynowe




Przeznaczone są do gaszenia pożarów ciał stałych, np. tworzyw sztucznych, tkanin, papieru, drewna oraz cieczy palnych. Działanie gaśnicze polega na schłodzeniu palącego się materiału oraz na odcięciu dopływu powietrza do strefy spalania.

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	2.13
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
	Część II	Wydanie	1
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ		GAŚNICE	

Sposób użycia: wyciągnąć zawleczkę, wcisnąć ręką zbijak, nacisnąć dźwignię końcówki węża lub wcisnąć dźwignię zaworu szybko otwieralnego i skierować strumień środka gaśniczego na źródło ognia.


Zabrania się gaszenia tymi gaśnicami urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem.

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	2.14
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
	Część II	Wydanie	1
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ		PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU	

2.14 PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m³.

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu zostały umieszczone w pobliżu głównego wejścia do obiektu, przy recepcji oraz w pomieszczeniu obsługi urządzeń przeciwpożarowych. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być oznakowany.

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	2.1
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
Część II		Wydanie	1
WARUNKI OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ		POTENCJALNE ŹRÓDŁA POWSTANIA POŻARU I DROGI JEGO ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ	

2.15 POTENCJALNE ŹRÓDŁA POWSTANIA POŻARU I DROGI JEGO ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ

2.15.1 Nieostrożność ludzi

Analizowany budynek ze względu na charakter i stosowane materiały narażony jest pod względem pożarowym na działanie efektów nieostrożności wszystkich osób tu przebywających. Mogą to być pracownicy, członkowie ekip remontowych nie będących stałymi użytkownikami lecz w głównej mierze użytkownicy czasowi (studenci). Spowodowanie pożaru może nastąpić w wyniku wyrzucenia niedopałka, nieprawidłowego użytkowania różnego rodzaju urządzeń, eksploatacji uszkodzonych bądź niesprawnych instalacji. W wielu przypadkach dochodzi do pożarów powodowanych na skutek „żartów” z substancjami palnymi lub źródłami wysokiej temperatury.

Najczęściej występującymi pożarami powstałymi na skutek nieostrożności są:


- używanie ognia otwartego w miejscach na ten cel nie przeznaczonych (papierosy, zapalniczki, itp.),
- pozostawianie bez dozoru urządzeń elektrycznych lub ogrzewczych,
- brak właściwego zabezpieczenia miejsc wykonywania prac z użyciem źródeł ciepła lub ogniem (podgrzewanie, używanie cieczy palnych itp.).

Szczególnymi przypadkami nieostrożności są zdarzenia powstające, na skutek prowadzenia niebezpiecznych pożarowo prac w czasie remontów i modernizacji obiektów. Spawanie, rozmrażanie przewodów wodnych, lutowanie metali, podgrzewanie smoły do konserwacji dachów bez dokładnego rozpoznania środowiska, w którym mają te prace być wykonane prowadzi do pożarów zaistniałych w wyniku, przewodzenia ciepła lub zapalenia się materiałów, nagromadzonych bezpośrednio obok tego miejsca. Inne specyficzne przyczyny pożarów w tej grupie mogą wystąpić w czasie wykonywania operacji pomocniczych, w przypadkach nie stosowania się do pewnych reżimów technologii oraz pracach przy użytkowaniu różnego rodzaju urządzeń.

W Polsce wypala się znaczne ilości papierosów a jednocześnie statystyki służb ochrony przeciwpożarowej wskazują stały wzrost przyczyn pożarów spowodowanych porzucaniem niedopałków papierosów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Nieugaszony papieros stanowi swoisty zasobnik ciepła, charakteryzujący się temperaturą żaru dochodzącą do 700 °C. Temperatura ta jest zależna przede wszystkim od rodzaju tytoniu i stopnia nasycenia związkami azotu, który przyspiesza proces spalania tytoniu, a także rozdrobnienia tytoniu oraz warunków atmosferycznych panujących w danej chwili. Ciepło spalania całego papierosa wynosi średnio ok. 15.000 J i jest wyzwolane w czasie ok. 10 min. W określonych warunkach, nieugaszony i porzucony papieros stanowi poważne źródło zagrożenia pożarowego. Sytuacja taka powoduje powstanie sytuacji sprzyjającej zapaleniu się tych materiałów palnych, których temperatura zapalenia jest zbliżona z temperaturą żaru tytoniowego w danym miejscu i czasie.

W takich sytuacjach zapaleniu ulec mogą między innymi:

- gazy palne oraz pary cieczy łatwo zapalnych,
- papier i jego przetwory,
- tkaniny naturalne i sztuczne,
- materiały pochodzenia celulozowego,
- surowce stosowane w produkcji i wyroby gotowe,
- pył osiadły na konstrukcjach i urządzeniach.

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	2.1
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
Część II		Wydanie	1
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ		POTENCJALNE ŹRÓDŁA POWSTANIA POŻARU I DROGI JEGO ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ	

Zwraca się uwagę, że ognisko powstałe od żaru tytoniowego w obecności materiałów palnych może się rozwijać długo, nawet w czasie do kilku godzin, w zależności od warunków miejscowych panujących w pomieszczeniu. Stąd też powstanie takiego pożaru jest trudne do wykrycia w pierwszej fazie jego rozwoju, a zauważenie przez człowieka następuje z reguły w sytuacji, gdy pożar jest już rozwinięty, a jego dalszy szybki rozwój jest opóźniony np. brakiem dostatecznego dopływu tlenu z powietrza do atmosfery spalania się materiałów w ognisku pożaru.

Największe zagrożenie ze względu na nieprawidłowe użytkowanie cieczy palnych występuje w przypadku wykonywania wszelkich prac porządkowych, remontowych przy jednoczesnym zachowaniu normalnego funkcjonowania całego obiektu.

Prace stwarzające takie zagrożenie to przede wszystkim:

- czyszczenie rozpuszczalnikami organicznymi mebli, maszyn, urządzeń biurowych i wyposażenia pomieszczeń,
- wylanie cieczy łatwo zapalnych do urządzeń odpływowych instalacji kanalizacyjnych,
- zmywanie posadzek lub podłóg przy pomocy rozpuszczalników,
- używanie narzędzi iskrzących do otwierania naczyń z cieczami palnymi.

W opisanych powyżej przypadkach, źródłem powstania pożaru może być iskra o niewielkim „natężeniu temperaturowym”.

Charakterystycznym jest, że w tych sytuacjach powstanie ogniska pożaru, jego rozwój następuje stosunkowo szybko, a więc zagrożenie pożarowe jest duże, szczególnie dla kierunków i dróg ewakuacyjnych, które mogą być odcięte w przypadku opóźnienia w działaniach ratowniczych.


2.15.2 Nieprawidłowa budowa, eksploatacja lub awarie instalacji i urządzeń elektrycznych

Prąd elektryczny przepływający przez przewody powoduje ich nagrzewanie się na skutek występowania oporu elektrycznego. Pokonanie tego oporu wywołuje straty mocy oraz powstawanie ciepła. Taka sytuacja powoduje zawsze nagrzewanie się instalacji oraz urządzeń - odbiorników prądu elektrycznego. Dlatego też, niezmiernie ważnym zagadnieniem jest dobór rodzaju przewodów, ich średnic oraz właściwego osprzętu, elektrycznego (lampy, puszkę rozgałęźną, gniazda wtykowe itp.) w zależności od środowiska w jakim ta instalacja będzie użytkowana. W obiekcie nie wolno dopuszczać do budowy dodatkowych elementów instalacji (prowizorek) przez pracowników oraz użytkowników. Szczególnie dotyczy to pomieszczeń zaplecza socjalnego i magazynów sprzętu oraz pomieszczeń podnajmowanych. Podczas użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych należy, przestrzegać elementarnych zasad bezpieczeństwa dotyczących zakazu przeciążania sieci, doraźnych niefachowych przeróbek i napraw odbiorników we własnym zakresie.

W wyniku przepływu prądu dochodzi do niekorzystnych zjawisk takich jak:

- poluzowanie na stykach przewodów i osprzętu,
- zmęczenia materiałowe,
- utlenianie przewodów,
- uszkodzenia mechaniczne,
- uszkodzenia warstwy izolacyjnej.

Prowadzi to w większości przypadków do powstania łuku elektrycznego kiedy to prąd przepływa jako widoczna między przewodami iskra lub zwarcie przy bezpośrednim styku przewodów. Tego typu uszkodzenia jak np: zbrunatnienia widoczne przy gniazdach wtykowych, słyszalne trzaski lub widoczne

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	2.1
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
Część II		Wydanie	1
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ		POTENCJALNE ŹRÓDŁA POWSTANIA POŻARU I DROGI JEGO ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ	

iskry na elementach układów elektrycznych muszą być dla użytkownika sygnałem do podjęcia działań dla konserwacji, instalacji lub wymiany elementów osprzętu.

Do powstania pożaru dochodzi też w warunkach wadliwie wykonanej instalacji elektrycznej, urządzeń - odbiorników prądu, stosowania niewłaściwych zabezpieczeń i braku należytej konserwacji urządzeń i instalacji, a także poboru wyższej mocy niż jest dopuszczalna dla danej instalacji.

Szczególne niebezpieczeństwo stwarza proces starzenia się izolacji instalacji elektrycznych. Proces ten jest powodowany naturalnym starzeniem się, a także starzeniem powodowanym przez:

- oddziaływanie na instalację wilgoci i promieniowania cieplnego,
- długotrwałe i częste przeciążanie instalacji elektrycznych.

Sam proces starzenia się izolacji może być powodem powstawania tzw. zwarcń tępych, występujących między przewodami w miejscu uszkodzenia izolacji instalacji. Zwarcie tępe występuje przeważnie bez żadnego związku przyczynowego z działaniem odbiorników prądu, z tego też względu są one bardzo niebezpieczne i groźne a także bardzo trudne do zauważenia i wykrycia bez szczegółowego badania stanu technicznego instalacji. Prąd zwarcia tępego występuje jedynie miejscowo, może chwilowo nie przekraczać dopuszczalnych wartości prądu roboczego danego obwodu i tym samym nie zawsze wyzwala bezpieczniki. W miejscu powstania zwarcia tępego powstaje łuk elektryczny, którego temperatura może przekraczać 1000°C. W tej temperaturze każdy materiał palny ulega zapaleniu, co daje początek powstania pożaru.

Pod pojęciem przetężenia rozumieć należy nadmierne zwiększenie natężenia prądu płynącego w obwodzie elektrycznym, wywołanego przez przeciążenie i przepięcie.

Przeciążenie to nadmierne obciążenie silnika elektrycznego lub przyłączenie do jednego obwodu elektrycznego nadmiernej liczby lub odbiornika o większym poborze prądu niż może go przenieść instalacja elektryczna.

Przepięciem natomiast jest krótkotrwały wzrost napięcia w obwodzie elektrycznym, powodowany nagłą zmianą napięcia elektrycznego np. gwałtowne wyłączenie urządzenia spod napięcia elektrycznego, zwarcie, uderzenie pioruna w instalację lub jej pobliże.


Podczas eksploatacji instalacji elektrycznych do pożaru dochodzi najczęściej na skutek:

- włączenia do obwodu elektrycznego większej niż obliczona moc instalacji elektrycznej,
- stosowania niewłaściwych wyłączników prądu,
- braku uziemienia lub zerowania przewodów.

Jak już wspomniano wyżej uszkodzenie izolacji elektrycznej lub uszkodzenie izolacji elektrycznego urządzenia odbiorczego (np. silnik, element instalacji elektrycznej itp.) powodują zwarcia i „ucieczkę” części prądu elektrycznego z instalacji do ziemi. Taka „ucieczka” wywołuje dwojakiego rodzaju skutki:

- na obudowie urządzenia odbiorczego elektrycznego pojawia się tzw. napięcie dotyku, którego wielkość jest zawsze groźna dla życia człowieka,
- na drodze przepływu prądu do ziemi powstaje „ścieżka” podwyższonej temperatury /prąd elektryczny działa tu jak grzejnik elektryczny/. W zależności od wielkości „uciekającego” prądu i od miejsca występowania ucieczki, następuje zapalenie materiałów palnych izolacji elektrycznej lub urządzenia - odbiornika prądu.

Szczególne niebezpieczne jest stosowanie bezpieczników o wyższych parametrach niż przewidzianych dla danej instalacji. W tej sytuacji rolę bezpiecznika przejmie instalacja elektryczna, a taki stan rzeczy musi doprowadzić do powstania pożaru.

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	2.1
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
Część II		Wydanie	1
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ		POTENCJALNE ŹRÓDŁA POWSTANIA POŻARU I DROGI JEGO ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ	

2.15.3 Elektryczność statyczna

Odrębne zagadnienie stanowią iskry pochodzące z wyładowań elektryczności statycznej. Należą one do najbardziej rozpowszechnionych zjawisk w przyrodzie. Mianem tym nazywamy powstawania ładunków elektrycznych na powierzchni ciał, oddziałujących na siebie poprzez zbliżenie, przesuwanie, tarcie, przepływ, czyli przemianę energii mechanicznej na elektryczną. Jest to więc oddziaływanie wzajemne dwóch dielektryków /ciała, które nie przewodzą prądu elektrycznego/. Wielkość ładunku zależy od stanu powierzchni ciał stykających się ze sobą lub oddziałujących na siebie oraz od stanu ośrodka, w którym znajdują się te ciała,

ładunki elektryczności statycznej gromadzą się na powierzchni tych ciał w miejscach ich styku. Wartość ładunku i napięcia gromadzących się na elektryzujących powierzchniach zależna jest od wielkości prądu powstającego /generowanego/ i prądu rozładowania. Prąd generowania jest proporcjonalny do prędkości przepływu, wielkości i szorstkości powierzchni tarcia siły docisku i in. Prąd rozładowania jest proporcjonalny do przewodności powietrza i materiałów na których skupione są ładunki elektryczności statycznej. Wyładowanie iskrowe następuje po przekroczeniu krytycznej wartości pola elektrycznego tzn. wytrzymałości elektrycznej środowiska na przebicie


Powstające napięcie może osiągać wartość do kilkunastu tysięcy volt. Ładunki elektrostatyczne mogą być również wzbudzone w przewodnikach przez znajdujące się w pobliżu ciała naelektryzowane na odległość, bez stykania się z nimi. Jest to zjawisko występowania ładunków przez indukcję, niełatwe do zauważenia i często niedoceniane. Gromadzenie się tych ładunków można porównać z gromadzeniem ładunków w kondensatorach. Wyładowanie powstaje w postaci isker, gdy napięcie między cząsteczkami przekroczy granicę wytrzymałości ośrodka na przebicie. Wielkość wytwarzających się ładunków nie zagraża człowiekowi bezpośrednio porażeniem. Występujące napięcia są często wysokie, a iskra przy wyładowaniu może łatwo spowodować zapalenie lub wybuch.

Najczęściej stosowanymi środkami zapobiegawczymi jest odprowadzanie ładunków przez uziemienie, nawilżanie lub jonizację powietrza, kiedy wytworzone ładunki rozpraszają się w otoczeniu a jest ono przewodnikiem elektryczności.

Uziemieniu podlegają wszystkie metalowe części urządzeń, gdyż mogą się ładować elektrycznością statyczną podczas procesu technologicznego. Pamiętać przy tym należy, że cienka warstwa kurzu lub tłuszczu na stykach przewodów odprowadzających przerywa uziemienie.

2.15.4 Wady urządzeń mechanicznych

Możliwość powstania pożaru w urządzeniach lub od urządzeń mechanicznych ma miejsce wówczas, gdy następuje nadmierne nagrzewanie się części trących i stykających się, iskrzenie, złe odizolowanie wytwarzanego ciepła od ciał zapalnych, różnego rodzaju nieszczelności, bądź brak urządzeń kontrolnych do pomiaru temperatur itp. Do bardzo częstych należą pożary powstałe wskutek silnego nagrzewania się łożysk, trybów, przegubów i sprzęgieł przy ich zanieczyszczeniu kurzem i pyłem. Iskrenie może powstać przy tarcu się części maszyn w urządzeniach energetycznych, wentylatorach itp. Uwagę należy zwrócić również na urządzenia wentylacyjne, które w przypadku braku konserwacji stać się mogą przyczyną pożaru /np. uszkodzenia wirników, zatarcia silników/.

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	2.1
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16	Data wydania	Wrzesień 2017
	61-895 Poznań	Wydanie	1
Część II		WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	
		POTENCJALNE ŹRÓDŁA POWSTANIA POŻARU I DROGI JEGO ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ	

2.15.5 Drogi rozprzestrzenienia się pożaru oraz czynniki wpływające na szybkość jego rozprzestrzeniania się

Drogi rozprzestrzeniania się pożaru uzależnione są od:

- lokalizacji pomieszczeń, w których powstał pożar,
- warunków budowlanych poszczególnych pomieszczeń oraz ich wyposażenia i wystroju,
- powierzchni i kubatury pomieszczenia, w którym powstał pożar,
- połączeń funkcjonalnych poszczególnych pomieszczeń,
- rodzaju oddzieleń budowlanych pomiędzy pomieszczeniami,
- palności elementów konstrukcyjnych budynku, takich jak: ściany, stropy, dachy, słupy,
- ilości i rodzaju składowanych materiałów palnych, sposobu ich ułożenia, wydzielania, zachowania przerw i przejść,
- nie zabezpieczenia przed przemieszczaniem się ognia w przewodach wentylacyjnych oraz kanałach kablowych,
- sposobu zabezpieczenia otworów drzwiowych, okiennych, dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych.

Powstały pożar rozprzestrzeniał się będzie po występujących elementach palnych wyposażenia i wystroju wnętrza pomieszczenia poprzez przemieszczanie się płomienia po tych elementach będących ze sobą w styczności oraz poprzez promieniowanie cieplne równomiernie we wszystkich kierunkach od miejsca jego powstania czyli ogniska pożaru.

Równomierność rozprzestrzeniania się pożaru we wszystkich kierunkach może zaniknąć w przypadku występowania ciągów wentylacyjnych znajdujących się w pomieszczeniach jak również powstałych w wyniku pozostawienia otwartych otworów okiennych lub drzwiowych.

Następujący w trakcie rozgorzenia pożaru wzrost temperatury spowoduje pękanie szyb w oknach przez co nastąpi nieograniczony dopływ tlenu do ogniska pożaru co zintensyfikuje proces palenia.

Wystąpić może rozprzestrzenianie się pożaru w obrębie pomieszczenia jak również w poziomie na sąsiednie pomieszczenia i ciągi komunikacyjne.

Szybkość rozprzestrzeniania się pożaru ograniczyć można do czasu przybycia jednostki ratowniczej poprzez usunięcie - ewakuację materiałów palnych z drogi rozprzestrzeniania się pożaru, prowadzenie działań gaśniczych z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego jak również poprzez ograniczenie dopływu tlenu do ogniska pożaru zamykając wszelkie występujące w obrębie pomieszczenia objętego pożarem otwory.


Na zewnątrz płonącego pomieszczenia pożar może rozprzestrzeniać się przez wszelkiego rodzaju nieszczelności, między innymi poprzez drzwi i okna.

Przez otwory okienne przeniesienie się ognia może nastąpić:

- bezpośrednio: na skutek zapalenia sąsiedniego pomieszczenia przez wydobywające się na zewnątrz płomienie,
- pośrednio: na skutek promieniowania cieplnego ogniska pożaru.

Stosowane drzwi drewniane mają bardzo małą odporność ogniową i stanowią drogę rozprzestrzeniania się pożaru.

Pod działaniem ciepła najszybciej ulegają zniszczeniu okolice spojenia ścian. Wówczas, nawet przez małe szczeliny, do sąsiednich pomieszczeń łatwo mogą przenikać gorące gazy pożarowe doprowadzając do zapalenia znajdujących się tam materiałów palnych.

 Część II	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Karta	2.1
		Data wydania	Wrzesień 2017
		Wydanie	1
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ		POTENCJALNE ŹRÓDŁA POWSTANIA POŻARU I DROGI JEGO ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ	

Pożar może przenikać również przez szczelne, niepalne ściany i stropy. Jeżeli wskutek długotrwałego pożaru ściana lub strop rozgrzeje się do temperatury 200 - 3000°C po stronie przeciwnej od miejsca pożaru, mogą wówczas zapalić się palne materiały przylegające do ściany lub znajdujące się przy stropie.

Im większa powierzchnia pomieszczeń oraz im większe nagromadzenie materiałów palnych bez zachowania należytych odległości i przerw, tym większe istnieją możliwości szybkiego rozprzestrzeniania się pożaru.

Podobna sytuacja może zaistnieć w przypadku braku właściwych oddzieleni pomiędzy funkcjonalnie związanymi pomieszczeniami.

Czynnikiem sprzyjającym rozprzestrzenianiu się pożaru jest dodatkowo:


- późne jego zauważenie, opóźnione wykrycie przez system SSP, zignorowanie alarmu oraz zbyt długie w czasie zaalarmowanie straży pożarnej przez system UTA lub personel,
- niedostateczna ilość podręcznego sprzętu gaśniczego lub brak umiejętności w obsłudze tego sprzętu przez pracowników, może mieć istotny wpływ na nie ugaszenie pożaru w zarodku i jego rozprzestrzenienie poza miejsce powstania.

Jednocześnie należy przestrzegać zasad przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo – należy przechowywać je w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wskutek wzajemnego oddziaływania.

W budynkach biurowych dopuszcza się przechowywanie cieczy palnych o temperaturze zapłonu:

- 21°C i niższej w szczelnie zamkniętych opakowaniach o łącznej poj. do 10 dm³ oraz do 50 dm³ cieczy o temperaturze zapłonu 21 – 55°C.

Ciecze palne powinny być przechowywane w szczelnych naczyniach, zabezpieczonych przed stłuczeniem.


	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	3.1
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
	Część III	Wydanie	1
URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE I GAŚNICE ORAZ ICH PRZEGLĄDY TECHNICZNE		WYMAGANE URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE I GAŚNICE	

3 CZĘŚĆ III WYPOSAŻENIE W WYMAGANE URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE I GAŚNICE ORAZ SPOSOBY PODDAWANIA ICH PRZEGLĄDOM TECHNICZNYM I CZYNNOŚCIOM KONSERWACYJNYM

3.1 WYMAGANE URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE I GAŚNICE

Wykaz wymaganych urządzeń przeciwpożarowych oraz urządzeń sterowanych przez centralę sygnalizacji pożaru (CSP) zainstalowanych w budynku:

Lp	Wymagane urządzenie przeciwpożarowe	Stanysterowania w normalnych warunkach ¹	Zależność między urządzeniem a CSP
1	System sygnalizacji pożaru	D	CSP przyjmuje sygnał o zagrożeniu wywołuje alarm wewnętrzny
2	System różnicowania ciśnienia	D	CSP steruje systemem napowietrzania
3	System Oddymiania	D	CSP przekazuje sygnał do uruchomienia wentylatorów
4	Odblokowanie KD	D	CSP realizuje i steruje zwalnianiem KD
5	Wentylacja bytowa	D	CSP przekazuje sygnał do wyłączenia
6	Kłapy odcinające na kanałach wentylacji w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego pomiędzy strefami i pomieszczeniami technicznymi	O	CSP przekazuje sygnał do zamknięcia kłap odcinających.
7	Kłapy odcinające na przewodach wentylacyjnych w pomieszczeniach innych stref pożarowych	O	CSP przekazuje sygnał do zamknięcia kłap odcinających.
8	Oświetlenie ewakuacyjne	D	CSP przekazuje sygnał o uruchomieniu
9	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.	N	CSP nie steruje

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	3.1
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16	Data wydania	Wrzesień 2017
	61-895 Poznań	Wydanie	1
Część III	URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE I GAŚNICE ORAZ ICH PRZEGLĄDY TECHNICZNE		
		WYMAGANE URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE I GAŚNICE	

			przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu.
10	Hydranty wewnętrzne	O	CSP nie steruje
11	Bramy pożarowe	D	CSP steruje zamykaniem bramy
12	Windy	D	CSP steruje zjazdem wind na parter
13	DSO	D	CSP steruje załączaniem DSO
14	Nadajnik do PSP	D	CSP steruje nadajnikiem sygnału do PSP

Objaśnienia:

A/D – urządzenie aktywne (dozoruje, pracuje)

O – otwarte/wyłączone


Z – zamknięte/załączone

O/Z – otwarte/zamknięte

Wył. – wyłączone

Wł. – włączone

N - nie steruje

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	3.2
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
	Część III	Wydanie	1
URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE I GAŚNICE ORAZ ICH PRZEGLĄDY TECHNICZNE		WYMAGANA ILOŚĆ ŚRODKA GAŚNICZEGO	


3.2 WYMAGANA ILOŚĆ ŚRODKA GAŚNICZEGO

Zgodnie z § 32.3 obiekt należy wyposażyć w gaśnice, w ilości masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm³) na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej dla stref ZL oraz PM o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m², a dla pozostałych stref w ilości masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm³) na każde 300 m² powierzchni strefy pożarowej.


Zgodnie z postanowieniem nr 183/2015 Wielkopolskiego Komendanta straży Pożarnej w ramach rozwiązań ponadprogramowych wymagane jest zwiększenie ilości środka gaśniczego o 100% w stosunku do wymaganego.

W związku z powyższym, wymagana ilość środka gaśniczego wynosić ma :

Piętro	Powierzchnia strefy pożarowej	Wymagana ilość środka gaśniczego	łącznie minimalna ilość środka gaśniczego powiększona o 100%	Zastosowane gaśnice
19,20	830	6 kg	12 kg	6 x 6kg ABC
	165	2 kg	4 kg	1 x 6kg ABC
18	550	12 kg	24 kg	4 x 6kg ABC
17	550	12 kg	24 kg	4 x 6kg ABC
16	550	12 kg	24 kg	4 x 6kg ABC
15	550	12 kg	24 kg	4 x 6kg ABC
14	550	12 kg	24 kg	4 x 6kg ABC
13	550	12 kg	24 kg	4 x 6kg ABC
12	550	12 kg	24 kg	4 x 6kg ABC
11	550	12 kg	24 kg	4 x 6kg ABC
10	550	12 kg	24 kg	4 x 6kg ABC
9	550	12 kg	24 kg	4 x 6kg ABC
8	550	12 kg	24 kg	4 x 6kg ABC
7	550	12 kg	24 kg	4 x 6kg ABC
6	550	12 kg	24 kg	4 x 6kg ABC
5	550	12 kg	24 kg	4 x 6kg ABC
4	550	12 kg	24 kg	4 x 6kg ABC

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	3.2
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
	Część III	Wydanie	1
URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE I GAŚNICE ORAZ ICH PRZEGLĄDY TECHNICZNE		WYMAGANA ILOŚĆ ŚRODKA GAŚNICZEGO	

3 - PM	210	6kg	12 kg	2 x 6kg ABC
3- ZL	1850	38 kg	76 kg	13 x 6kg ABC
2-PM	210	6kg	12 kg	2 x 6kg ABC
2-ZL	1850	38 kg	76 kg	13 x 6kg ABC
1	1500	30 kg	60 kg	9 x 6kg ABC 1 x 6kg ABF
0	1500	30 kg	60 kg	10 x 6kg ABC
-1	1100	12 kg	24 kg	3xGaśnica śniegowa BC 2x5kg + 3x 6kg ABC

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	3.3
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
Część III		Wydanie	1
URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE I GAŚNICE ORAZ ICH PRZEGLĄDY TECHNICZNE		HARMONOGRAM OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH	

3.3 HARMONOGRAM OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH


Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, dokumentacji techniczno- ruchowej oraz instrukcjach obsługi sprzętu i urządzeń.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzone w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, **lecz nie rzadziej niż raz w roku.**


Obowiązek konserwacji należy do właściciela urządzeń przeciwpożarowych.

Ze względu na złożoność przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych wynikających z odpowiednich uwarunkowań prawnych dozór nad sieciami i instalacjami przeciwpożarowymi powinien sprawować wykwalifikowany personel legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami. Czynności konserwacyjne powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami norm i standardów według, których zostały poszczególne instalacje i systemy zostały wykonane.

Lp.	Rodzaj przeglądu/czynności konserwacyjnej	Czasookres wykonania	Wymagania w zakresie wykonawcy
1.	Usuwać zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych	Co najmniej 1 raz w roku, jeżeli częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych	Osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie
2.	Dokonać okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: - elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu, - instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska	Budynek biurowy i biurowo-socjalny co najmniej 1 raz w roku.	Osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności
3.	Dokonać okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia	Co najmniej raz na 5 lat	Osoby posiadające kwalifikacje w odpowiedniej specjalności
4.	Dokonać okresowej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów	Co najmniej raz na 5 lat	Osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	3.3
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
Część III		Wydanie	1
URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE I GAŚNICE ORAZ ICH PRZEGLĄDY TECHNICZNE		HARMONOGRAM OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH	

5.	Przeprowadzić przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne gaśnic	W okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej niż 1 raz w roku	Uprawniona firma
6.	Prowadzić dla każdego budynku książkę obiektu budowlanego	Na stałe	Osoby posiadające uprawnienia budowlane
7.	Przeprowadzić przegląd i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z zasadami określonymi w PN, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi	W okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej niż 1 raz w roku	Uprawniona firma
8.	Poddać próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych	Raz na 5 lat	Uprawniona firma
9.	Poddawać okresowej aktualizacji „Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego”	Co najmniej 1 raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony p.poż.	Osoba posiadająca kwalifikacje zgodne z art. 4 ust. 2, 2a, 2b ustawy [1]


	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		Karta	4.1
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań		Data wydania	Wrzesień 2017
	Część IV		Wydanie	1
SPOSODY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU I INNEGO ZAGROŻENIA		PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU		

4 CZĘŚĆ IV SPOSODY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU I INNEGO ZAGROŻENIA

4.1 PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU


W przypadku powstania pożaru należy:

- Ustalić dokładnie miejsce powstania pożaru (bądź innego miejscowego zagrożenia), określić drogi jego rozprzestrzeniania i zagrożenia dla sąsiednich pomieszczeń i ludzi przebywających w budynku.
- Powiadomić osoby znajdujące się najbliżej miejsca zdarzenia - uruchomić najbliższy ręczny ostrzegacz pożaru (ROP).
- Zaalarmować straż pożarną (tel. **998**).
- Równocześnie z alarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do gaszenia pożaru w pierwszej kolejności gaśnicami, dalej przy pomocy hydrantów wewnętrznych wspólnie z pracownikami znajdującymi się w sąsiedztwie pożaru.
- Przeprowadzić ewakuację osób znajdujących się w strefie pożaru.
- Powiadomić zarządcę obiektu.
- Do czasu przybycia straży pożarnej kierownictwo akcją obejmują osoby zarządzające obiektem lub osoba przez nich wyznaczona.

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	4.2
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
	Część IV	Wydanie	1
SPOSÓB POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU I INNEGO ZAGROŻENIA		SPOSÓB ALARMOWANIA JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	

4.2 SPOSÓB ALARMOWANIA JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

1. Zaalarmować dostępnym telefonem straż pożarną – **Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu** wybierając numer **998**.
2. Meldunek o pożarze do straży pożarnej należy przekazać w następujący sposób:
 - Określić krótko gdzie się pali lub, jakie jest inne miejscowe zagrożenie, z podaniem miejsca i informacji dotyczącej pomieszczenia, podać dokładny adres.
 - Co się pali (charakter materiałów palących się, ewentualnie rodzaj konstrukcji zastosowanej w pomieszczeniu).
 - Czy jest zagrożone życie ludzkie.
 - Nazwisko zgłaszającego i numer telefonu, z którego zostało przekazane zgłoszenie o pożarze - jeżeli pod tym numerem zgłaszający (bądź inny użytkownik obiektu) nie będzie dalej dostępny, należy również podać numer telefonu, pod którym dyspozytor straży pożarnej będzie mógł skontaktować się z osobą zgłaszającą.
 - Inne informacje wg pytań dyspozytora straży pożarnej.

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	4.3
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
	Część IV	Wydanie	1
SPOSÓB POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU I INNEGO ZAGROŻENIA		WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH	


4.3 WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH

PODMIOTY RATOWNICZE

- **STRAŻ POŻARNA** **998**
- **POLICJA** **997**
- **POGOTOWIE RATUNKOWE** **999**
- POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
- POGOTOWIE GAZOWE 992
- POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE 994

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

- tel. służbowy.....
tel. kontaktowy.....
- tel. służbowy.....
tel. kontaktowy.....


	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		Karta	4.4
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań		Data wydania	Wrzesień 2017
Część IV			Wydanie	1
SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU I INNEGO ZAGROŻENIA		PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA		


4.4 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA

Postępowanie w przypadku pożaru

Zachowaj spokój


1. Informowanie o pożarze


 Wciśnij ręczny ostrzegacz pożaru


 Telefonuj - Straż Pożarna - **998**

Gdzie się pali?
Co się pali?
Ile osób jest zagrożonych/poszkodowanych?
Kto dzwoni?
Czekaj na pytania dyżurnego?

2. Ewakuacja w miejsce bezpieczne


 Pomóż poszkodowanym w ewakuacji


 Zamknij drzwi do palącego się pomieszczenia

 Opuść budynek oznakowaną drogą ewakuacyjną

Zastosuj się do poleceń kierującego ewakuacją

3. Działania gaśnicze


 Podejmij działania gaśnicze, jeśli nie zagraża to Twojemu bezpieczeństwu

 Użyj przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Postępowanie w przypadku zagrożenia


Zachowaj spokój

1. Informowanie o zdarzeniu

 Telefonuj - **112**

Gdzie doszło do zdarzenia?
Co się stało?
Ile osób jest zagrożonych/poszkodowanych?
Kto dzwoni?
Czekaj na pytania dyżurnego?

2. Pierwsza pomoc

 Zabezpiecz miejsce zdarzenia


Udziel pomocy poszkodowanym

Zastosuj się do poleceń przełożonego


3. Inne czynności


Powiadom Pogotowie Ratunkowe - **999**

Usuń w miejsce bezpieczne osoby postronne

 Część IV	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Karta	4.5
		Data wydania	Wrzesień 2017
		Wydanie	1
SPOSÓB POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU I INNEGO ZAGROŻENIA		ZASADY UŻYCIA GAŚNIC	

4.5 ZASADY UŻYCIA GAŚNIC

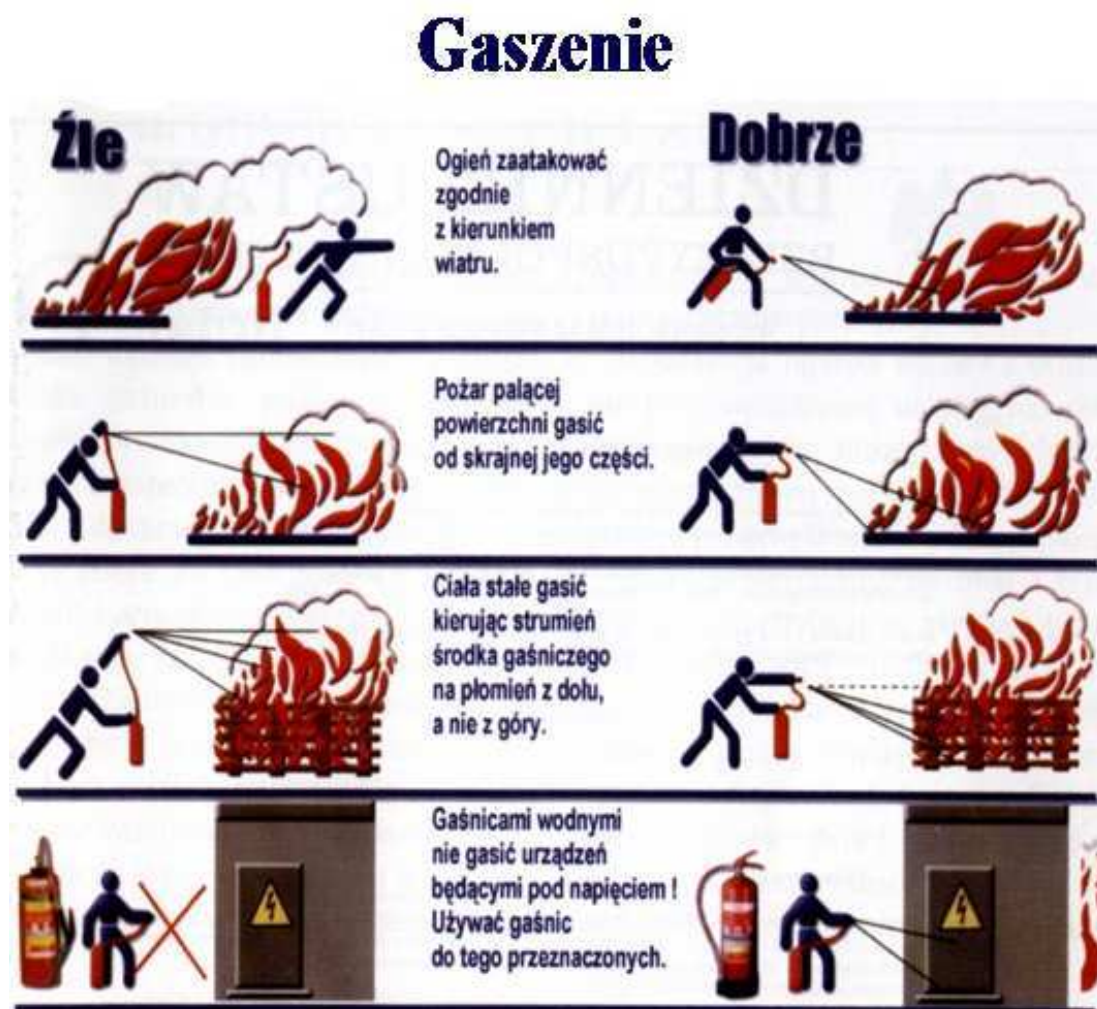


	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	5.1
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
Część V		Wydanie	1
SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM		ZASADY ORGANIZACYJNE PRZY USTALANIU ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOPOŻAROWYCH PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO	

5 CZĘŚĆ V SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

5.1 ZASADY ORGANIZACYJNE PRZY USTALANIU ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOPOŻAROWYCH PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO

- Prace pożarowo niebezpieczne mogą być wykonywane na terenie obiektu pod warunkiem spełnienia wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
- Wymagania, o których mowa poniżej ustalane są komisyjnie, każdorazowo przed rozpoczęciem prac w oparciu o postanowienia niniejszej instrukcji oraz przepisów szczegółowych obowiązujących w przedmiotowej sprawie.
- Skład osobowy komisji, o której mowa wyżej, wyznacza zarządzeniem wewnętrznym zarządca, właściciel obiektu.
- Komisja ze swoich prac przy współudziale wykonawcy, sporządza „Protokół zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych” – wzór, **załącznik nr 1**.
- Po wykonaniu zabezpieczeń określonych w ww protokole, wystawiane jest wykonawcy pisemne „Zezwolenie na przeprowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych” – wzór, **załącznik nr 2**. Wystawienie zezwolenia umożliwia odłączenie przez uprawnionego odpowiednich mediów (gaz, linia dozorcowa instalacji ppoż. itd.).
- Każdorazowo, gdy prowadzone prace, mogą spowodować uaktywnienie systemu sygnalizacji pożaru, należy zgłosić ten fakt do administratora obiektu, w celu odłączenia systemu, na czas wykonywanych prac.
- Wszystkie prace pożarowo niebezpieczne są rejestrowane w książce kontroli prac pożarowo niebezpiecznych – wzór, **załącznik nr 3**.
- Po zakończeniu prac, osoba wykonująca prace zgłasza ten fakt osobie uprawnionej, celem włączenia mediów.
- Po zakończeniu prac, osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli miejsca pracy, kontrolują ją w wyznaczonych czasach.
- Wyniki kontroli należy wpisać w „Zezwoleniu na wykonywanie prac...”, oraz w „Książce kontroli prac...”
- Pozytywny wynik kontroli pozwala na określenie, że prace zostały wykonane bezpiecznie

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	5.2
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
Część V		Wydanie	1
SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM		WYTYCZNE ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO	

5.2 WYTYCZNE ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO

Przygotowanie obiektu i pomieszczeń do prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo polega na:

- Oczyszczeniu pomieszczeń lub miejsc, gdzie będą wykonywane prace, z wszelkich materiałów palnych i zanieczyszczeń,
- Odsunięciu na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac - wszelkich przedmiotów palnych,
- Zabezpieczeniu przed działaniem np. odprysków spawalniczych materiałów i przedmiotów, których odsunięcie na bezpieczną odległość jest niemożliwe, przez osłonięcie ich np. arkuszami blachy, płytami gipsowymi itp.,
- Sprawdzeniu, czy znajdujące się w sąsiednich pomieszczeniach materiały lub przedmioty podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego bądź rozprysków spawalniczych nie wymagają zastosowania lokalnych zabezpieczeń,
- Uszczelnieniu materiałami niepalnymi wszelkich przelotowych otworów kanalizacyjnych, kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujących się w pobliżu miejsca prowadzenia prac,
- Zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi przewodów elektrycznych, gazowych oraz instalacyjnych z palną izolacją,
- Sprawdzeniu, czy w miejscu prowadzenia prac nie prowadzono tego dnia prac malarskich lub innych przy użyciu substancji łatwopalnych,
- Przygotowaniu w miejscu prowadzenia prac napełnionego wodą, metalowego pojemnika np. wiadra na rozgrzane odpadki drutu spawalniczego lub elektrod,
- Przygotowaniu materiałów osłonowych i izolacyjnych niezbędnych do zabezpieczenia toku prac,
- Zapewnieniu stałej drożności przejść i wyjść ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac.


Przy wykonywaniu prac pożarowo niebezpiecznych przy użyciu cieczy, gazów i pyłów mogących tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe należy przestrzegać następujących zasad:

1. Na stanowiskach pracy mogą znajdować się materiały w ilości niezbędnej do utrzymywania ciągłości pracy,
2. Zapas substancji znajdującej się na stanowisku pracy powinien być przechowywany w oryginalnych opakowaniach,
3. Pozostawianie opróżnionych opakowań na stanowisku pracy jest zabronione,
4. Po zakończeniu prac wszystkie naczynia, pojemniki należy zamknąć w celu zabezpieczenia przed emisją do otoczenia znajdujących się w nich substancji tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Miejsce wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości i rodzaju umożliwiającym likwidację wszelkich źródeł pożaru.

Po zakończeniu prac w obiekcie, pomieszczeniach oraz pomieszczeniach sąsiednich należy przeprowadzić dokładną kontrolę mającą na celu stwierdzenie, czy nie pozostawiono tłących lub żarzących się cząstek w rejonie prowadzenia prac, czy nie występują jakiegokolwiek objawy pożaru oraz czy sprzęt (np. spawalniczy) został zdemontowany, odłączony od źródeł zasilania i należycie zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

Czynności kontrolne należy przeprowadzić:

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	5.2
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16	Data wydania	Wrzesień 2017
	61-895 Poznań	Wydanie	1
Część V			
SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM		WYTYCZNE ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO	


- bezpośrednio po zakończeniu prac,
- po 30 min. oraz po 1, 2, 4 i 8 godzinach po ich zakończeniu.

Fakt przeprowadzenia kontroli należy każdorazowo odnotować w „Zezwoleniu na przeprowadzanie prac” – **załącznik nr 1**.

Prace pożarowo niebezpieczne mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Sprzęt używany do wykonywania prac powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru.

Zestaw spawalniczy – tlen i acetylen – może znajdować się na terenie obiektu wyłącznie w okresie wykonywania prac i pod stałym nadzorem.

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	5.3
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16	Data wydania	Wrzesień 2017
	61-895 Poznań	Wydanie	1
Część V	<div> <div>SPOSODY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZ-NYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM</div> <div>SPOSODY ZABEZPIECZENIA PROWADZENIA PRAC SPAWALNICZYCH</div> </div>		

5.3 SPOSODY ZABEZPIECZENIA PROWADZENIA PRAC SPAWALNICZYCH

Palne materiały, których usunięcie poza zasięg rozprysków spawalniczych jest niemożliwe, osłaniamy w sposób gwarantujący bezpieczeństwo.

Spawane przewody, części maszyn i urządzeń oraz elementy konstrukcji budowlanych stykające się z materiałami palnymi lub przebiegające w pobliżu nich należy skutecznie chłodzić.

Wszelkie otwory i szczeliny prowadzące do sąsiednich pomieszczeń i pozostające w zasięgu rozprysków spawalniczych powinny być uszczelnione za pomocą niepalnego materiału .


Z izolowanych rurociągów, na których prowadzi się prace spawalnicze, należy usunąć izolację cieplną na odcinku gwarantującym bezpieczeństwo, a w razie potrzeby (izolacja łatwo palna) chłodzić skutecznie.

Elementy instalacji rozgrzewające się przy spawaniu bezpośrednio od płomienia lub na drodze przewodnictwa cieplnego, stykające się z materiałami palnymi, należy zdemontować lub skutecznie chłodzić.

Sposób prawidłowego spawania metalowego elementu konstrukcyjnego przechodzącego przez drewniany strop.

Cięte lub spawane pojemniki, mogące zawierać gazy lub pary cieczy palnych, należy przed przystąpieniem do prac wypełnić gazem obojętnym, np. gazami spalinowymi z silnika samochodowego podawanymi przez łapaczkę iskier.


Niewielkie pojemniki, mogące zawierać palne gazy lub pary cieczy palnych, zabezpieczamy skutecznie przed zapaleniem lub wybuchem napełniając je wodą.

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		Karta	5.4
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań		Data wydania	Wrzesień 2017
	Część V		Wydanie	1
SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZ-NYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM		OBOWIĄZKI OSÓB ZWIĄZANYCH Z PRACAMI NIEBEZPIECZNYMI POŻAROWO Z RAMIENIA KIEROWNICTWA		

5.4 OBOWIĄZKI OSÓB ZWIĄZANYCH Z PRACAMI NIEBEZPIECZNYMI POŻAROWO Z RAMIENIA KIEROWNICTWA

Obowiązki osób związanych z pracami niebezpiecznymi pożarowo:


- Znać obowiązujące przepisy przeciwpożarowe oraz nadzorować przestrzeganie tych przepisów przez podległych pracowników.
- Dopilnować, aby przed przystąpieniem do prac pożarowo niebezpiecznych wykonane zostały wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu, pomieszczeń i stanowisk przewidziane w „Protokole zabezpieczenia prac...” i w „Zezwoleniu na przeprowadzenie...”.
- Sprawdzać zabezpieczenie przeciwpożarowe stanowisk pracy niebezpiecznych oraz wydawać polecenia gwarantujące natychmiastową likwidację stwierdzonych niedociągnięć.
- Wstrzymać prace z chwilą stwierdzenia sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo powstania pożaru do czasu usunięcia występujących nieprawidłowości, i ten fakt wpisać do „Książki kontroli prac...”
- Brać udział w kontroli stanowisk, pomieszczeń i obiektów po zakończeniu prac pożarowo niebezpiecznych.

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	5.5
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
	Część VI	Wydanie	1
SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM		OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH	

5.5 OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH

Do obowiązków wykonawcy prac niebezpiecznych pożarowo należy w szczególności:

- Sprawdzić czy sprzęt i narzędzia są technicznie sprawne i należyce zabezpieczone przed możliwością zainicjowania pożaru,
- Ścisłe przestrzeganie zaleceń zawartych w „Protokole” i „Zezwoleniu” na prowadzenie prac,
- Znajomość przepisów przeciwpożarowych, obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasad postępowania na wypadek powstania pożaru,
- Sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy zostały wykonane wszystkie zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych,
- Sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy stanowisko zostało wyposażone w odpowiednią ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego.
- Rozpoczynanie prac pożarowo niebezpiecznych tylko po otrzymaniu pisemnego „Zezwolenia”.
- Przerywanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunków umożliwiających powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru.
- Dokładne sprawdzenie po zakończeniu pracy stanowiska i jego otoczenia,
- Wykonywanie wszelkich poleceń zleceńodawcy i organów kontrolnych w sprawach związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym prac.

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	6.1
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16	Data wydania	Wrzesień 2017
	61-895 Poznań	Wydanie	1
Część VI		WARUNKI I ORGANIZACJA EWAKUACJI LUDZI	
		ŚRODKI I SPOSOBY OGŁASZANIA ALARMU O NIEBEZPIECZEŃSTWIE	

6 CZĘŚĆ VI WARUNKI I ORGANIZACJA EWAKUACJI LUDZI

6.1 ŚRODKI I SPOSOBY OGŁASZANIA ALARMU O NIEBEZPIECZEŃSTWIE


Do ogłoszenia alarmu o wystąpieniu zagrożenia pożarem lub innym zdarzeniem w budynku należy wykorzystać się zastępujące sposoby:

1. uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru,
2. powiadomienie przez system DSO,
3. powiadomienie przez „gońców”.

Podstawowym sposobem ogłoszenia komunikatu o ewakuacji jest uruchomienie alarmu II stopnia odbywa się on automatycznie. W tym przypadku następuje ewakuacja strefowa. W innym przypadku alarm o ewakuacji lub zagrożeniu ogłoszony zostaje we wszystkich strefach z poziomu mikrofonu strażaka.

Przy ogłaszaniu alarmu w trybie „ręcznym” o wystąpieniu niebezpieczeństwa w obiekcie należy kierować się szczególną rozważką. Konieczne jest ustalenie faktycznego stopnia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, aby zbyt pochopne ogłoszenie alarmu nie doprowadziło do powstania paniki. Decyzję o konieczności przeprowadzenia ewakuacji w trybie „ręcznym” podejmują osoby w następującej kolejności:

1. Właściciel/zarządca obiektu
2. Podczas jego nieobecności, wyznaczony przez niego pracownik.
3. Dowódca akcji ratowniczo-gaśniczej.

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	6.2
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
	Część VI	Wydanie	1
WARUNKI I ORGANIZACJA EWAKUACJI LUDZI		SPOSÓB PROWADZENIA EWAKUACJI	

6.2 SPOSÓB PROWADZENIA EWAKUACJI

6.2.1 Zasady ogólne

Ewakuacja ludzi jest działaniem przewidywalnym, dlatego należy się do niego przygotować poprzez:

- przystosowanie ciągów komunikacji wewnętrznej,
- opracowanie wskazówek dotyczących postępowania (plany, instrukcje),
- przygotowanie niezbędnego sprzętu i wyposażenia.

Z chwilą otrzymania informacji o pożarze i podjęciu decyzji o konieczności ewakuacji wszyscy pracownicy zobowiązani są do udziału w akcji ratowniczej, gaszeniu pożaru i ewakuacji.

Ewakuację osób przeprowadza się wykorzystując wszystkie dostępne wyjścia ewakuacyjne. Warunki i sposoby ewakuacji będą zależne od miejsca powstania pożaru, przy czym ewakuacja powinna objąć osoby najpierw z pomieszczeń najbardziej zagrożonych pożarem.

Ponadto należy podjąć stanowcze działanie zmierzające do opanowania paniki i utrzymywania porządku do czasu wyjścia ostatniej osoby poza obręb budynku.

Osoby znajdujące się w pomieszczeniach należy informować o potrzebie opuszczania budynku środkami omówionymi w punkcie 6.1.

O ile to możliwe kierujący ewakuacją powinien wyznaczyć osoby z pracowników, do sprawdzenia, czy z zagrożonych miejsc zostały ewakuowane wszystkie osoby. Ponadto należy powiadomić osoby zarządzające o zaistniałej sytuacji.


6.2.2 Organizacja ewakuacji

Do czasu przybycia jednostki straży pożarnej akcją ewakuacyjno-gaśniczą kieruje osoba zarządzająca obiektem lub podczas jej nieobecności osoba przez niego wyznaczona, a po przybyciu PSP (lub OSP) podporządkowują się dowódcy straży pożarnej informując go o zaistniałej sytuacji i wydanych dotychczas poleceniach.

Konieczność przeprowadzenia ewakuacji ludzi z zagrożonych pomieszczeń uzależniona jest od stopnia niebezpieczeństwa wynikającego z sytuacji pożarowej.

Jeżeli sytuacja jest groźna i istnieje potrzeba ewakuacji ludzi, należy przestrzegać następujących zasad:


- W pierwszej kolejności należy ratować i ewakuować osoby najbardziej poszkodowane nie mogące opuścić pomieszczeń samodzielnie oraz z osoby znajdujące się w pomieszczeniach najbardziej zagrożonych pożarem.
- W drugiej kolejności należy ratować i ewakuować ważną dokumentację (dokumenty, akta finansowe, sprzęt komputerowy, itp.) oraz cenne przedmioty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia ich przez pożar lub szkody mogące powstać w czasie przeprowadzanej akcji (np. zalanie wodą).
- W miarę możliwości wraz z ewakuacją należy równolegle przeprowadzić akcję gaśniczą przy użyciu gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych.
- Ewakuację najcenniejszego mienia prowadzi się wyłącznie z pomieszczeń bezpośrednio zagrożonych pożarem.
- Kolejność wyprowadzania osób uzależniona jest od miejsca wybuchu pożaru i rozmieszczenia pomieszczeń w stosunku do wyjść ewakuacyjnych z budynku.

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	6.2
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
	Część VI	Wydanie	1
WARUNKI I ORGANIZACJA EWAKUACJI LUDZI		SPOSÓB PROWADZENIA EWAKUACJI	

- Kierunki ewakuacji na zewnątrz budynku określają znaki bezpieczeństwa. Stosować należy zasadę wyprowadzania ludzi w pierwszej kolejności z pomieszczenia objętego pożarem, a następnie sukcesywnie z pomieszczeń innych w zależności od występującego zagrożenia.
- Pamiętać należy o usuwaniu materiałów palnych z drogi rozwijającego się pożaru. W oddalonym od miejsca pożaru pomieszczeniu, (jeżeli znajdzie taka potrzeba) należy oczekiwać pomocy ze strony straży pożarnej, która dysponuje sprzętem specjalistycznym do prowadzenia ewakuacji z zewnętrznej strony budynku. Rola pracowników polega w tym przypadku, oprócz przeprowadzania ewakuacji, na zapobieganiu panice.
- Pomieszczenia zagrożone (objęte pożarem lub dymem) należy opuszczać pojedynczo formując już w klasie „łańcuch” pojedynczy lub najlepiej kolumnę dwójkową. Na korytarzu należy poruszać się z jednakową szybkością zależną od stopnia niebezpieczeństwa, a więc: krokiem normalnym, przyspieszonym lub biegiem.
- Poruszając się w pomieszczeniach zadymionych należy czołgać się po podłodze, gdzie istnieje największa ilość powietrza i najlepsza widoczność, dym najpierw gromadzi się w strefie podsufitowej.
- Drogi oddechowe w dymie zabezpiecza się prowizorycznie przykładając do nosa i ust nawilżoną wodą tkaninę (np. chustkę).
- Osoby opuszczające strefę zagrożenia kierują się do najbliższego wyjścia służącego celom ewakuacji zgodnie z oznakowaniem. Celem nie utracenia w dymie orientacji - kierunku, należy poruszać się wzdłuż ścian.
- Odszukując ludzi w pomieszczeniach trzeba uwzględnić fakt, że osoby z reguły będą znajdować przy drzwiach i oknach.
- Przejawy paniki należy zwalczać w zarodku perswazją, poleceniem ustnym lub nawet siłą fizyczną.
- Jeżeli podczas ewakuacji będą osoby poszkodowane, należy przenieść je w bezpieczne miejsce i udzielić pierwszej pomocy oraz wezwać pogotowie ratunkowe (tel. **999**).
- Po przybyciu jednostek Państwowej Straży Pożarnej należy przede wszystkim udzielić dowódcy informacji, gdzie i w jakiej liczbie znajdują się zagrożeni ludzie.
- W czasie prowadzenia ewakuacji zabronione jest:
 - dokonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywołać panikę,
 - przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji,
 - zatrzymywanie się lub tamowanie ruchu w inny sposób.

Szczegółowe zasady ewakuacji

1. Świadek niebezpiecznego zdarzenia przekazuje informację najbliższym osobom, w przypadku pożaru wciska najbliższy ROP, na tej podstawie przekazuje sygnał do centrali SSP
2. Ewakuację osób z budynku rozpoczyna się komunikatem głosowym/sygnałem alarmowym z systemu DSO
3. Obowiązkiem wyznaczonego pracownika, po otrzymaniu informacji o zagrożeniu jest poinformowanie z wykorzystaniem dostępnych osób, wszystkich pracowników przebywających w budynku o konieczności jego opuszczenia. Informacja o wystąpieniu niebezpieczeństwa i ewakuacji powinna zostać słownie przekazana wszystkim osobom znajdującym się w budynku.


	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	6.2
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
	Część VI	Wydanie	1
WARUNKI I ORGANIZACJA EWAKUACJI LUDZI		SPOSÓB PROWADZENIA EWAKUACJI	

Ponadto należy powiadomić straż pożarną (dzwoniąc na numer alarmowy **998**) o podjęciu decyzji o ewakuacji i wystąpieniu zagrożenia. Dodatkowo powiadamia ochronę. Po godzinach pracy w pierwszej kolejności należy powiadomić służby ratownicze.

4. Zadaniem pracownika ochrony podczas prowadzenia ewakuacji jest m. in. maksymalne udrożnienie drzwi ewakuacyjnych, wstrzymanie wejścia na teren zakładu. Ponadto powinien umożliwić, i w miarę możliwości udostępnić swobodny dojazd jednostek służb ratowniczych bezpośrednio do obiektu (otworzyć szlaban w przypadku jego zamknięcia), oraz skierować przybyłych na miejsce akcji ratowników, do zagrożonej przestrzeni, na terenie obiektu.
5. Wyznaczony pracownik lub członek PSP powinien odłączyć zasilanie budynku w energię elektryczną, przy pomocy przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
6. Ewakuacja gości i osób nie będących stałymi użytkownikami budynku zawsze powinna przebiegać najkrótszą dostępną drogą ewakuacyjną, pod nadzorem pracowników budynku.
7. Po dotarciu na miejsce zbiórki wyznaczony pracownik sprawdza stan osobowy, następnie składa meldunek osobie kierującej ewakuacją.

6.2.3 Organizacja ewakuacji mienia

- Ewakuację mienia przeprowadza się w drugiej kolejności, a mianowicie po przeprowadzeniu ewakuacji osób. Decyzję o ewakuacji mienia podejmuje zarządca obiektu lub osoba przez niego upoważniona, jeżeli posiadane siły i sytuacja pożarowa pozwala na jej przeprowadzenie.
- Osoby ustalają wykaz przedmiotów i urządzeń (również dokumentów) przewidzianych do ewakuacji w przypadku powstania pożaru.
- Kolejność ewakuacji ustala się w zależności od wartości ewakuowanego mienia oraz możliwości jej przeprowadzenia.
- Osoby zarządzające ustalają sposób, kolejność i drogi, którymi przeprowadzona będzie ewakuacja mienia, a także wyznaczają osoby do przeprowadzenia tej czynności.
- Prowadzenie ewakuacji mienia nie może kolidować lub utrudniać prowadzenia akcji gaśniczej.
- Ewakuowane mienie należy ustawiać w miejscach, które nie będą kolidowały lub utrudniały prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej, ponadto nie powinny tarasować przejść i dróg ewakuacyjnych, przejazdów i placów manewrowych przed budynkiem.
- Mienie należy strzec przed ewentualnym zniszczeniem lub kradzieżą.

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	7
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
Część VII		Wydanie	1
SPOSOBY PRAKTYCZNEGO SPRAWDZANIA ORGANIZACJI I WARUNKÓW EWAKUACJI LUDZI			

7 CZĘŚĆ VII SPOSOBY PRAKTYCZNEGO SPRAWDZANIA ORGANIZACJI I WARUNKÓW EWAKUACJI LUDZI

Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób będących jej stałymi użytkownikami, nie zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz w roku przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji. Raz w miesiącu zarządca obiektu zobowiązany jest do sprawdzenia procedur ewakuacyjnych z obiektu ze szczególnym uwzględnieniem ewakuacji zewnętrzną klatką schodową (zgodnie z postanowieniem 183/2015)


O terminie przeprowadzania działań ewakuacji próbnej powinien zostać powiadomiony miejscowy komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Podczas przeprowadzania praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy szczególnie zwrócić uwagę na:

- znajomość zadań na wypadek ewakuacji,
- czy personel był przeszkolony w zakresie przeprowadzenia ewakuacji,
- utrzymywanie z osobami ewakuowanymi kontaktu, zapewniającego zachowanie spokoju w grupie, przeciwdziałanie objawom paniki,
- umiejętność oceny sytuacji i wyboru najkorzystniejszego sposobu postępowania,
- praktyczne wykonanie zadań związanych z ewakuacją,
- otoczenie opieką ewakuowanych po wyprowadzeniu z obiektu,
- czy pojawiły się osoby, u których stwierdzono objawy paniki,
- czy zachowania te rozszerzyły się na innych,
- czy stosowano się do poleceń kierującego akcją,
- czy znane były wytyczne z instrukcji na wypadek powstania pożaru i ewakuacji,
- czy podczas przeprowadzania ewakuacji zachowany był spokój,
- wybór dróg ewakuacyjnych w stworzonej sytuacji,
- czy ewakuowanym znane były alternatywne drogi ewakuacji,
- sposób ogłoszenia alarmu pożarowego w obiekcie,
- przyjęcie przybywających jednostek,
- przekazanie informacji dowódcy jednostek PSP,
- zastosowanie się do poleceń kierującego akcją.
- Czy personel dyżurny prawidłowo obsłużył centralę systemu SSP

Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniające możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także być zastosowane techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegające na:


- zapewnieniu dostatecznej ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych,
- zachowaniu dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych,

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	7
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
Część VII		Wydanie	1
SPOSOBY PRAKTYCZNEGO SPRAWDZANIA ORGANIZACJI I WARUNKÓW EWAKUACJI LUDZI			

- zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzielen dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń,
- zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego) oraz przeszkodowego w obiektach, w których jest ono niezbędne do ewakuacji ludzi.

Podstawą do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi jest nie zapewnienie przez występujące w nim warunki techniczne możliwości ewakuacji ludzi, w szczególności w wyniku:

- szerokości przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu względnie spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejszej o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych,
- długości przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większej o ponad 100% od określonej w przepisach techniczno-budowlanych.

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	8
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
Część VIII		Wydanie	1
SPOSODY ZAZNAJAMIANIA UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ORAZ Z PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI			

8 CZĘŚĆ VIII SPOSODY ZAZNAJAMIANIA UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI ORAZ Z PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w budynku zobowiązani są odbyć przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zasad prowadzenia ewakuacji ludzi i mienia oraz umiejętności obsługi sprzętu gaśniczego znajdującego się na terenie obiektu oraz powinni zostać zapoznani z treścią niniejszej instrukcji (co powinno zostać poświadczane podpisem pracownika na liście zbiorczej lub oświadczeniu – przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w pkt. 11.1 – Załączniki do instrukcji).


Program szkolenia powinien obejmować między innymi:

1. Panujące zagrożenie pożarowe poszczególnych pomieszczeń.
2. Możliwości rozprzestrzeniania się pożaru, dymów i gazów.
3. Zagrożenie dla osób przebywających w pomieszczeniach, wynikające z możliwych sytuacji pożarowych.
4. Układ dróg ewakuacyjnych, stan techniczny wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń i poszczególnych kondygnacji.
5. Sposób oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz kierunków ewakuacji.
6. Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń gaśniczych.
7. Lokalizację głównych wyłączników energii elektrycznej
8. Organizację akcji ewakuacyjnej określonej w instrukcji, w tym ze sposobami ewakuowania ludzi.
9. Sposoby przeciwdziałania objawom niepokoju i paniki.
10. Sposoby oddymiania pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych.
11. Zasady gaszenia pożaru i organizację akcji ratowniczo-gaśniczej.
12. Sposoby alarmowania Państwowej Straży Pożarnej o pożarze lub innym zagrożeniu.

Szkolenie winno zostać potwierdzone oświadczeniem wpiętym do akt osobowych pracownika. Wzór oświadczenia o przeszkoleniu znajduje się w pkt. 11.1 – Załączniki do instrukcji.

Jeżeli zapoznanie pracowników z treścią niniejszej instrukcji zostanie przeprowadzone przez osobę, o której mowa poniżej jest to równoznaczne ze spełnieniem przez zarządcę obiektu obowiązku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej – zapoznaniu pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Osoba prowadząca szkolenie musi posiadać co najmniej kwalifikacje określone w art. 4 ust. 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej [1].

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	9.1
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
	Część IX	Wydanie	1
ZADANIA I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA OSÓB BĘDĄCYCH STAŁYMI UŻYTKOWNIKAMI OBIEKTU		POSTANOWIENIA OGÓLNE	


9 CZĘŚĆ IX ZADANIA I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA OSÓB BĘDĄCYCH STAŁYMI UŻYTKOWNIKAMI OBIEKTU

9.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu przede wszystkim ochronę życia i zdrowia ludzi, a także ochronę dóbr materialnych przed pożarem.

Zapewniając ochronę przeciwpożarową budynku należy w szczególności:

- przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, lokalizacyjnych, instalacyjnych i ewakuacyjnych,
- wyposażać obiekty w sprzęt przeciwpożarowy,
- zapewnić osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
- przygotować budynek do prowadzenia bezpiecznej ewakuacji ludzi i mienia oraz prowadzenia akcji ratowniczej,
- zapoznać pracowników ze sposobami postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
- zapoznać pracowników z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, instrukcjami i wytycznymi wewnętrznymi.

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	9.2
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
Część IX		Wydanie	1
ZADANIA I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA OSÓB BĘDĄCYCH STAŁYMI UŻYTKOWNIKAMI OBIEKTU		ZADANIA I OBOWIĄZKI DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA	


9.2 ZADANIA I OBOWIĄZKI DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA

9.2.1 Zadania i obowiązki właściciela/zarządcy obiektu

W przypadku powstania pożaru, wybuchu lub innego miejscowego zagrożenia, do czasu przybycia pierwszej jednostki straży pożarnej, akcją kieruje zarządca obiektu, bądź wyznaczona przez niego imiennie osoba.

Zadania i obowiązki zarządcy obiektu w zakresie zapobiegania pożarom i innym miejscowym zagrożeniom określa Ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Zarządca obiektu w szczególności:

- przestrzega przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
- wyposaża obiekt w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z obowiązującymi normami,
- zapewnia osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
- przygotowuje obiekt do prowadzenia działań ratowniczych,
- ustala sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
- zaznajamia pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz zapewnia ich przestrzeganie.
- podejmuje decyzje w zakresie ochrony przeciwpożarowej wymagające natychmiastowych rozstrzygnięć,
- posiada znajomość zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej wynikających z obowiązującego prawa,
- systematycznie uzupełnia wiedzę w zakresie wymogów związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym kierowanej placówki,
- organizuje podejmowanie czynności mających na celu zapewnienie koniecznych warunków ochrony przeciwpożarowej takich jak:
 - remonty obiektów, urządzeń i instalacji,
 - przeglądy, badania i pomiary instalacji elektrycznych, odgromowych, i innych,
 - legalizacja i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych,
 - oznakowanie dróg i kierunków ewakuacji,
 - szkolenie pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
- zapewnia dokumentację kadrową związaną z nadzorem nad stanem ochrony przeciwpożarowej placówki, taką jak:
 - oświadczenia o szkoleniu przeciwpożarowym,
 - oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,


	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	9.2
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
Część IX		Wydanie	1
ZADANIA I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA OSÓB BĘDĄCYCH STAŁYMI UŻYTKOWNIKAMI OBIEKTU		ZADANIA I OBOWIĄZKI DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA	

- określenie obowiązków pracownika pod względem przeciwpożarowym /zakresy czynności/,
 - realizuje zadania w zakresie przeciwpożarowego zabezpieczenia placówki, zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów prawnych, decyzjami organów nadrzędnych i ochrony przeciwpożarowej oraz wskazaniem niniejszej instrukcji,
 - podejmuje decyzje o unieruchomieniu urządzenia lub instalacji po stwierdzeniu bezpośredniego zagrożenia pożarem lub wybuchem,
 - nie dopuszcza do zastawiania dróg komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji,
 - organizuje akcję ratowniczo-gaśniczą na wypadek powstania pożaru w placówce, do czasu przejścia dowodzenia przez jednostki straży pożarnej,
 - w trakcie ewakuacji wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren PPNT osób postronnych, w przypadku takiej konieczności zarządza usunięcie samochodów z przyległego parkingu,
 - organizuje praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji osób z budynku,
 - nadzoruje przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego przez wszystkich użytkowników obiektu.

9.2.2 Zadania i obowiązki osoby na stanowisku kierowniczym

Dla zapewnienia bezpieczeństwa osoba zarządzająca ludźmi podejmuje następujące czynności:

- dokonuje analizy warunków techniczno-instalacyjnych pomieszczeń polegającej na stwierdzeniu czy:
 - nie występują widoczne uszkodzenia w instalacjach lub osprzęcie elektrycznym mogące być przyczyną zwarcia, łuku elektrycznego lub porażenia prądem,
 - okna z pomieszczeń posiadających jedne drzwi prowadzące na zewnątrz nie są zakratowane w sposób uniemożliwiający ich otwieranie,
 - nie występują utrudnienia związane z potrzebą zapewnienia bezpiecznej ewakuacji /wąskie przejścia, ustawione na drogach komunikacyjnych meble lub inne przedmioty, trudności z otwieraniem drzwi itp./,
 - rozwiązania konstrukcyjne pomieszczeń spełniają warunki dla pobytu większych grup ludzi /dotyczy grup powyżej 50 osób/,
- zabrania wykonywania podwładnym czynności mogących powodować zagrożenie pożarowe,
- w przypadkach zaniku prądu w sieci elektrycznej nie stosuje do oświetlenia świeczek bądź innego oświetlenia z ogniem otwartym,
- realizuje powierzone obowiązki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami ochrony przeciwpożarowej,
- wszelkie zauważone uchybienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgłasza wyznaczonej przez zarządcę obiektu osobie,
- w przypadku ogłoszenia ewakuacji budynku, sprawuje nad nią nadzór lub podporządkowuje się kierującemu ewakuacją.

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	9.2
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
Część IX		Wydanie	1
ZADANIA I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA OSÓB BĘDĄCYCH STAŁYMI UŻYTKOWNIKAMI OBIEKTU		ZADANIA I OBOWIĄZKI DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA	

9.2.3 Zadania i obowiązki pracownika ochrony

- W trakcie obchodu zakładu wizualnie ocenia utrzymanie należytego stanu technicznego urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic
- Stwierdzone usterki i nieprawidłowości zgłasza właścicielowi obiektu.
- Codziennie podczas pracy kontroluje stan zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu.
- Dopilnowuje obowiązku przechowywania kluczy zapasowych do poszczególnych pomieszczeń w miejscu na ten cel wyznaczonym.


9.2.4 Zadania i obowiązki pracowników w zakresie profilaktyki przeciwpożarowej bez względu na zajmowane stanowisko

Odpowiedzialność za osiągnięcie i utrzymanie właściwego stanu bezpieczeństwa pożarowego ciąży na wszystkich pracownikach bez względu na zajmowane miejsce i charakter wykonywanej pracy oraz rodzaj stosunku pracy.

- Odbycie szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej przed przystąpieniem do pracy.
- Ścisłe przestrzeganie przepisów i instrukcji przeciwpożarowych oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
- Uczestniczenie w szkoleniach przeciwpożarowych organizowanych przez placówkę.
- Przestrzeganie porządku i czystości oraz stosowanie się do zakazu palenia w budynku.
- Wykonywanie zarządzeń i poleceń dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.
- Posiadanie umiejętności praktycznego posługiwania się sprzętem gaśniczym.
- Przestrzeganie instrukcji eksploatacji urządzeń technicznych.
- Posiadanie znajomości zasad postępowania na wypadek pożaru zgodnie z instrukcją alarmowania.
- Zgłaszanie przełożonym wszystkich usterek mogących spowodować pożar lub jego rozprzestrzenianie się.
- Wykonywanie pracy w warunkach pożarowo bezpiecznych dla siebie i otoczenia.
- Branie czynnego udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych na wypadek powstania pożaru, awarii lub katastrof itp. podporządkowując się poleceniom dowódcy akcji ratowniczej.

9.2.5 Zadania i obowiązki sprzątaczk

- Usuwa z koszy wszystkie odpady bezpośrednio po zakończeniu pracy przez użytkowników pomieszczeń i wynosi je do pojemnika usytuowanego poza budynkiem.
- Nie stosuje płynów łatwo zapalnych do zmywania podłóg i posadzek, czyszczenia wykładzin itp.
- Przechowuje sprzęt i materiały do utrzymania czystości tylko w miejscach wyznaczonych. Nie dopuszcza do składowania tam płynów niebezpiecznych pożarowo.


	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	9.2
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
Część IX		Wydanie	1
ZADANIA I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA OSÓB BĘDĄCYCH STAŁYMI UŻYTKOWNIKAMI OBIEKTU		ZADANIA I OBOWIĄZKI DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA	

- Zamyka sprzątnięte pomieszczenia oraz zabezpiecza je przed możliwością powstania pożaru.
- Przestrzega określonych przez producenta warunków eksploatacji sprzętu mechanicznego i materiałów do utrzymania czystości.
- W przypadku stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie ochrony przeciwpożarowej informuje przełożonych.

9.2.6 Czynności zabronione

W eksploatowanych pomieszczeniach zabrania się:

1. Przechowywania w pomieszczeniach biurowych i socjalnych, płynów łatwopalnych takich jak: benzyna, rozcieńczalniki, farby, lakiery, spirytus, denaturat, aceton i inne.
2. Palenia tytoniu w miejscach objętych zakazem używania ognia otwartego.
3. Wrzucania niedopałków papierosów lub zapalek do pojemników przeznaczonych do składowania odpadków lub makulatury.
4. Dokonywania wszelkich napraw instalacji elektrycznych oraz wymiany przepalonych wkładek bezpieczników instalacyjnych (topikowych), manipulowania w tablicach rozdzielczo-zabezpieczeniowych itp. przez osoby nieupoważnione.
5. Wykonywania we własnym zakresie prowizorycznych obwodów instalacji elektrycznych, mocowania na materiałach palnych np. drewnie, płytach drewnopochodnych gniazdek wtyczkowych lub wyłączników bez zastosowania niepalnych izolatorów.
6. Używania w pomieszczeniach biurowych i socjalnych, grzejnych urządzeń elektrycznych bez zgody zarządcy obiektu.
7. Ustawiania urządzeń ogrzewczych (w tym czajników przewodowych) na palnym podłożu (wykładziny podłogowe, meble, parapety okienne itp.) bez zastosowania niepalnych podstawek, a także przy materiałach palnych w odległościach mniejszych niż 50cm (dotyczy urządzeń, których powierzchnia zewnętrzna nagrzewa się powyżej 100°C).
8. Włączenia do jednego gniazda elektrycznego (jednego obwodu elektrycznego) kilku odbiorników elektrycznych o dużej mocy, których łączna moc może spowodować przeciążenie instalacji.
9. Pozostawienia bez nadzoru w czasie godzin pracy oraz po jej zakończeniu włączonych do sieci odbiorników i urządzeń elektrycznych.
10. Zastawiania dojsć do podręcznego sprzętu gaśniczego, samowolnej zmiany jego rozmieszczenia oraz używania tego sprzętu do celów nie związanych z ochroną przeciwpożarową.
11. Ustawiania na drogach i ciągach komunikacyjnych szaf, biurek itp. przedmiotów, utrudniających ewakuację lub stwarzających dodatkowe zagrożenie pożarowe (np. łatwo zapalnych wykładzin podłogowych oraz okładzin ściennych).
12. Układania na drogach ewakuacyjnych łatwo zapalnych wykładzin podłogowych oraz łatwo zapalnych elementów wystroju wnętrz.


	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	9.2
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
Część IX		Wydanie	1
ZADANIA I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA OSÓB BĘDĄCYCH STAŁYMI UŻYTKOWNIKAMI OBIEKTU		ZADANIA I OBOWIĄZKI DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA	

13. Uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do:

- gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,
- źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
- wyjść ewakuacyjnych,
- wyłączników prądu elektrycznego.


W obiektach oraz na terenach przyległych do nich, jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnianie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności:

- zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie,
- składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości,
- lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych.

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	10
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
Część X		Wydanie	1
PLANY OBIEKTÓW			

10 CZĘŚĆ X


PLANY OBIEKTÓW

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	11.1
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
	Część XI	Wydanie	1
INFORMACJE I DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE		ZAŁĄCZNIKI	

11 CZĘŚĆ XI INFORMACJE I DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

11.1 ZAŁĄCZNIKI


1. Protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pożarowo
2. Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo
3. Książka kontroli prac niebezpiecznych pożarowo
4. Oświadczenie dot. przeszkolenia w zakresie przepisów przeciwpożarowych
5. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
6. Oświadczenie o zapoznaniu z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
7. Wykaz pracowników zapoznanych z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego
8. Informacja do KM PSP w Poznaniu dot. terminu przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych
9. Program dotyczący przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego lub innego miejscowego zagrożenia
10. Protokół z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w obiekcie

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	11.2
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
	Część XI	Wydanie	1
INFORMACJE I DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE		DOKUMENTY ODNIESIENIA	

11.2 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Merytoryczną podstawę niniejszego opracowania stanowią postanowienia obowiązujących aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:


1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 191)
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719)
4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030)
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – zwane dalej warunkami techniczno-budowlanymi (WT) (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117)
7. PN-B-02852:2001P Ochrona przeciwpożarowa budynków - Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru
8. Materiały i informacje uzyskane w trakcie przeglądu obiektu od osób zarządzających obiektem.

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	11.3
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
Część XI		Wydanie	1
INFORMACJE I DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE		TERMINOLOGIA	

11.3 TERMINOLOGIA


Ilećroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- materiałach niebezpiecznych pożarowo** - rozumie się przez to następujące materiały niebezpieczne:
 - gazy palne,
 - cieczce palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C),
 - materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,
 - materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu,
 - materiały wybuchowe i wyroby pirotechniczne,
 - materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji,
 - materiały mające skłonności do samozapalenia
 - materiały inne niż wymienione wyżej, jeśli sposób ich składowania, przetwarzania lub innego wykorzystania może spowodować powstanie pożaru;
- strefie pożarowej** – rozumie się przez to budynek albo jego część oddzieloną od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków określone w przepisach techniczno-budowlanych;
- zagrożeniu wybuchem** - rozumie się przez to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon (iskra, łuk elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapłonu) wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia;
- strefie zagrożenia wybuchem** - rozumie się przez to przestrzeń, w której może występować mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości;
- atmosferze wybuchowej** – rozumie się przez to mieszaninę substancji łatwopalnych w postaci gazu, par, mgły lub pyłów z powietrzem, w warunkach atmosferycznych, w której po zapaleniu spalanie rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszaninę;
- technicznych środkach zabezpieczenia przeciwpożarowego** - rozumie się przez to urządzenia, sprzęt, instalacje i rozwiązania budowlane służące zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów;
- terenie przyległym** - rozumie się przez to pas terenu wokół obiektu, o szerokości równej minimalnej dopuszczalnej odległości od innych obiektów z uwagi na wymagania bezpieczeństwa pożarowego określone w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zwanych dalej *przepisami techniczno-budowlanymi*;
- urządzeniach przeciwpożarowych** - rozumie się przez to urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków w obiektach, w których lub przy których są zainstalowane, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład systemu sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe kłapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	11.3
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
Część XI		Wydanie	1
INFORMACJE I DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE		TERMINOLOGIA	

dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, o ile są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych;

9. **zabezpieczeniu przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych** – rozumie się przez to zabezpieczenie przed utrzymywaniem się na drogach ewakuacyjnych dymu w ilości, która ze względu na ograniczenie widoczności, toksyczność lub temperaturę uniemożliwiłaby bezpieczną ewakuację;
10. **budynku użyteczności publicznej** – rozumie się przez to budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny;
11. **kondygnacji** – rozumie się przez to poziomą, nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu znajdującego się nad tą częścią, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą wysokość w świetle większą niż 1,9 m, przy czym za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia gazowa;
12. **kategorii zagrożenia ludzi** – budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, określane jako ZL, zalicza się do jednej lub do więcej niż jedna spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi:
 - 1) ZL I – zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
 - 2) ZL II – przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych,
 - 3) ZL III – użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZLII,
 - 4) ZL IV – mieszkalne,
 - 5) ZL V – zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II;
13. **przejściu ewakuacyjnym** – rozumie się przez to przejście w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku;
14. **dojściu ewakuacyjnym** – rozumie się przez to długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku, mierzona wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej;
15. **ewakuacji** – rozumie się przez to zorganizowane działanie zmierzające do usuwania ludzi, zwierząt bądź mienia z pomieszczeń, obiektów oraz terenów zagrożonych;
16. **nośności, szczelności i izolacyjności ogniowej (REI)** – rozumie się przez to oznaczenie klas odporności ogniowej charakteryzującej się nośnością ogniową (R), szczelnością ogniową (E) i izolacyjnością ogniową (I);
17. **temperaturze zapłonu** (tylko dla cieczy palnych) – rozumie się przez to najniższą temperaturę, przy której ciecz tworzy nad swoją powierzchnią mieszaninę par z powietrzem o odpowiednim stężeniu, zdolną zapalić się od bodźca energetycznego w określonych warunkach badania;
18. **temperaturze zapalenia** (tylko dla ciał stałych) – rozumie się przez to najniższą temperaturę, przy której materiał palny ogrzewany ciepłem dostarczanym z zewnątrz zaczyna wydzielać palne gazy w ilości wystarczającej do utworzenia z powietrzem mieszaniny zdolnej do zapalenia się od bodźca

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	11.3
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
	Część XI	Wydanie	1
INFORMACJE I DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE		TERMINOLOGIA	


energetycznego w określonych warunkach badania;

19. **temperaturze samozapłonu** - rozumie się przez to najniższą temperaturę, przy której następuje zapalenie się substancji palnej w wyniku zetknięcia z gorącą powierzchnią lub wskutek oddziaływania promieniowania cieplnego tej powierzchni (bez udziału zewnętrznego płomienia lub iskry);
20. **temperaturze wylewania** – rozumie się przez to najniższą temperaturę, w której z pyłu wydzielają się gazy tworzące z powietrzem mieszaninę palną;
21. **temperaturze tlenia pyłu** – rozumie się przez to najniższą temperaturę gorącej powierzchni, przy której pył osiadły swobodnie w warstwie o grubości 5 mm ulega zapaleniu w określonym czasie;
22. **granicach wybuchowości**:
 - a) *dolna (DGW)* – rozumie się przez to najniższe stężenie substancji palnej w mieszaninie z utleniaczem, przy którym użycie bodźca energetycznego spowoduje zapalenie mieszaniny w całej objętości (wybuch)
 - b) *górną (GGW)* – rozumie się przez to najwyższe stężenie substancji palnej w mieszaninie z utleniaczem, przy którym może jeszcze wystąpić zapalenie mieszaniny w całej objętości
Wartość ta uzależniona jest od temperatury, zawartości tlenu w mieszaninie (zakres rozszerza się), ciśnienia początkowego (zakres zawęża się).
23. **względnej gęstości par cieczy i gazów w stosunku do powietrza określanej jako dp** – rozumie się przez to stosunek masy cząsteczkowej materiału przez masę cząsteczkową powietrza:

$$dp = \frac{M_{cz}}{29}$$

EMBED

- $dp < 0,8$ – pary lżejsze od powietrza – unoszące się do góry (np. wodór, amoniak, metan),
 - $0,8 < dp < 1,1$ – pary odpowiadające masie powietrza – rozchodzące się we wszystkich kierunkach, w całej objętości pomieszczenia (np. acetylen, tlenek węgla, etan, cyjanowodór),
 - $dp > 1,1$ – pary cięższe od powietrza – opadające, ścielące się (gazy o masie pow. 32 np. mieszanina propanu i butanu i pary wszystkich cieczy);
24. **gęstości obciążenia ogniowego** – rozumie się przez to energię cieplną, wyrażoną w megadżulach, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu, wyrażonej w metrach kwadratowych;
 25. **względnym czasie trwania pożaru** – rozumie się przez to czas, w którym ulegają spaleniowi materiały palne znajdujące się w pomieszczeniu lub składowisku materiałów stałych w strefie pożarowej.

	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Karta	11.4
	Collegium Altum Ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-895 Poznań	Data wydania	Wrzesień 2017
	Część XI	Wydanie	1
INFORMACJE I DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE		KARTA ZMIAN	

11.4 KARTA ZMIAN

Karta przeglądu i aktualizacji dokumentu

Nr zmiany	Nr karty	Informacja o przeglądzie dokumentu (treść zmiany)	Data / podpis dokonującego przeglądu / zmiany