

LEGENDA:

- GRANICA STREF POŻAROWYCH
- POMIESZCZENIA WYDZIELONE POŻAROWO

- → - KIERUNEK EWAKUACJI

- WYJŚCIE FWAKIACY.INFO

- CLÁSCNICA TVD ABC 6/12

- [illegible]

- DODATKOWA GAŚNICA STANOWIĄCA
WYPOSAŻENIE LABORATORIUM

- KOC GAŚNICY

- DEC7NV 0CTP7EGAC7 D07ABQWV

- HYDROBANT 14/514/14

- ## - URUCHAMIANIE UDDYMIANIA

- - PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK
PRADU

- NIE I IŻYWAĆ DŹWIGI I W PRZYPADKI I POŻĄBII

- ΚΙΕΡΙΝΕΚ ΔΟ ΜΥΝ ΙΣΧΙΑ ΕΙΛΑΚΙΛΑΟΝΙΝΕΟΟ

- - PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB
W POMIESZCZENIU

- POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT
LUDZI

- DRZWI PRZECIWPOŻAROWE O KLASIE
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60

- DRZWI PRZECIWPOŻAROWE O KLASIE
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30

- CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI ZL I / ZLIII


PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI WYNOŚI MAX. 220.

Temat: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU - BUDYNEK "A" I BUDYNEK "B"
ORAZ PAWILONY, PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10 I 12 W POZNANIU

Nazwa rysunku: BUDYNEK "A" GMACH GŁÓWNY - RZUT I PIĘTRA

rys.: 05	Skala: 1:200	Data: Lipiec 2017
-------------	-----------------	----------------------

© Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.). Niniejsze opracowanie może być rozpatrywane i kopiowane jedynie w całości.
Autor opracowania: J.P. Priekert, Jacek Podkupa

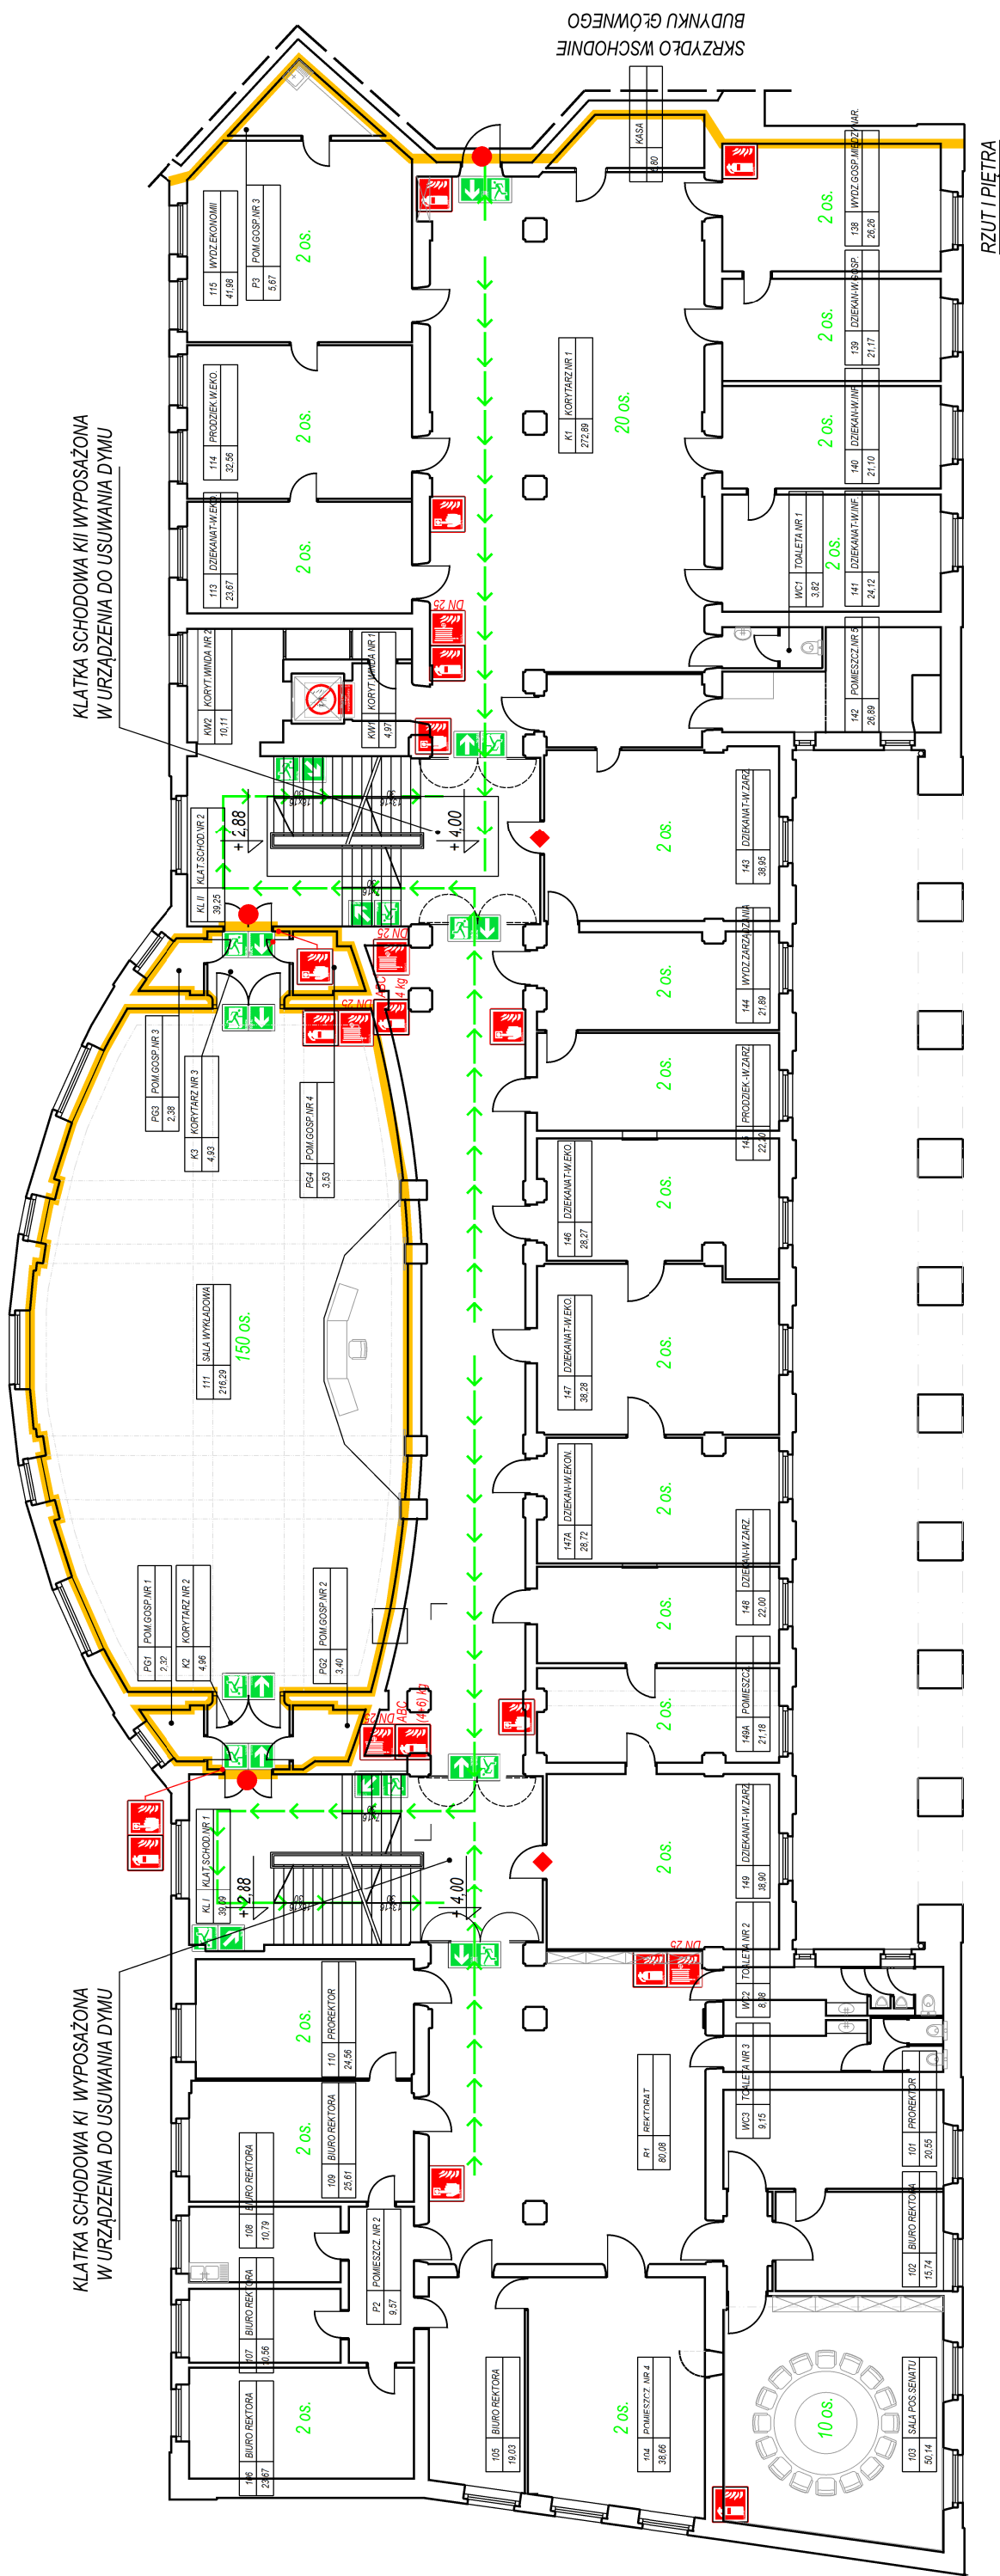

WYMAGANA ILOŚĆ ŚRODKA GAŚNICZEGO NA KONDYGNACJI WYNOŚI:

- GMACH GŁÓWNY - 42 kg,
- AULA 111 - 9 kg.

