

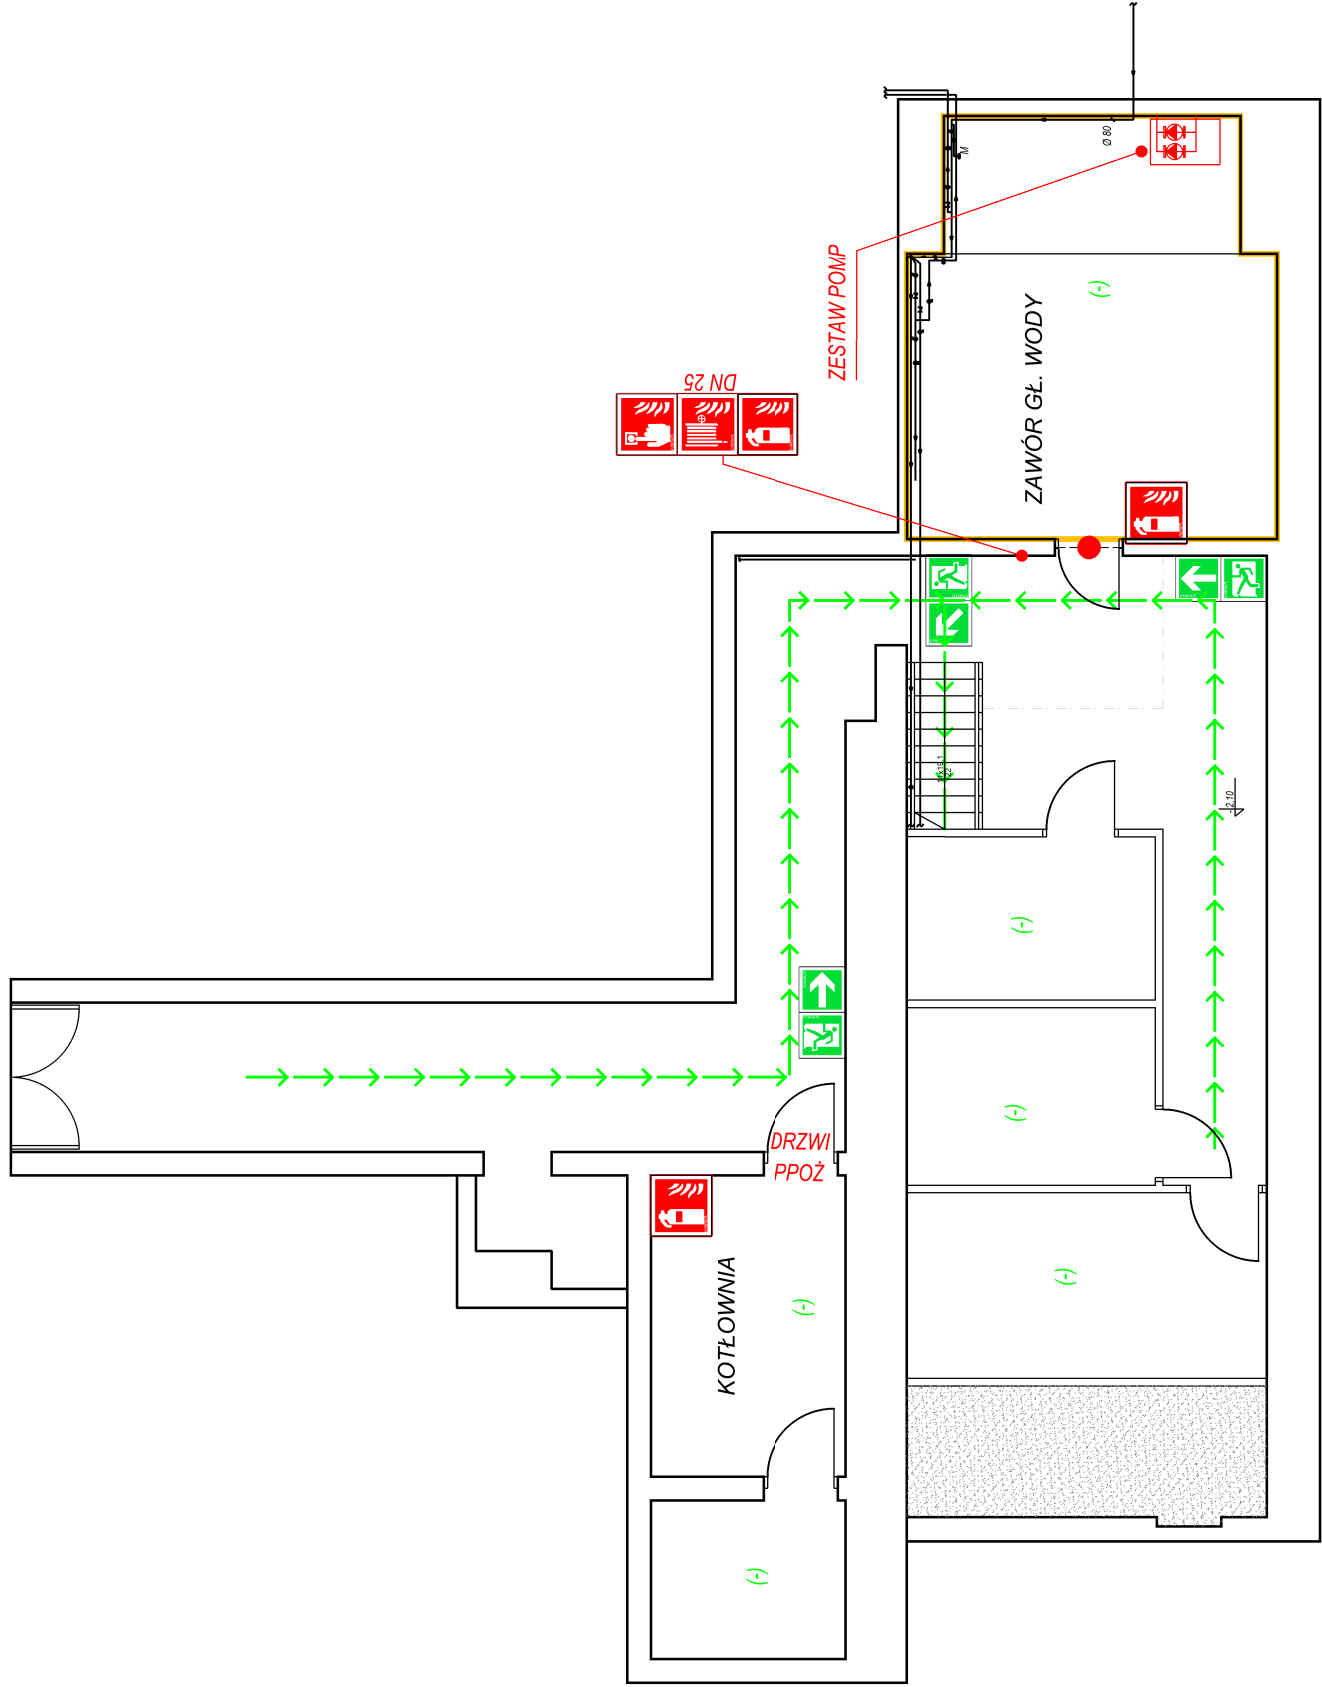


DRZWI ZAMKNIĘTE  
NIE UŻYTKOWANE



WYMAGANA ILOŚĆ ŚRODKA GAŚNICZEGO NA KONDYGNACJI WYNOŚI:

- GMACH GŁÓWNY - 6 kg,
- POMIESZCZENIE ZWORU GŁ. WODY - 3 kg.



LEGENDA:

- GRANICA STREF POŻAROWYCH
- POMIESZCZENIA WYDZIELONE POŻAROWO
- KIERUNEK EWAKUACJI
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- GAŚNICA TYP ABC 6 kg
- GAŚNICA TYP XX kg
- DODATKOWA GAŚNICA STANOWIĄCA WYPOSAŻENIE LABORATORIUM
- KOC GAŚNICZY
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25
- URUCHAMIANIE ODDYMIANIA
- PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- NIE UŻYWAĆ DŹWIGU W PRZYPADKU POŻARU
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
- PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
- POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI
- DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
- DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
- CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI ZL I/ ZLIII

KONDYGNACJA NIE JEST PRZEZNACZONA NA POBYT LUDZI.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Budynek "A" i Budynek "B" Oraz Pawilon, Przy Al. Niepodległości 10 i 12 w Poznaniu			
Nazwa rysunku:	Budynek "A" GMACH GŁÓWNY - RZUT PIWNIC	Nr rys.:	02
Skala:	1:100	Data:	Lipiec 2019
© Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi i zawiera o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.). Niniejsze opracowanie może być rozpisywane i kopiowane jedynie w całości. Autor opracowania: J.P. Projekt, Jacek Podyma			