

LEGENDA:

- GRANICA STREF POŻAROWYCH
- POMIESZCZENIA WYDZIELONE POŻAROWO

- → - KIERUNEK FWAKUAC.II

- WYJŚCIE FWAKIACY.INFO

- GAŠNICA TYP ABC 6 ka

- TYP** - GAŠNICA XX kg

- TYP** - DODATKOWA GAŚNICA STANOWIĄCA
XX kg WYPOSAŻENIE LABORATORIUM

- KOC GAŚNICZY

- RECZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY

-
- 25

-

- UICHA MAINE
COCYBIA MA

- PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK
PRADU

- NIE I LŻYWAĆ DŹWIGI W PRZYPADKU POŻARU

- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO

- PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB
W POMIESZCZENIU

- POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT
LUDZI

- DRZWI PRZECIWPOŻAROWE O KLASIE
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60

- DRZWI PRZECIWPOŻAROWE O KLASIE
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30**

- CENTRAŁA SYSTEMU SYGNAŁIZACJI POŻAROWEJ

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI ZI V ZLIII

PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI WYNOSI/MAX. 800.


INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Temat: **UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU - BUDYNEK "A" I BUDYNEK "B"**
INSTRUKCJA DLA UCZNIÓW WYKŁADOWYCH

Nazwa vsunkiu: BUDYNEK "A" GMACH GŁÓWNY - BZ/IT III PIĘTRA

Nr rys.: 07	Skala: 1:200	Data: lipiec 2019
----------------	-----------------	----------------------

© Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994r., Nr 24, poz. 83, z późn. zm.). Niniejsze opracowanie może być rozpatrywane i kopiuowane jedynie w całości.

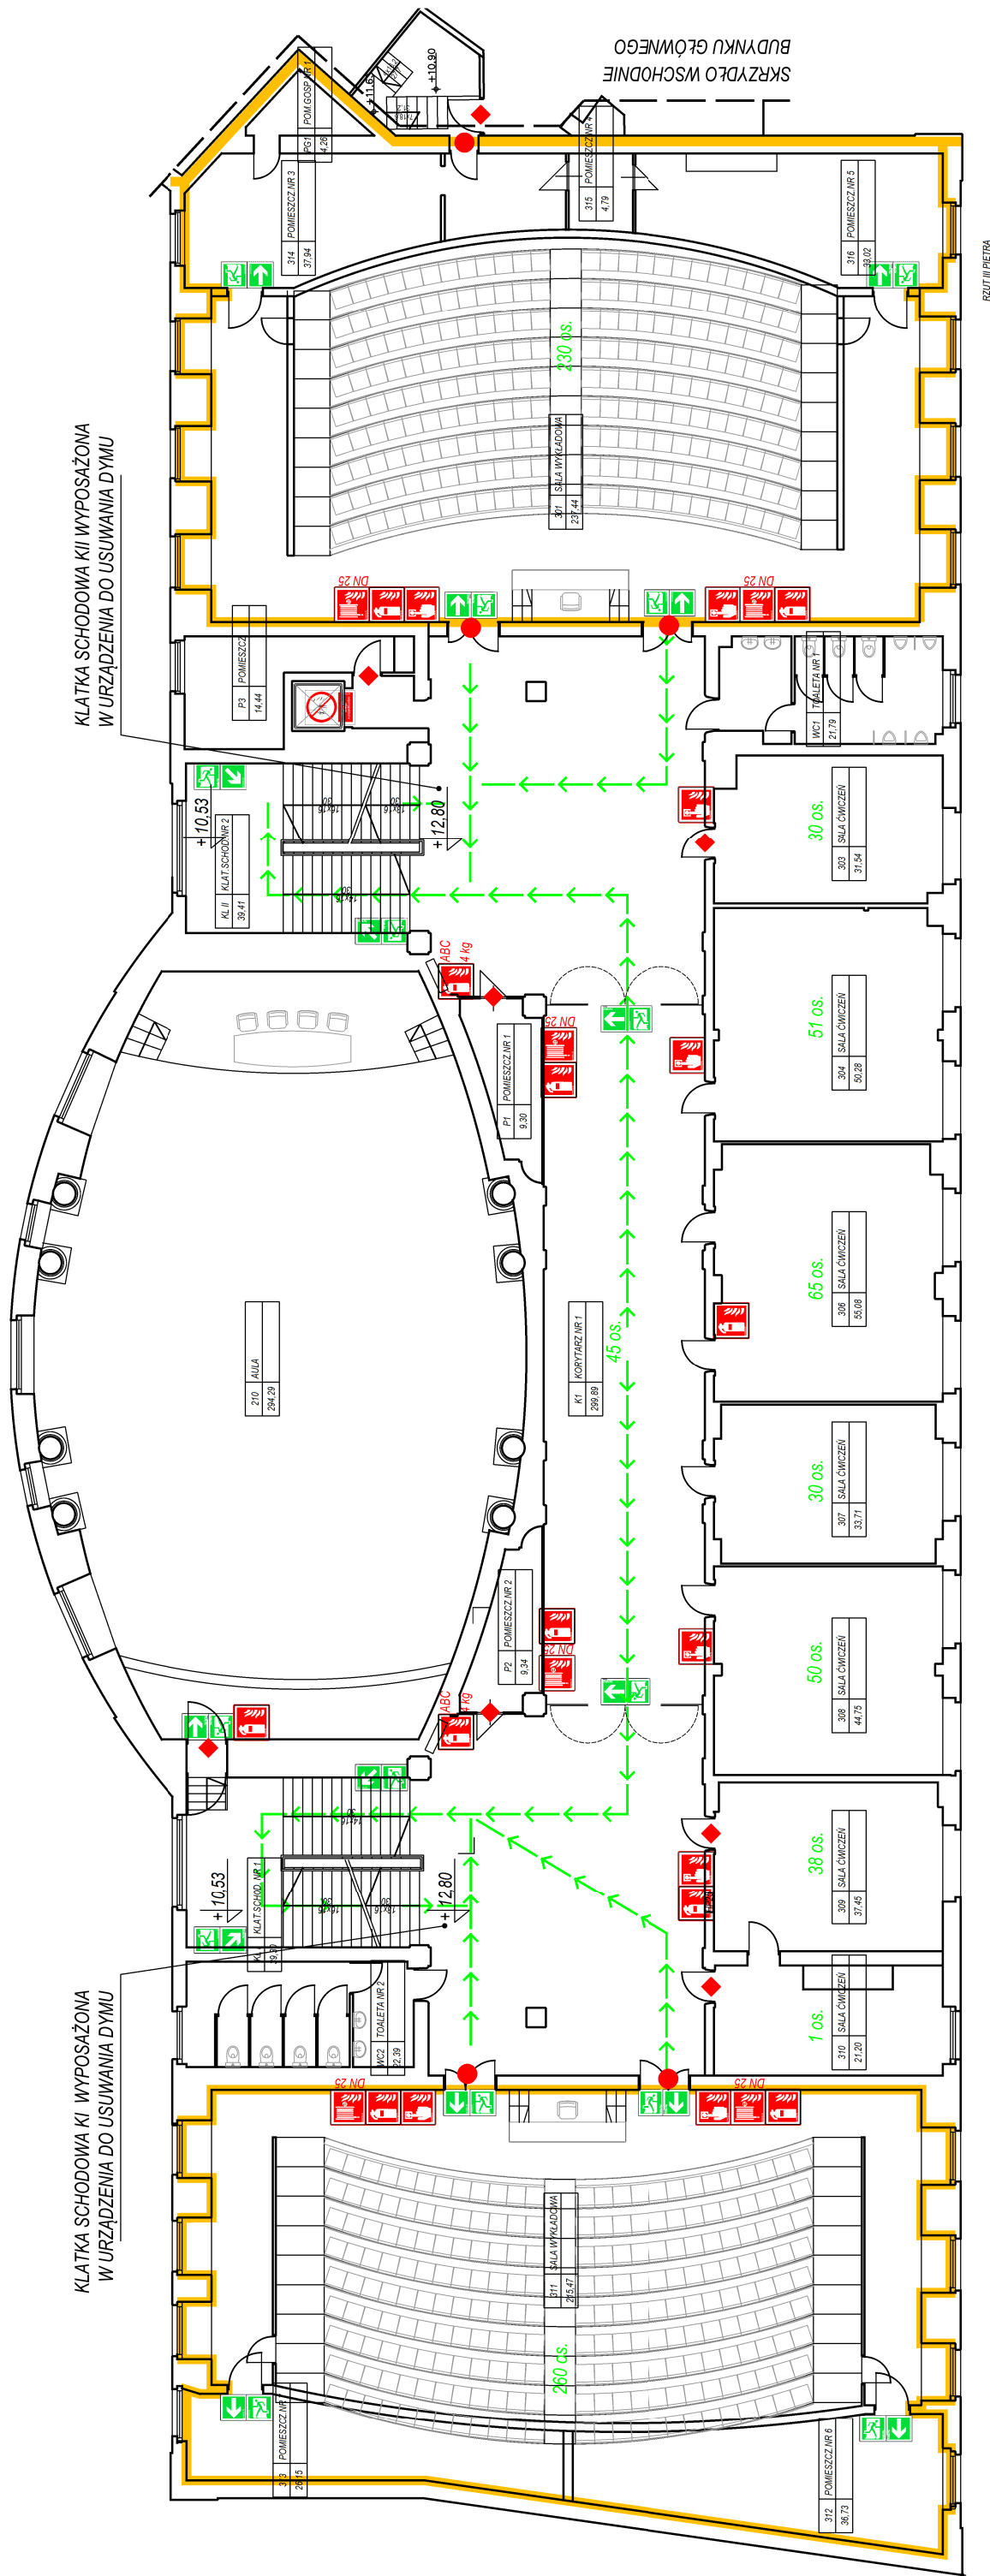

WYMAGANA ILOŚĆ ŚRODKA GAŚNICZEGO NA KONDYGNACJI WYNOŚI:

- - GMACH GŁÓWNY - 36 kg,
- - SALA 301 - 12 kg,
- - SALA 311 - 9 kg.

