


LEGENDA:

- GRANICA STREF POŻAROWYCH
 - POMIESZCZENIA WYDZIELONE POŻAROWO
 - KIERUNEK EWAKUACJI
 - WYJŚCIE EWAKUACYJNE
 - GAŚNICA TYP ABC 6 kg
 - GAŚNICA XX kg
 - DODATKOWA GAŚNICA STANOWIĄCA WYPOSAŻENIE LABORATORIUM
 - KOC GAŚNICZY
 - RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
 - HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25
 - URUCHAMIANIE ODDYMIANIA
 - PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
 - NIE UŻYWAĆ DŹWIGU W PRZYPADKU POŻARU
 - KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
 - PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
 - POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI
 - DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
 - DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
 - CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
- KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI ZL II ZLIII
- PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI WYNOŚI MAX. 430.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU - BUDYNEK "A" I BUDYNEK "B"	
ORAZ FAWILONY, PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10 I 12 W POZNANIU	
Nazwa rysunku:	BUDYNEK "A" GMACH GŁÓWNY - RZUT IV PIĘTRA
Nr rys.:	08
Skala:	1:200
Data:	Lipiec 2019
© Wiersze i rysunki są własnością Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa do wykorzystania w innych celach niż te, do których zostały stworzone, są zabronione. Wszelkie prawa do wykorzystania w innych celach niż te, do których zostały stworzone, są zabronione. Wszelkie prawa do wykorzystania w innych celach niż te, do których zostały stworzone, są zabronione.	

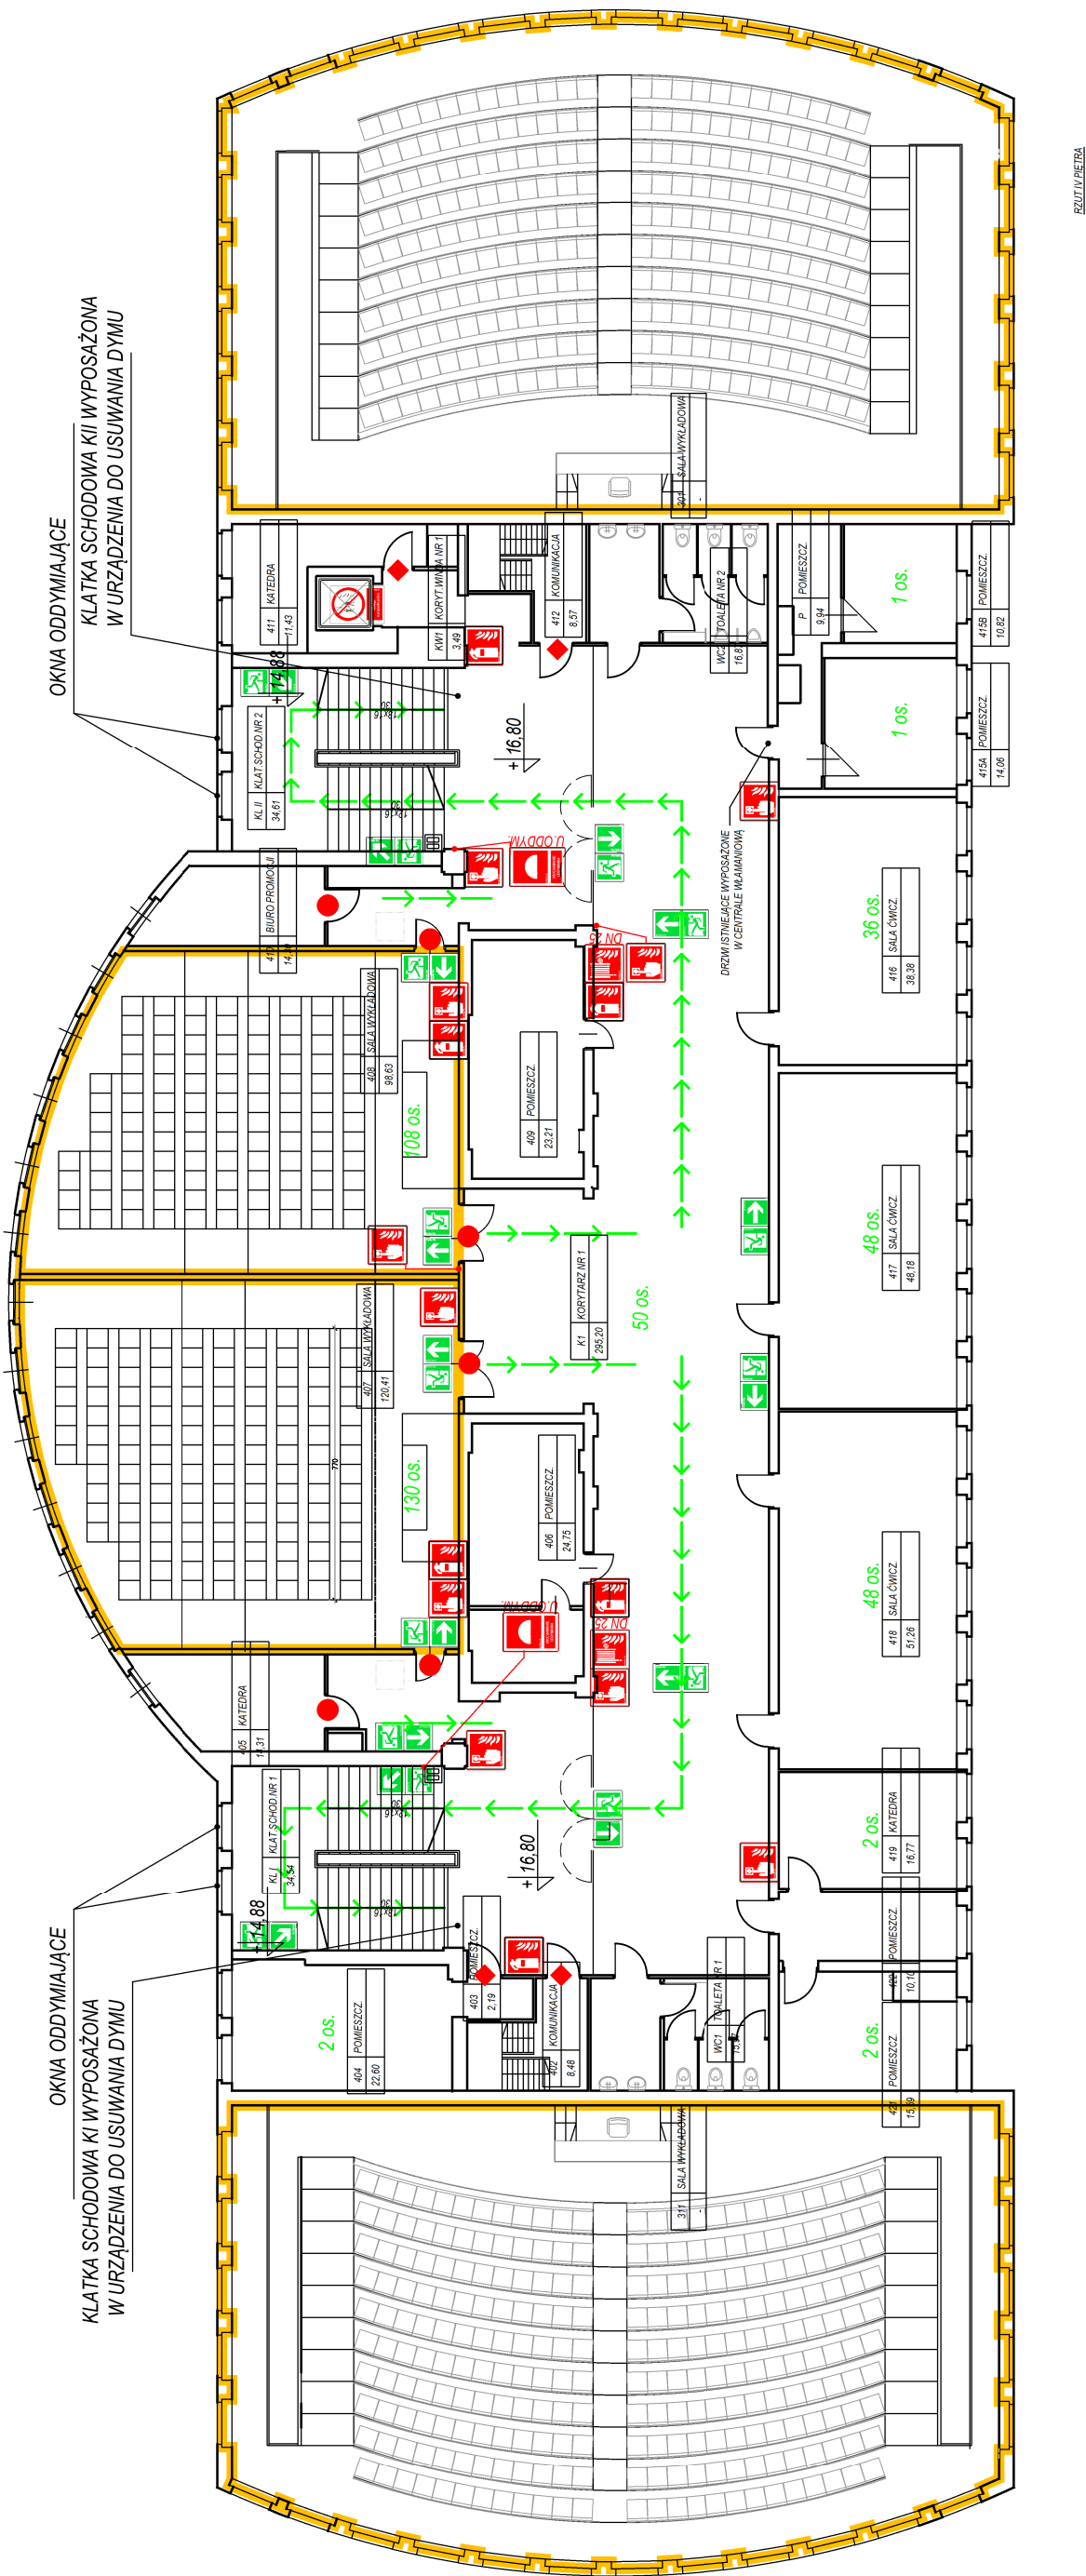

WYMAGANA ILOŚĆ ŚRODKA GAŚNICZEGO NA KONDYGNACJI WYNOŚI:

- GMACH GŁÓWNY - 24 kg,
- SALA 407 - 6 kg,
- SALA 408 - 3 kg.

