

LEGENDA:

- GRANICA STREF POŻAROWYCH
- POMIESZCZENIA WYDZIELONE POŻAROWO

- KIERUNEK EWAKUACJI

- WYJŚCIE EWAKUACYJNE

- GAŠNICA TYP ABC 6 ka

- GAŚNICA XX kł

- DODATKOWA GAŚNICA STANOWIĄCA
WYPOSAŻENIE LABORATORIUM

- KOC GAŚNICZY

- RECZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY

- HYDRANT WEWNETR7NY DN25

- PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK
PRADU

- NIE I LŻYWAĆ DŹWIGI I W PRZYPADKII POŻARU I

- KIERUNEK DO WYŚCIA EWAKUACYJNEGO

- PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB
W DOMIESZCZENIU

- POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT

- - DRZWI PRZECIWOŻAROWE O KLASIE
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60

- DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE O KLASIE

- THE**

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI ZL / ZLIII


KONDYGNACJA NIE JEST PRZEZNACZONA NA POBYT LUDZI.

instrukcja: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU - BUDYNEK "A" I BUDYNEK "B"

Nazwa rysunków: BUDYNEK "A" GMACH GŁÓWNY - BZ/IT PODDASZA

Przys.: 09	Skala: 1-200	Data: lipiec 2019
---------------	-----------------	----------------------

© Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Niniejsze opracowanie może być rozpisywane i kopiowane jedynie w całości.

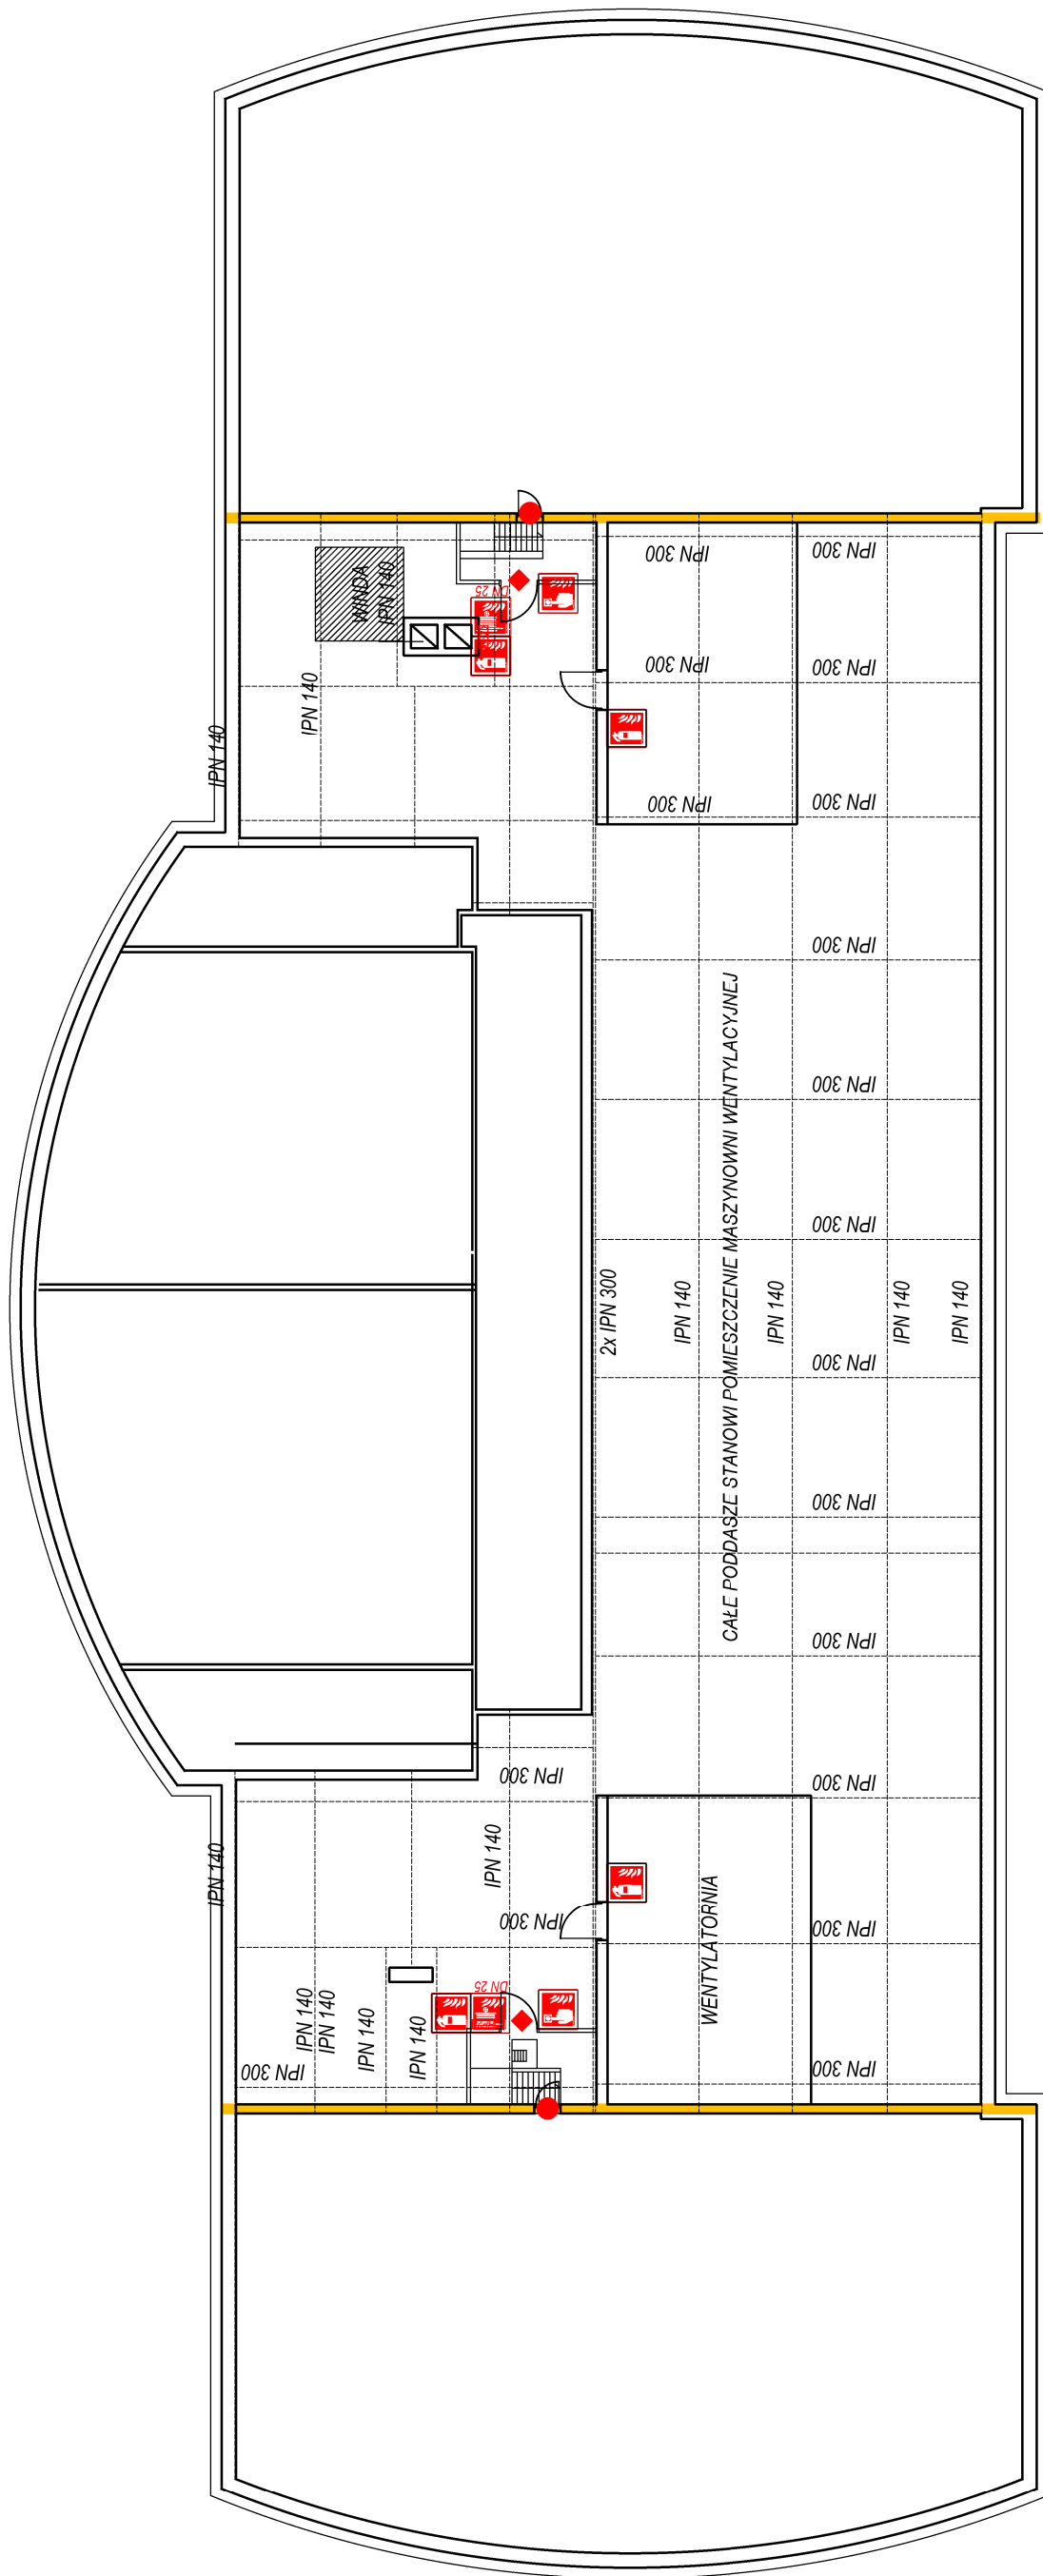

WYMAGANA ILOŚĆ ŚRODKA GAŚNICZEGO NA KONDYGNACJI WYNOŚI 21 kg.

