

LEGENDA:

- POMIESZCZENIE WYDzielONE POŻAROWO
 - PODZIAŁ UŻYTKOWANIA BUDYNKU
 - KIERUNEK EWAKUACJI
 - WYJŚCIE EWAKUACYJNE
 - GAŚNICA
 - RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
 - KOC GAŚNICZY
 - DODATKOWA GAŚNICA STANOWIĄCA WYPOSAŻENIE LABORATORIUM
 - PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
 - GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU
 - NIE UŻYWAĆ DŹWIGU W PRZYPADKU POŻARU
 - KLUCZ DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
 - KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
 - DRZWI EWAKUACYJNE
 - PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
 - POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI
 - STREFA ZAGROŻENIA WYBUCHEM
 - CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI ZL I / ZL III



PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI WYNOŚI 190.

Temat: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU - BUDYNEK "A" I BUDYNEK "B"
ORAZ PAWILIONY, PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10 I 12 W POZNANIU

Nazwa rysunku: BUDYNEK "B" - RZUT III PIĘTRA

Nr rys.:	Skala:	Data:
20	1:200	1 lipiec 2019

Autor opracowania: J.P. Projekt Jacek Podyma

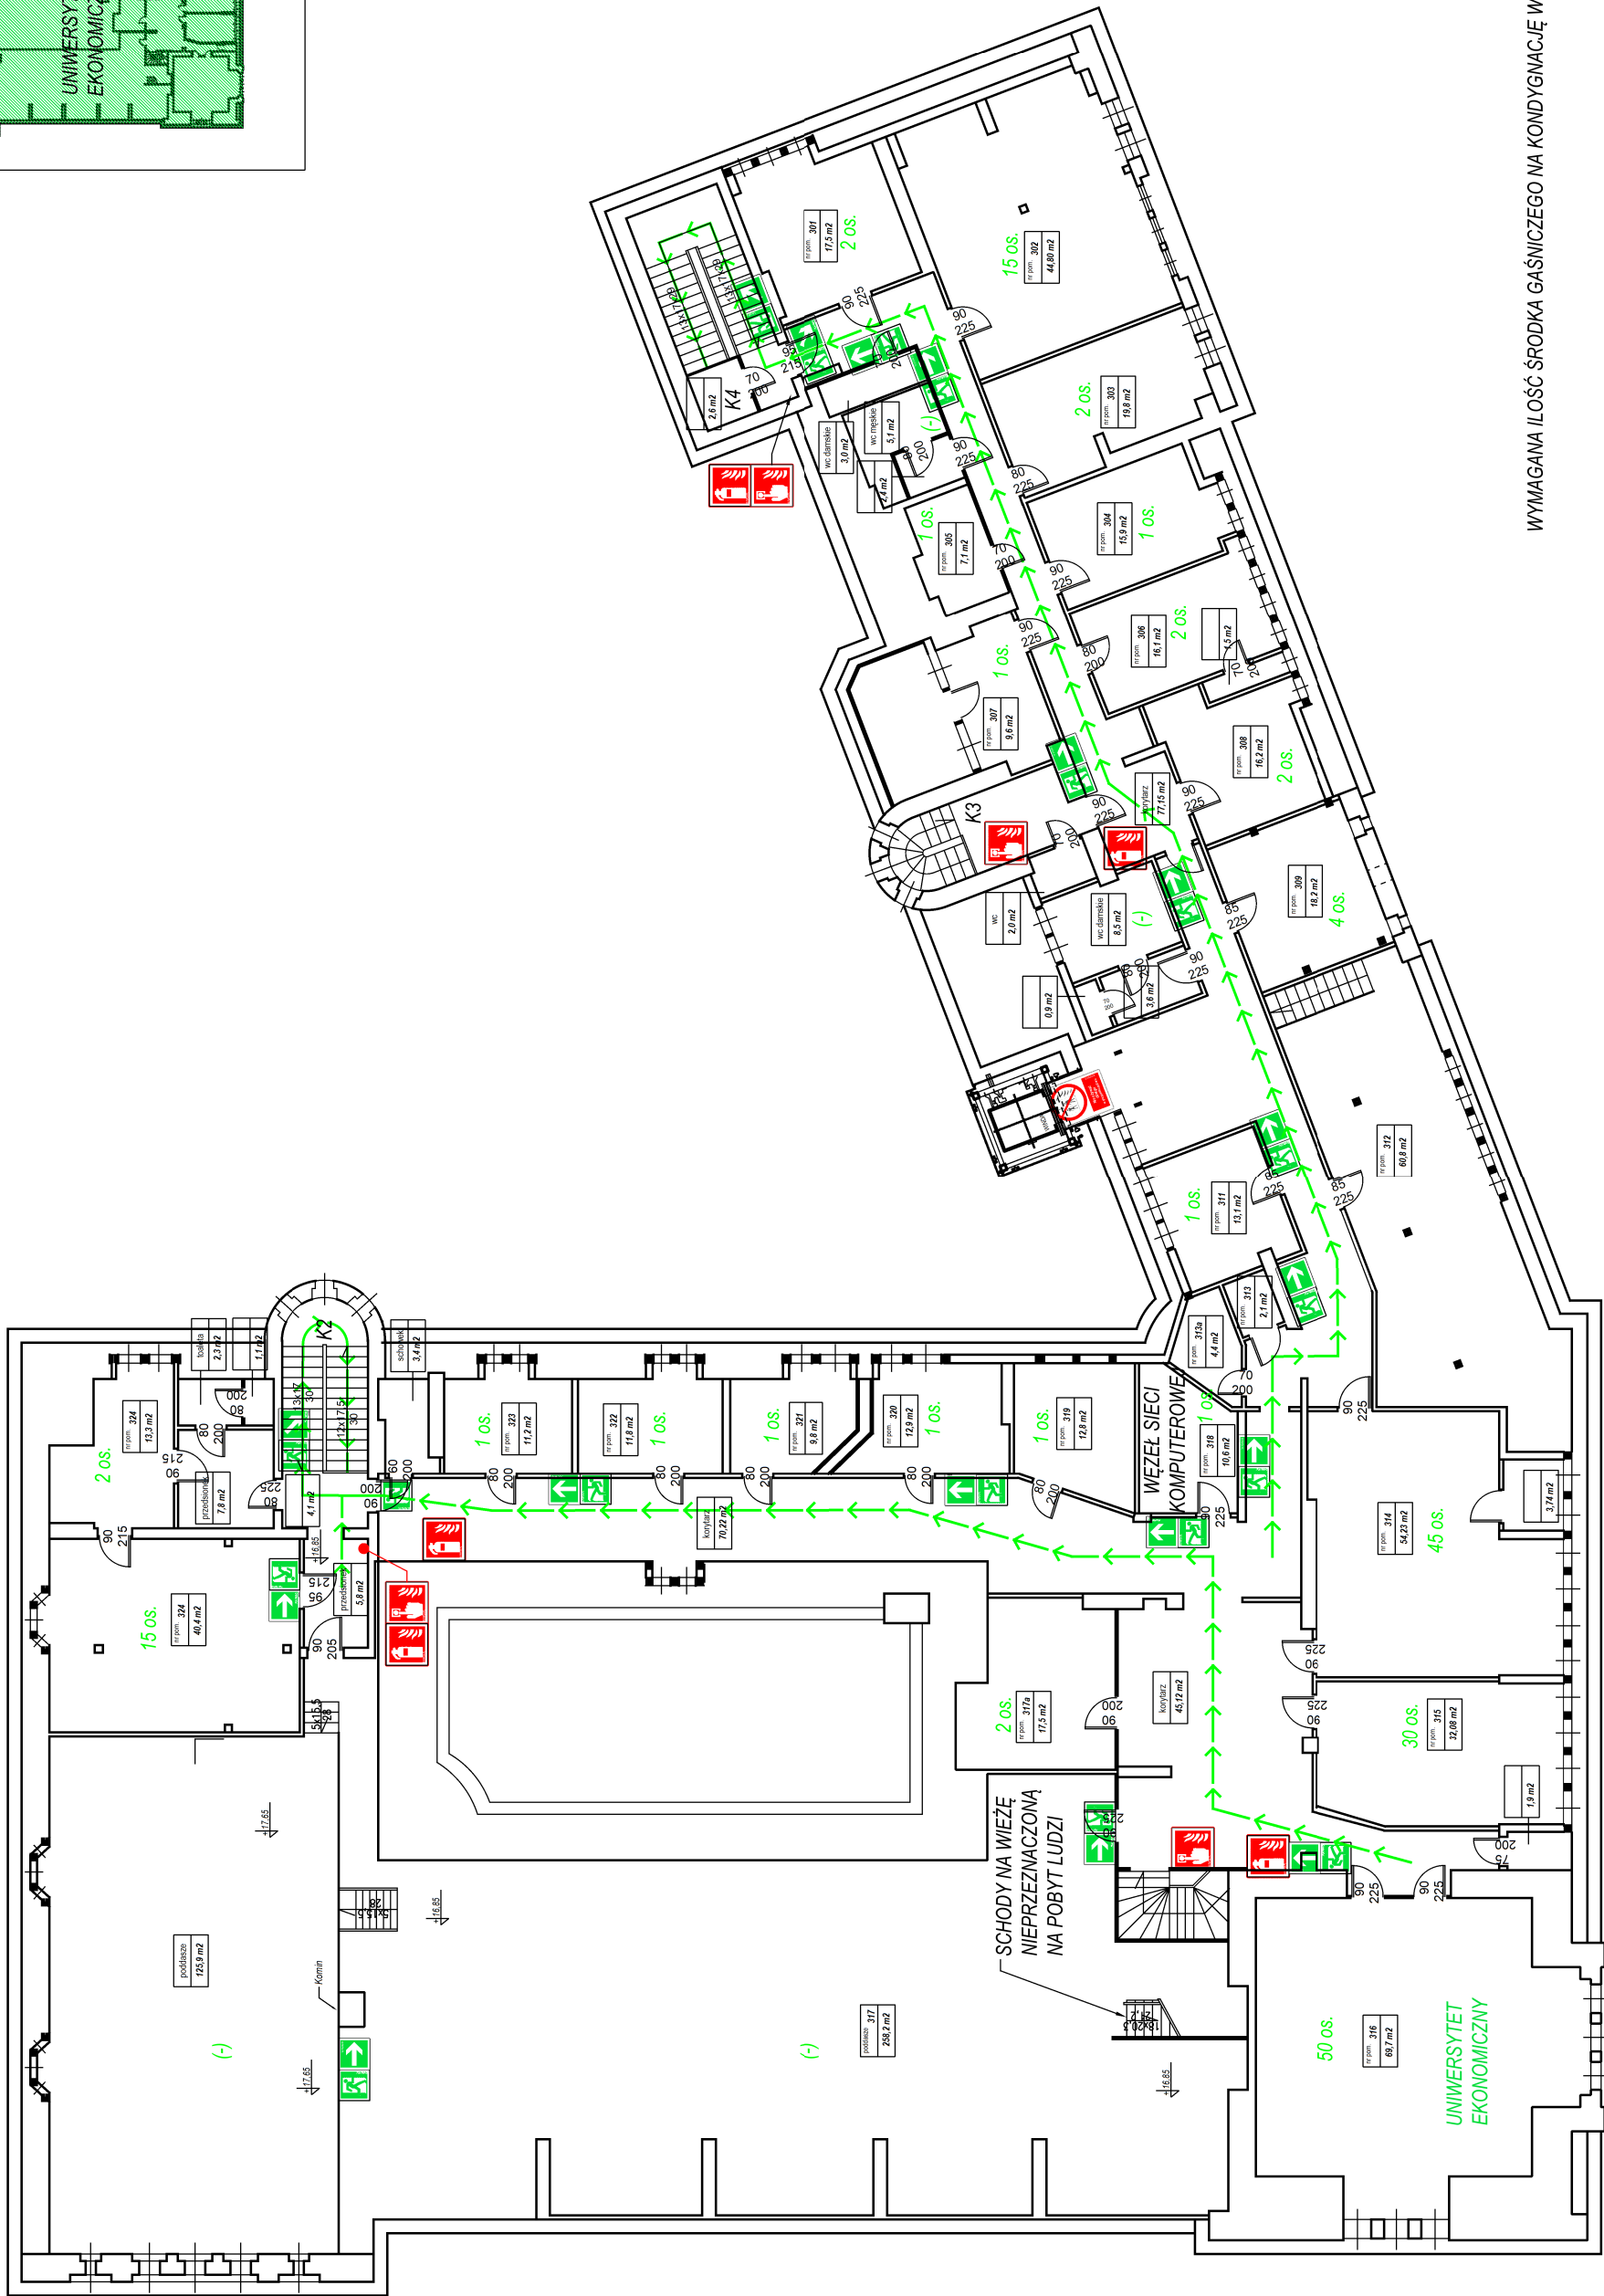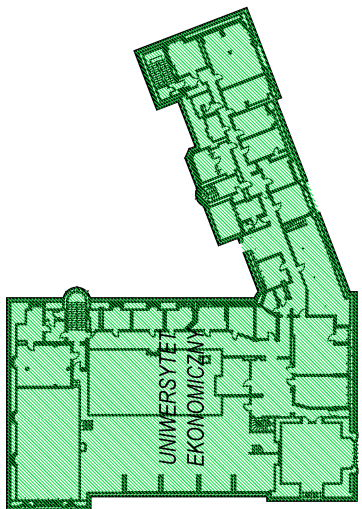

WYMAGANA ILOŚĆ ŚRODKA GAŚNICZEGO NA KONDYGNACJĘ WYNOŚI 30 kg

