


PAWILON WENTYLATOROWNIA - GARAŻE

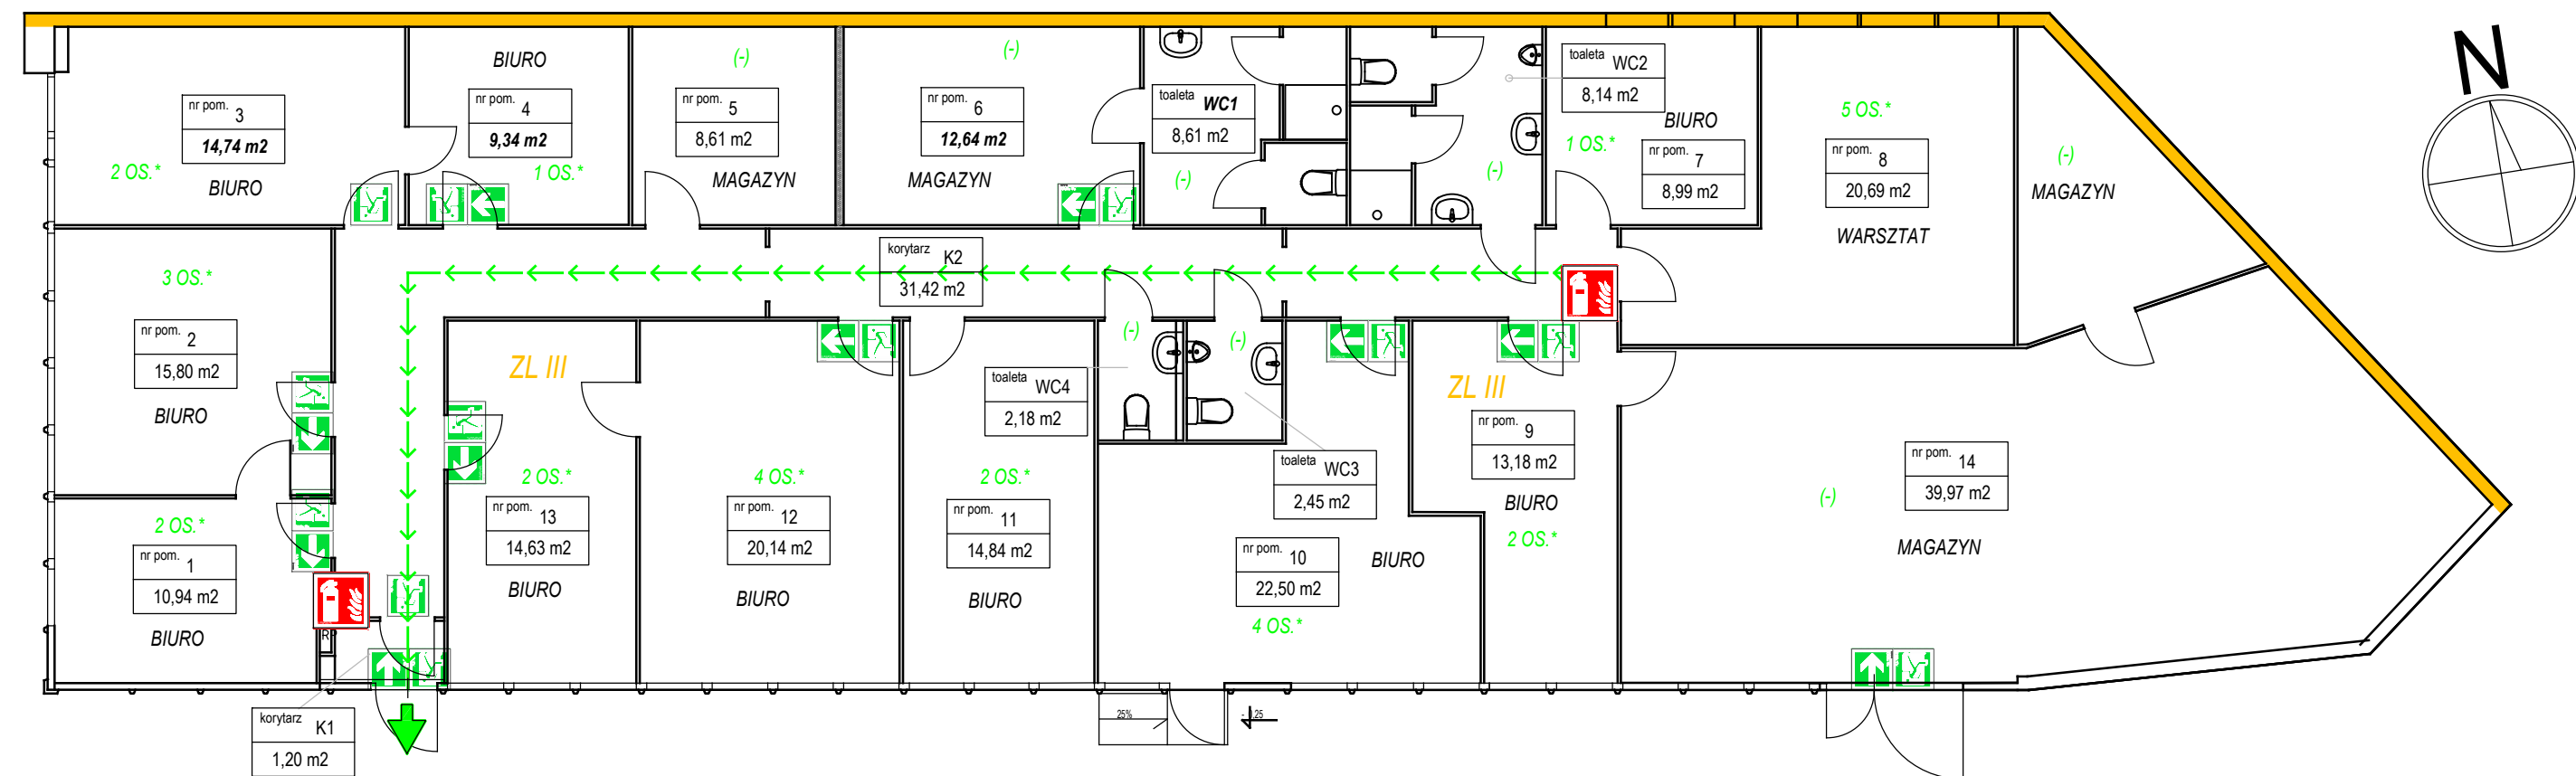

PAWILON ADMINISTRACYJNO-WARSZTATOWY

- LEGENDA:**
- GRANICA STREF POŻAROWYCH
 - POMIESZCZENIA WYDZIELONE POŻAROWO
 - KIERUNEK EWAKUACJI
 - WYJŚCIE EWAKUACYJNE
 - GAŚNICA TYP ABC 6 kg
 - GAŚNICA XX kg
 - DODATKOWA GAŚNICA STANOWIĄCA WYPOSAŻENIE GARAŻU
 - PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
 - KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
 - PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
 - POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI:

- PAWILON WENTYLATOROWNIA - GARAŻE - PM, Q < 500 MJ/m²
- PAWILON ADMINISTRACYJNO-WARSZTATOWY - ZL III

MAKSYMALNA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI:

- PAWILON WENTYLATOROWNIA - GARAŻE - 9 OS.
- PAWILON ADMINISTRACYJNO-WARSZTATOWY - 28 OS.

WYMAGANA ILOŚĆ ŚRODKA GAŚNICZEGO NA KONDYGNACJI WYNOŚI:

- PAWILON WENTYLATOROWNIA - GARAŻE:
- GARAŻE - 4 kg.
- TRANSFORMATOROWNIA - 2 kg.
- WENTYLATOROWNIA - 6 kg.
- PAWILON ADMINISTRACYJNO-WARSZTATOWY - 8 kg.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego		
Temat: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU - BUDYNEK "A" I BUDYNEK "B" ORAZ PAWILONY, PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10 I 12 W POZNANIU		
Nazwa rysunku: PAWILON WENTYLATOROWNIA-GARAŻE I ADMIN.-WARSZTAT.		
Nr rys.: 21	Skala: 1:100	Data: Lipiec 2019
© Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 13 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.) Niniejsze opracowanie może być rozpowszechniane i kopiowane jedynie w całości. Autor opracowania: J.P. Projekt, Jacek Podgórny		