

LEGENDA:

- GRANICA STREF POŻAROWYCH
- POMIESZCZENIA WYDZIELONE POŻAROWO
- KIERUNEK EWAKUACJI
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- GAŚNICA TYP ABC 6 kg
- GAŚNICA XX kg
- DODATKOWA GAŚNICA STANOWIĄCA WYPOSAŻENIE LABORATORIUM
- KOC GAŚNICZY
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- HYDRANT WIEWNĘTRZNY DN25
- URUCHAMIANIE ODDYMIANIA
- PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- NIE UŻYWAĆ DŹWIGU W PRZYPADKU POŻARU
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
- PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
- POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI
- DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE O KLASIE ODPOORNOCI OGNIOWEJ EI 60
- DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE O KLASIE ODPOORNOCI OGNIOWEJ EI 30
- CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI ZL I/ ZLIII

PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI WYNOŚI MAX. 460.


INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Temat: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU - BUDYNEK "A" I BUDYNEK "B"
ORAZ PAWILONY, PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10 I 12 W POZNANIU

Nazwa rysunku:	BUDYNEK "A" GMACH GŁÓWNY - RZUT II PIĘTRA
----------------	---

Skala: 1:200	Data: Lipiec 2019
-----------------	----------------------

© Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi i prawami pokrewnymi z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.). Niniejsze opracowanie może być rozprowadzane i kopiowane jedynie w całości.
Autor opracowania: J.P. Projekt Jacek Podjama

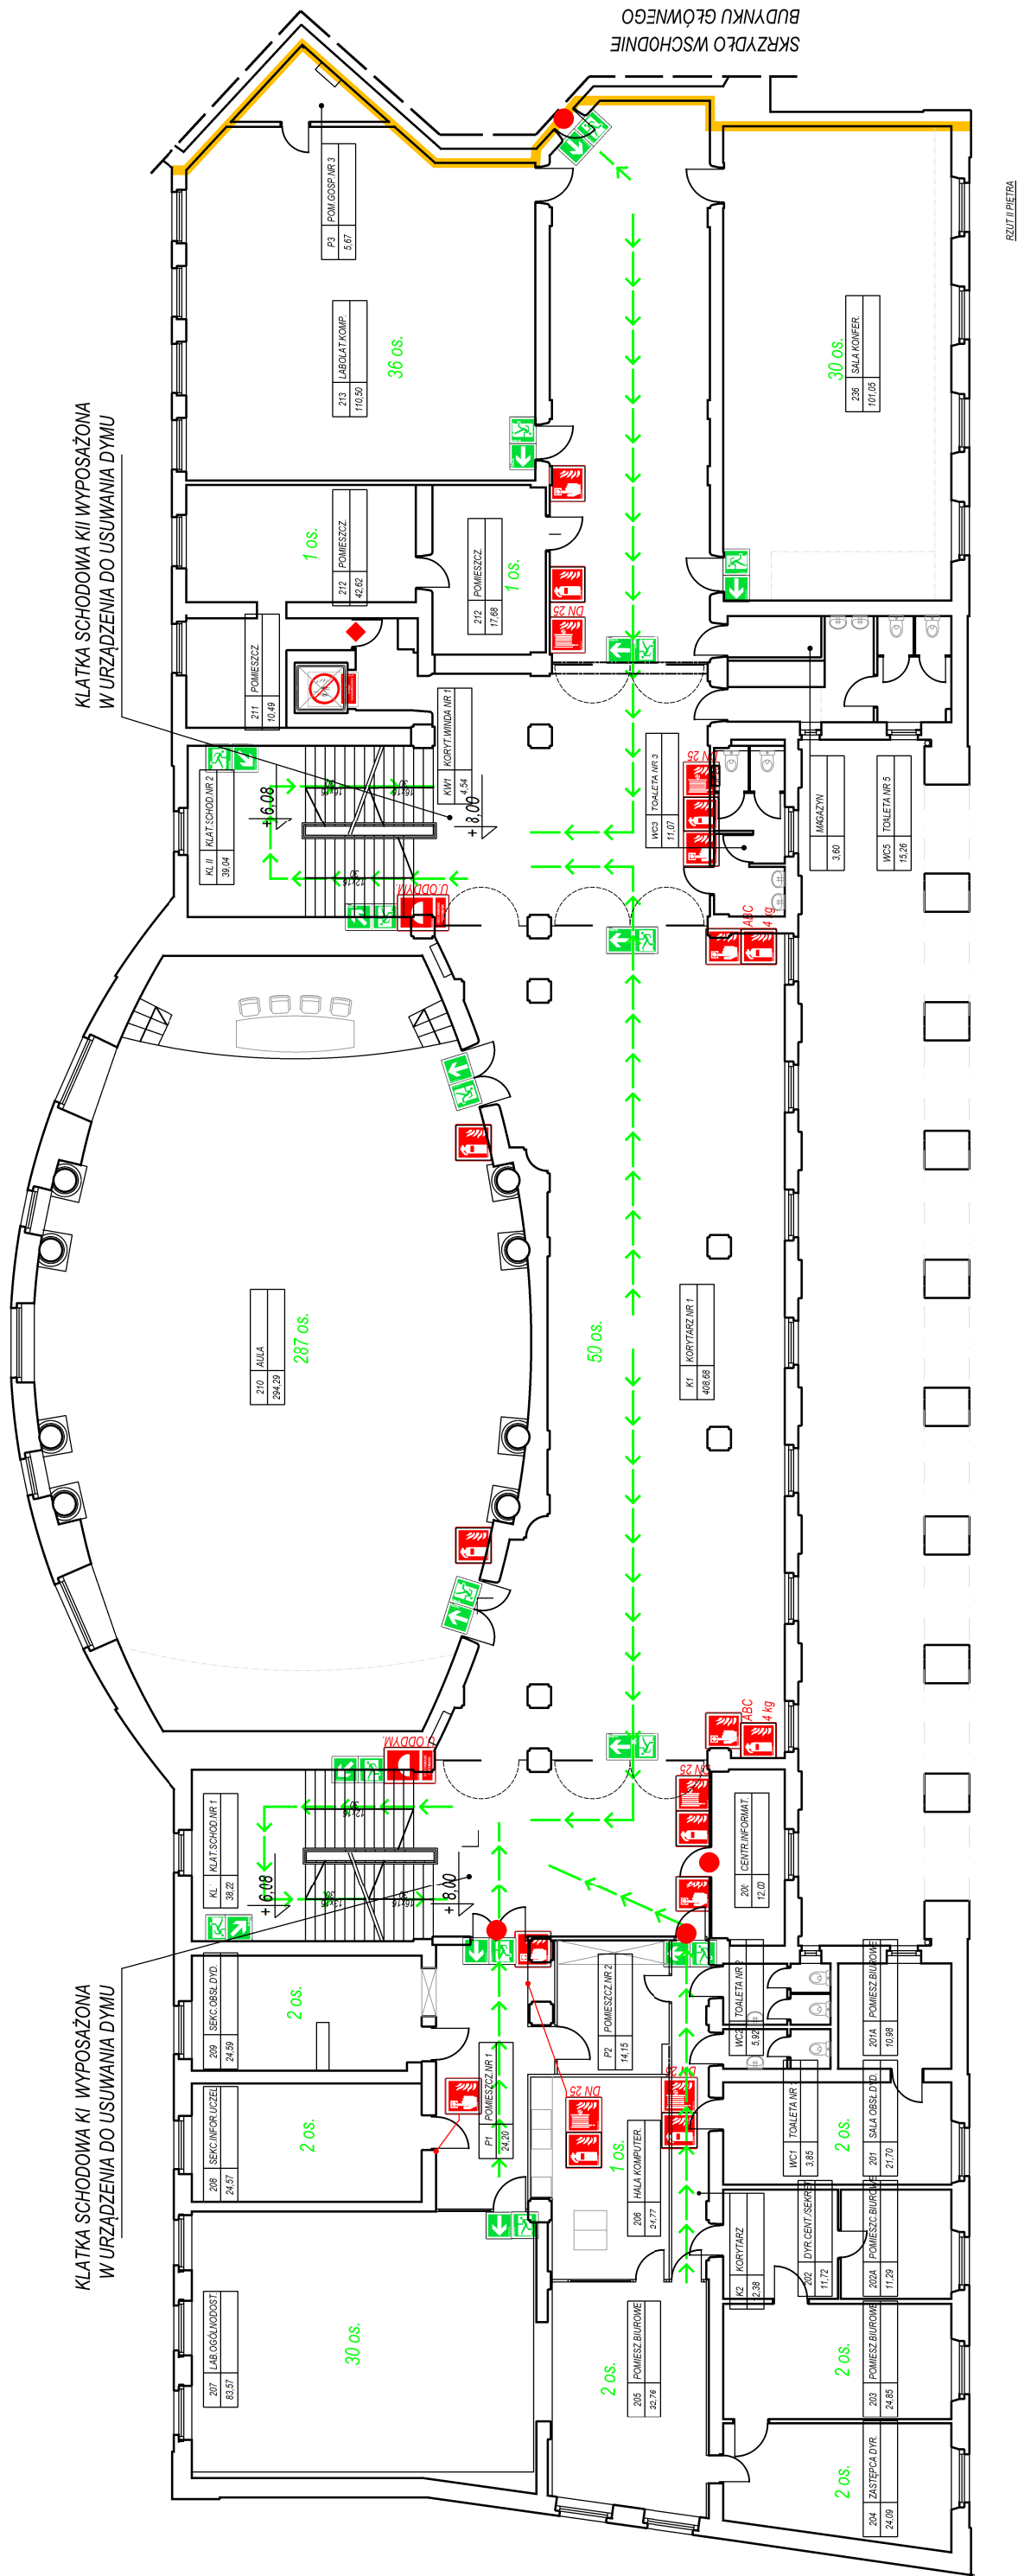

WYMAGANA ILOŚĆ ŚRODKA GAŚNICZEGO NA KONDYGNACJI WYNOŚI 48 kg.

