


KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI ZL II / ZL III
PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI WYNOŚI 177.
WYMAGANA ILOŚĆ ŚRODKA GAŚNICZEGO NA KONDYGNACJĘ WYNOŚI 32 kg

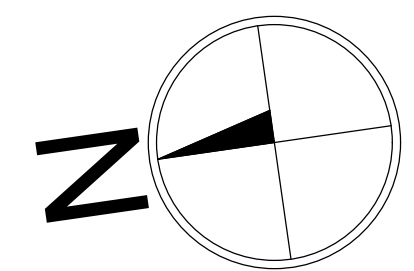

LEGENDA:

- PODZIAŁ UŻYTKOWANIA BUDYNKU
- KIERUNEK EWAKUACJI
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- GAŚNICA ABC, 6kg
- TYP - DODATKOWA GAŚNICA STANOWIĄCA XX KG WYPOSAŻENIE LABORATORIUM
- KOC GAŚNICZY
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- NIE UŻYWAĆ DŹWIGU W PRZYPADKU POŻARU
- KLUCZ DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
- DRZWI EWAKUACYJNE
- PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
- POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI
- STREFA ZAGROŻENIA WYBUCHEM
- CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Budynek A, Budynek A-Skrzydło, Budynek B oraz Pawilony przy al. Niepodległości 10 i 12 w Poznaniu		
Nazwa rysunku: Budynek B - rzut parter		
Nr rys.: 04	Skala: 1:200	Data: Kwiecień 2025
© Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.) Niniejsze opracowanie może być rozpisywane i kopiowane jedynie w całości. Autor opracowania: J.P. Projekt Jacek Podjama		