


KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI ZL I/ ZL III  
PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI WYNOSI 487.  
WYMAGANA ILOŚĆ ŚRODKA GAŚNICZEGO NA KONDYGNACJĘ WYNOSI 28 kg

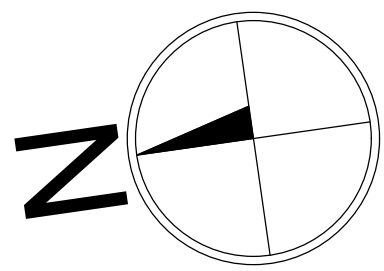

LEGENDA:

- PODZIAŁ UŻYTKOWANIA BUDYNKU
- KIERUNEK EWAKUACJI
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- GAŚNICA ABC, 6kg
- DODATKOWA GAŚNICA STANOWIĄCA XX KG WYPOSAŻENIE LABORATORIUM
- KOC GAŚNICZY
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- NIE UŻYWAĆ DŹWIGU W PRZYPADKU POŻARU
- KLUCZ DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
- DRZWI EWAKUACYJNE
- PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
- POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI
- STREFA ZAGROŻENIA WYBUCHEM
- CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

|   |  |               |  |
|---|--|---------------|--|
| Temat:  | INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO<br>UNIwersytet Ekonomiczny w Poznaniu<br>BUDYNEK A, BUDYNEK A-SKRZYDŁO, BUDYNEK B ORAZ PAWILONY<br>PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10 I 12 W POZNANIU |               |  |
|   | Nazwa rysunku: BUDYNEK B - RZUT II PIĘTRA  |               |  |
| Nr rys.:  | Skala:   | Data:         |  |
| 06  | 1:200  | Kwiecień 2025 |  |
| <small>© Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.) Niniejsze opracowanie może być rozpatrywane i kopiowane jedynie w całości.<br/>Autor opracowania: J.P. Projekt Jacek Podjama</small> |  |               |  |