


SCHODY NA WIEŻĘ  
NIEPRZEZNACZONĄ  
NA POBYT LUDZI

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI ZL I/ ZL III  
PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI WYNOŚI 208.  
WYMAGANA IŁOŚĆ ŚRODKA GAŚNICZEGO NA KONDYGNACJĘ WYNOŚI 30 kg

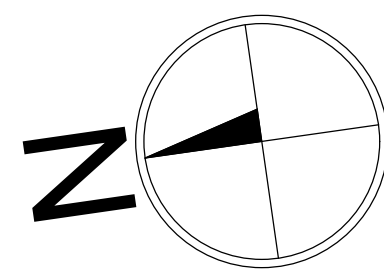

#### LEGENDA:

- PODZIAŁ UŻYTKOWANIA BUDYNKU
- KIERUNEK EWAKUACJI
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- GAŚNICA ABC, 6kg
- DODATKOWA GAŚNICA STANOWIĄCA  
XX KG WYPOSAŻENIE LABORATORIUM
- KOC GAŚNICZY
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK  
PRĄDU
- NIE UŻYWAĆ DŹWIGU W PRZYPADKU POŻARU
- KLUCZ DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
- DRZWI EWAKUACYJNE
- PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB  
W POMIESZCZENIU
- POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT  
LUDZI
- STREFA ZAGROŻENIA WYBUCHEM
- CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

Temat:	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO UNIwersytet Ekonomiczny w Poznaniu BUDYNEK A, BUDYNEK A-SKRZYZŁO, BUDYNEK B ORAZ PAWILONY PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10 I 12 W POZNANIU		
	Nazwa rysunku: BUDYNEK B - RZUT III PIĘTRA		
Nr rys.:	Skala:	Data:	
07	1:200	Kwiecień 2025	
<small>© Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.) Niniejsze opracowanie może być rozpatrywane i kopiowane jedynie w całości. Autor opracowania: J.P. Projekt Jacek Podjama</small>			